


DLUHODOBÝ TREND VODY URČENÉ K REALIZACI, VODY FAKTUROVANÉ, VLASTNÍ SPOTŘEBY VODY, VODY NEFAKTUROVANÉ A ZTRÁT VE VODOVODNÍ SÍTI 1994 - 2020




VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ akciová společnost

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	6 604	6 245	6 312	6 242	6 102	6 072	6 233	5 192	4 702	4 824	4 851	4 587	4 514	4 368	4 499	4 277	4 174	3 989	4 024	3 942	3 831	3 935	3 823	3 833	3 921	3 870	3 788
Fakturovaná voda v tis. m ³	5 593	4 690	5 010	4 783	4 918	4 726	4 759	4 186	3 937	4 097	3 718	3 738	3 765	3 704	3 739	3 553	3 378	3 401	3 352	3 321	3 306	3 374	3 355	3 310	3 468	3 380	3 407
Vlastní spotřeba v tis. m ³	164	194	173	191	145	189	211	127	113	120	110	152	180	128	156	160	164	156	144	111	103	107	116	104	107	105	94
Vlastní spotřeba v %	2,48	3,11	2,74	3,06	2,37	3,11	3,39	2,44	2,40	2,49	2,26	3,31	3,98	2,94	3,46	3,74	3,92	3,92	3,59	2,83	2,70	2,72	3,03	2,72	2,72	2,72	2,47
Voda nefakturovaná v tis. m ³	1 011	1 555	1 302	1 459	1 184	1 346	1 474	1 006	765	727	1 133	849	749	664	760	723	796	588	672	621	524	561	468	523	453	490	381
Voda nefakturovaná v %	15,31	24,90	20,63	23,37	19,41	22,17	23,65	19,38	16,28	15,08	23,35	18,51	16,60	15,21	16,90	16,92	19,06	14,74	16,69	15,75	13,69	14,26	12,24	13,65	11,56	12,67	10,05
Ztráty v síti v tis. m ³	847	1 361	1 129	1 268	1 039	1 157	1 263	880	652	607	1 023	697	569	536	605	563	632	432	527	509	421	454	352	419	347	385	287
Ztráty v síti v %	12,83	21,79	17,89	20,31	17,03	19,06	20,26	16,94	13,88	12,59	21,09	15,20	12,61	12,27	13,44	13,17	15,15	10,82	13,11	12,92	10,99	11,54	9,21	10,92	8,84	9,95	7,57
Rozdíl	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Voda urč. k realizaci v tis m ³	-359	67	-70	-140	-30	160	-1 041	-490	122	27	-264	-73	-146	131	-223	-103	-184	34	-82	-111	104	-112	11	88	-51	-133	
Voda urč. k realizaci v %	-5,44	1,07	-1,11	-2,24	-0,49	2,64	-16,70	-9,44	2,59	0,56	-5,44	-1,59	-3,24	3,00	-4,95	-2,41	-4,41	0,86	-2,03	-2,82	2,71	-2,84	0,28	2,30	-1,31	-3,40	
Fakturovaná voda v tis. m ³	-903	320	-227	135	-192	32	-573	-249	160	-378	20	27	-61	35	-186	-175	23	-49	-31	-15	67	-19	-45	158	-88	-61	
Fakturovaná voda v %	-16,15	6,82	-4,53	2,82	-3,90	0,69	-12,04	-5,95	4,06	-9,24	0,53	0,72	-1,63	0,94	-4,96	-4,93	0,69	-1,45	-0,92	-0,44	2,03	-0,55	-1,33	4,78	-2,55	-1,75	
Vlastní spotřeba v tis. m ³	30	-21	18	-46	44	22	-84	-14	7	-10	42	28	-51	27	4	4	-7	-12	-33	-8	4	9	-11	2	-1	-13	
Vlastní spotřeba v %	0,62	-0,37	0,32	-0,69	0,74	0,28	-0,94	-0,05	0,09	-0,23	1,05	0,67	-1,04	0,52	0,28	0,18	0,00	-0,33	-0,76	-0,13	0,02	0,31	-0,31	-0,01	0,00	-0,25	
Voda nefakturovaná v tis. m ³	544	-253	157	-275	162	128	-468	-241	-38	406	-284	-100	-85	96	-37	72	-208	84	-51	-96	37	-93	55	-70	37	-73	
Voda nefakturovaná v %	9,59	-4,27	2,75	-3,97	2,76	1,48	-4,27	-3,11	-1,20	8,28	-4,84	-1,91	-1,39	1,70	0,01	2,15	-4,32	1,95	-0,94	-2,06	0,57	-2,02	1,41	-2,09	1,11	-1,51	
Ztráty v síti v tis. m ³	514	-232	139	-229	118	106	-383	-227	-45	416	-326	-128	-34	69	-41	69	-200	96	-18	-88	33	-102	67	-72	39	-60	
Ztráty v síti v %	8,97	-3,91	2,43	-3,28	2,02	1,21	-3,32	-3,06	-1,29	8,50	-5,90	-2,58	-0,35	1,18	-0,27	1,97	-4,32	2,28	-0,18	-1,93	0,55	-2,33	1,72	-2,08	1,11	-1,26	


Voda nefakturovaná v %

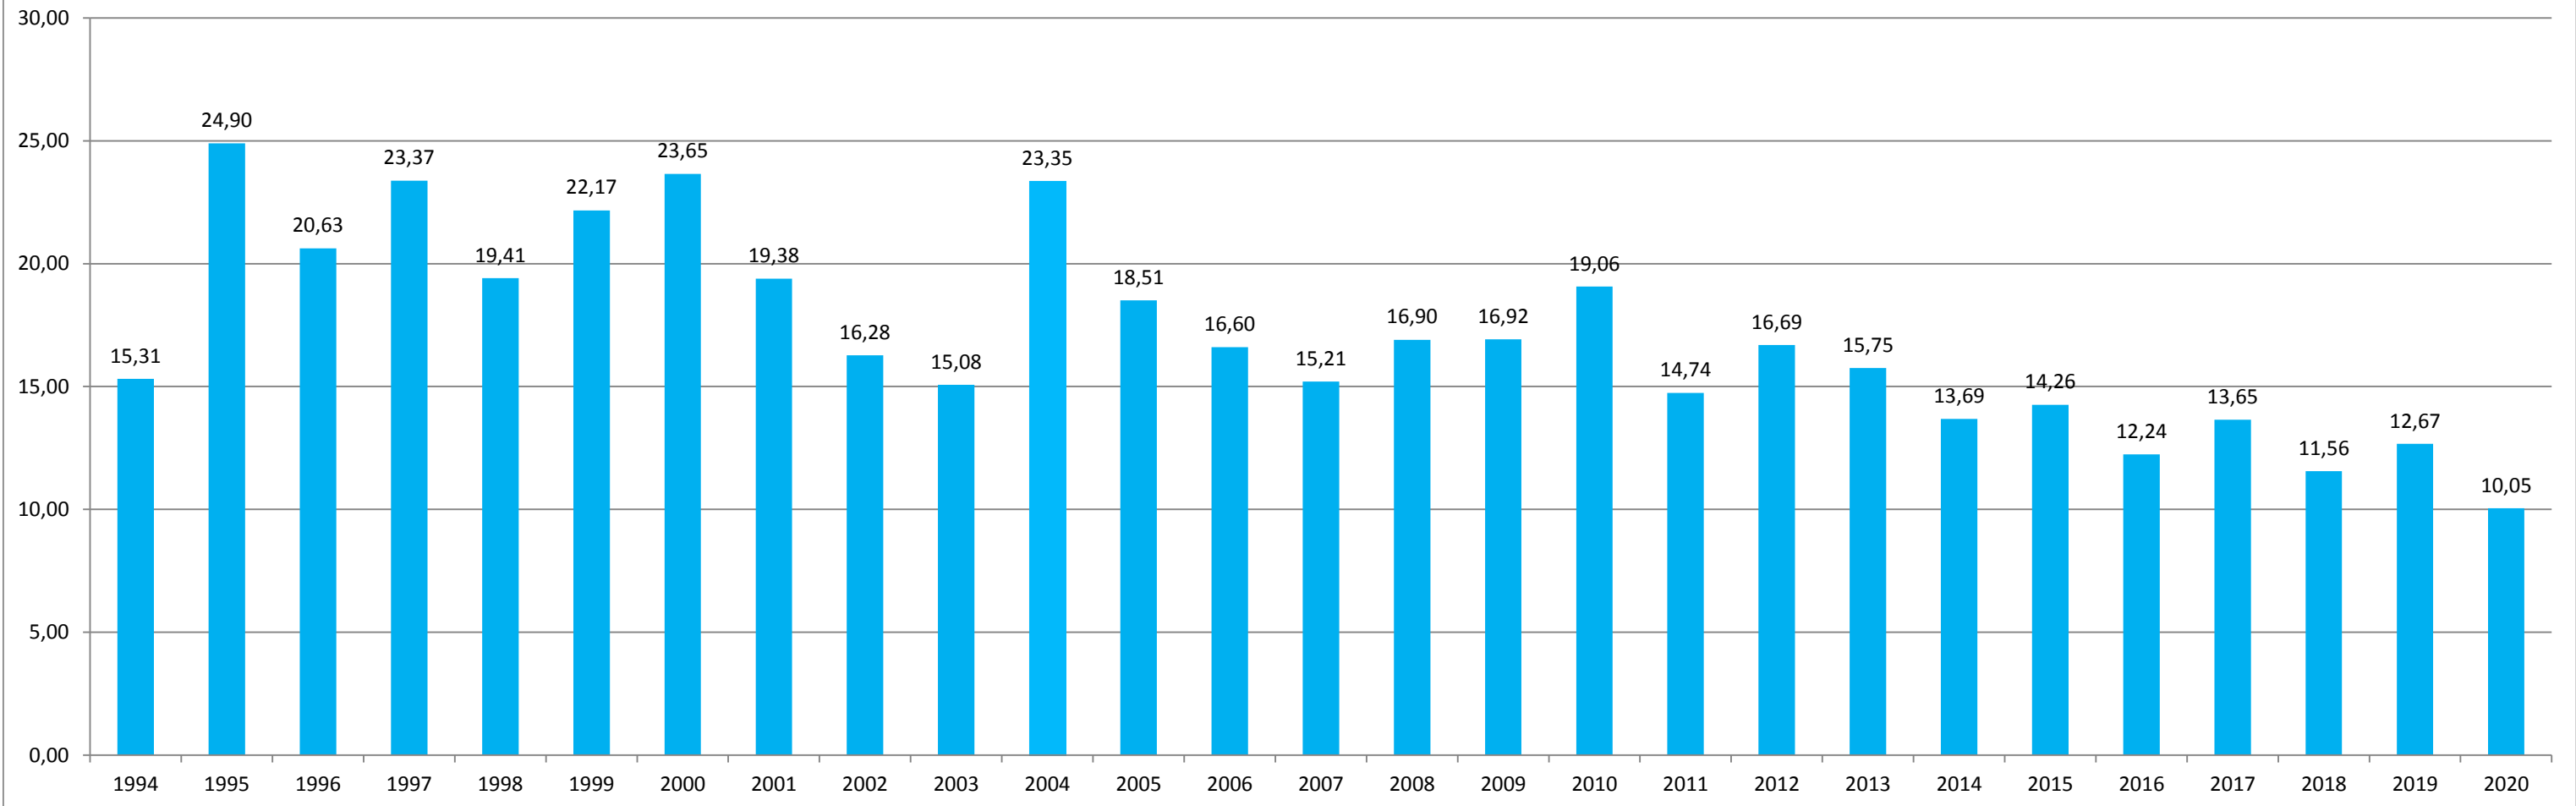


Ztráty ve vodovodní síti v %

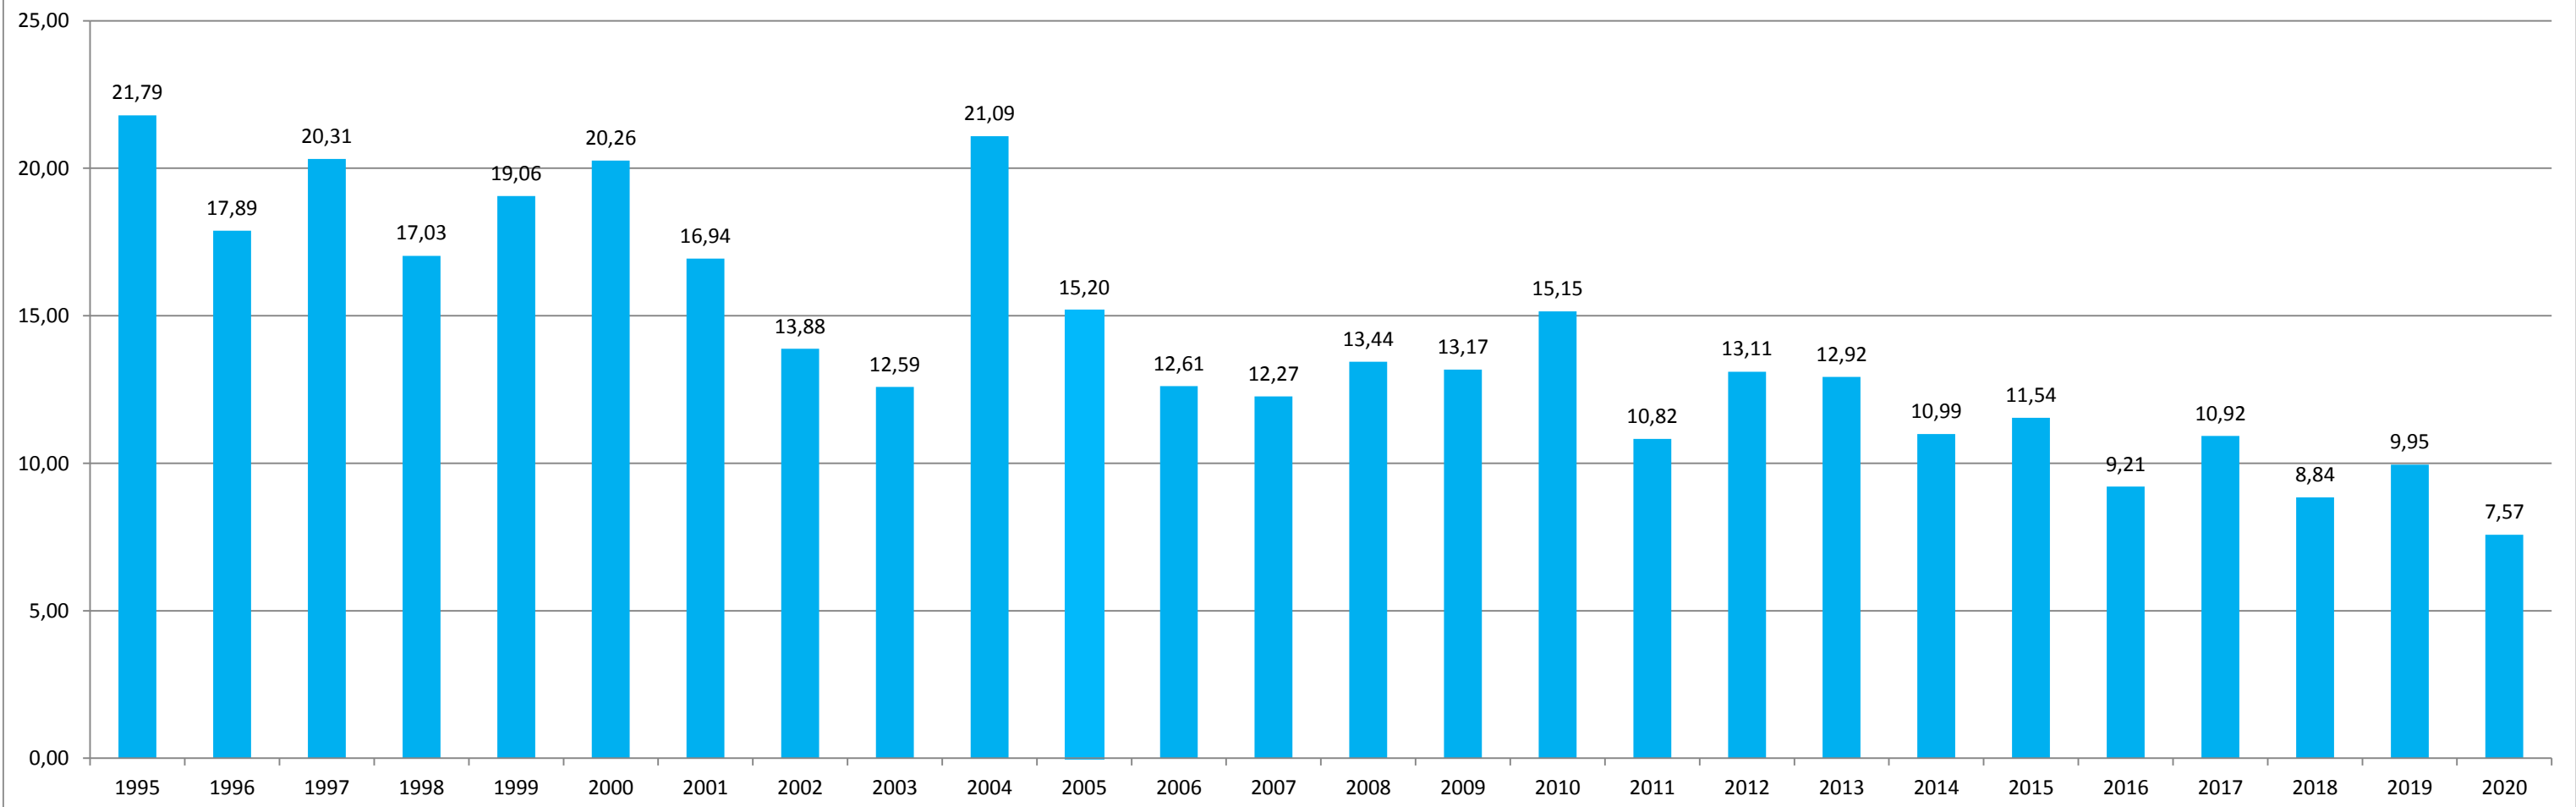


Voda určená k realizaci v tis. m³

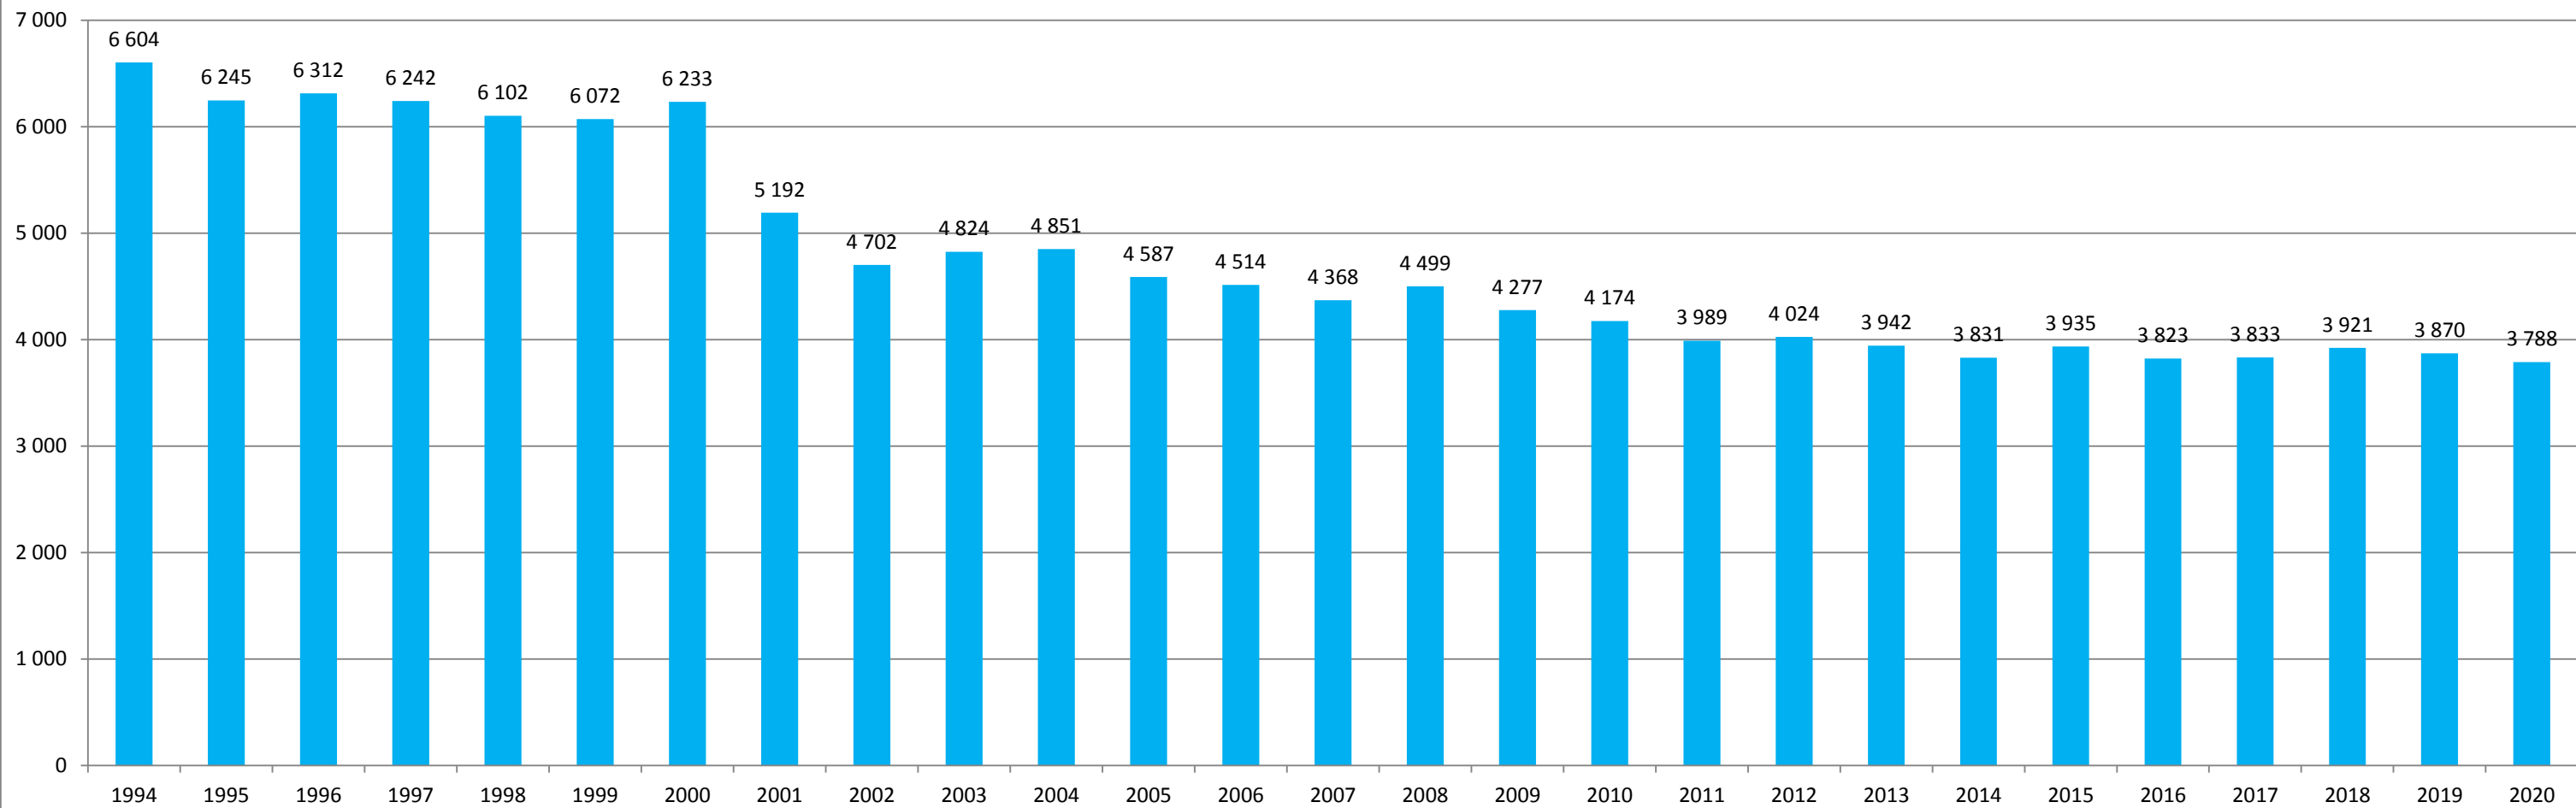

Vlastní spotřeba vody v %

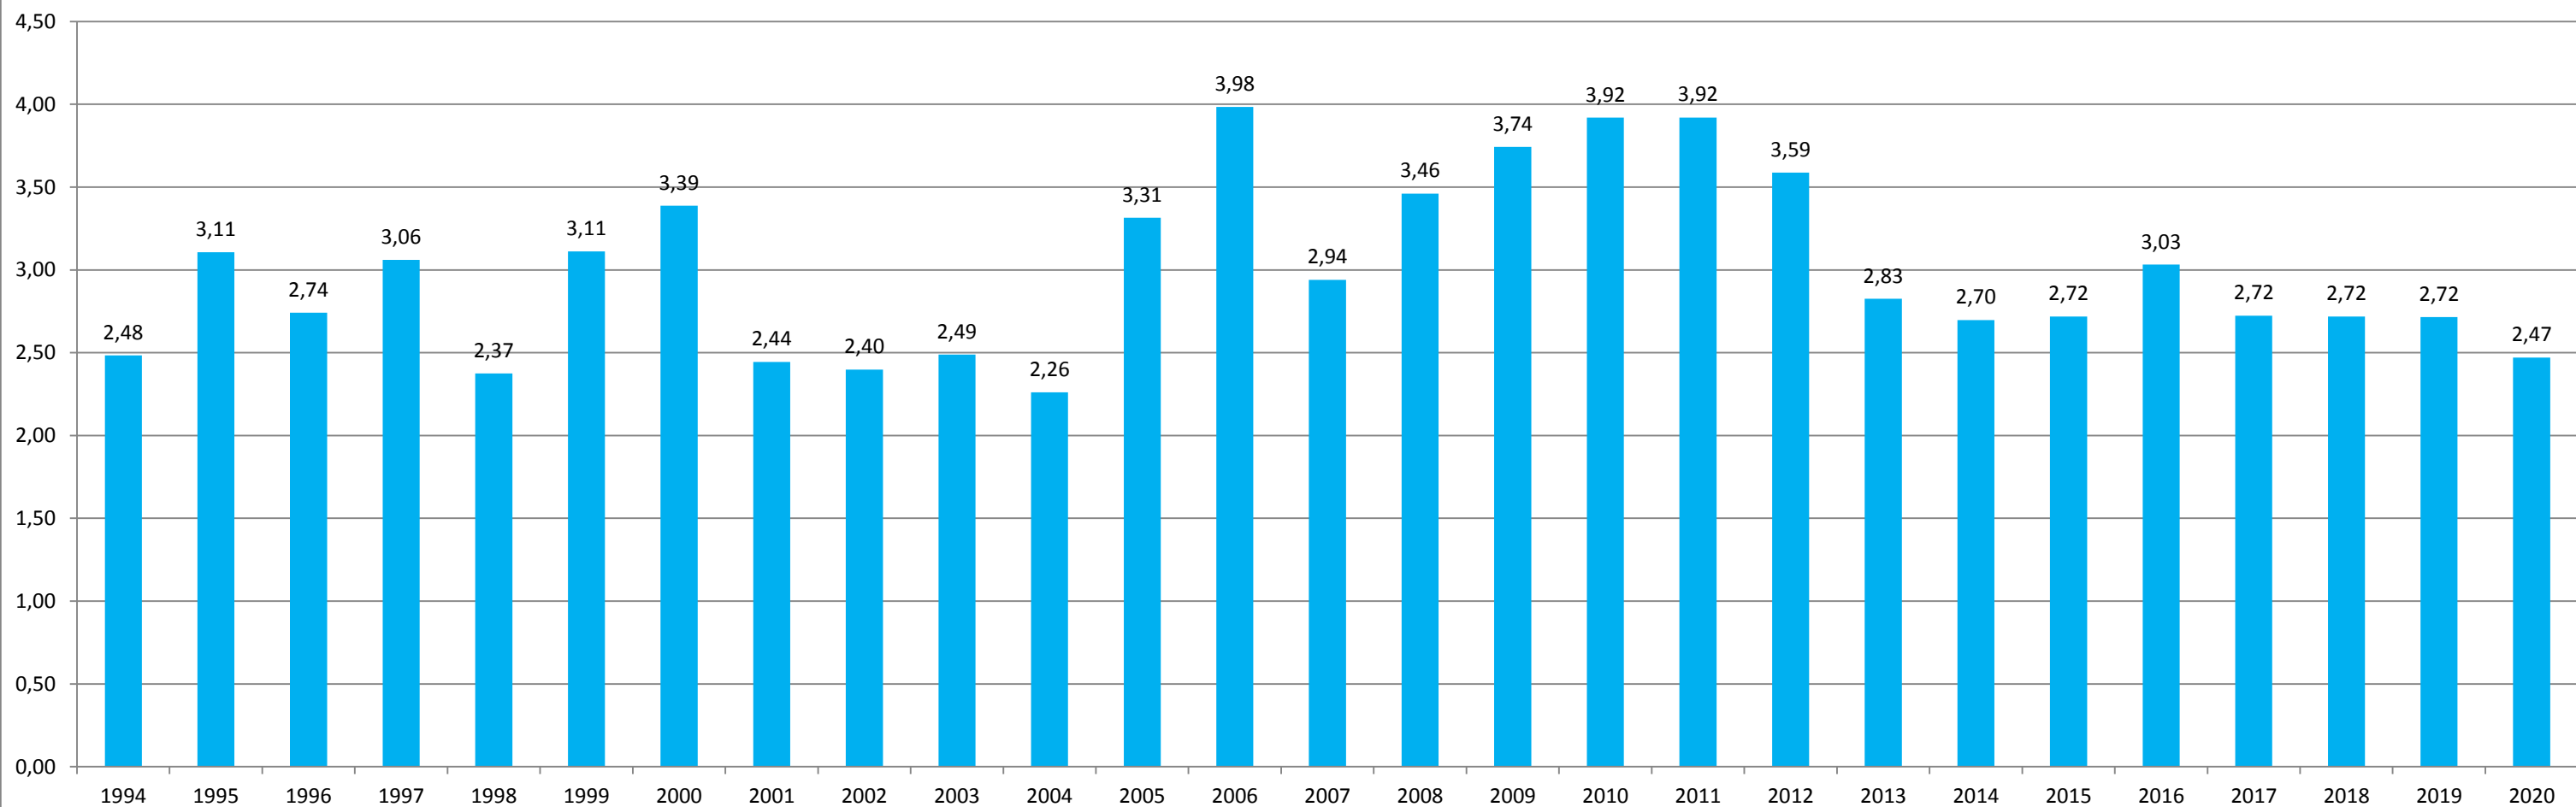

Fakturovaná voda v tis. m³

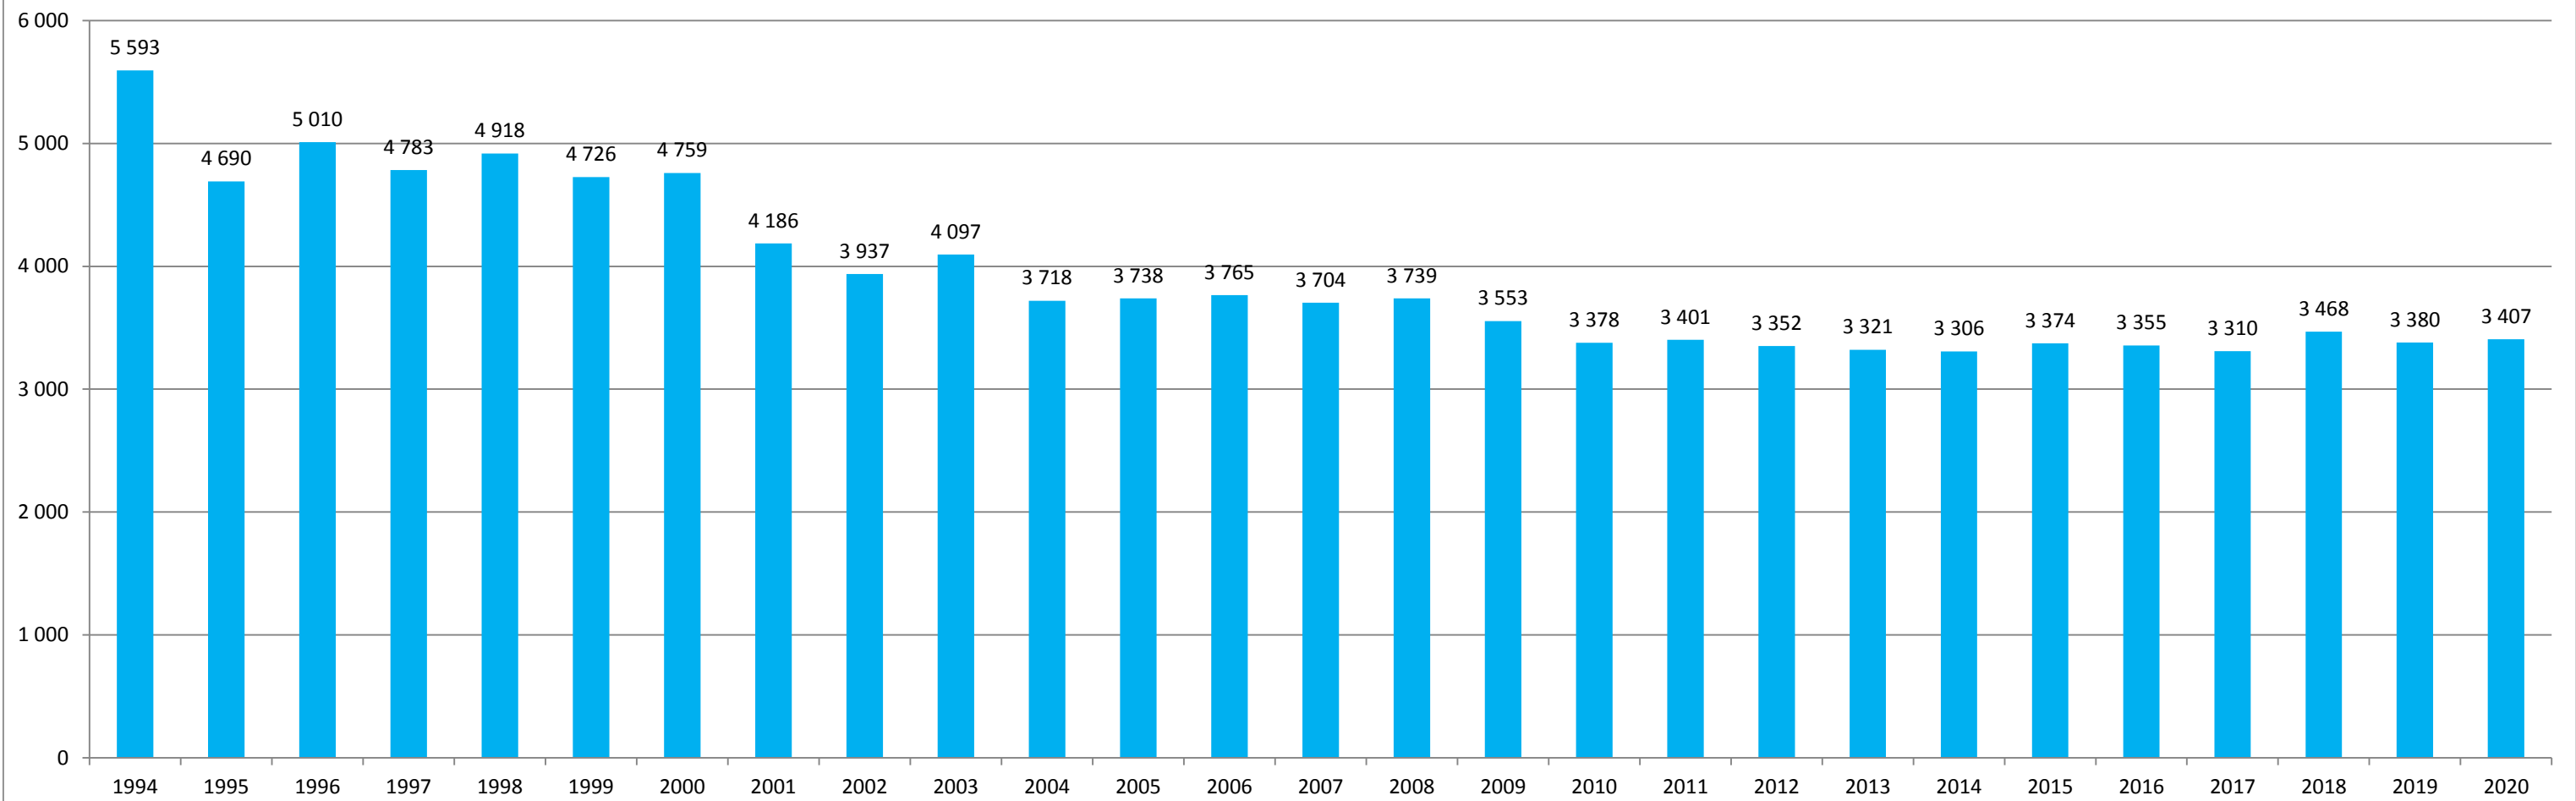


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v %




Fakturace	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	3 434	2 818	3 106	2 867	3 003	2 855	2 857	2 566	2 382	2 581	2 205	2 276	2 282	2 269	2 243	2 228	2 118	2 012	1 776	1 759	1 725	1 796	1 803	1 750	1 846	1 878	2 086
Uvedeno v %	61,40	60,09	62,00	59,94	61,01	60,41	60,05	61,30	60,50	63,05	59,29	60,90	60,60	61,25	59,99	62,72	62,72	59,16	52,99	52,97	52,18	53,23	53,75	52,88	53,23	55,57	61,23
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	2 159	1 872	1 904	1 916	1 919	1 871	1 901	1 620	1 555	1 512	1 514	1 462	1 483	1 435	1 496	1 325	1 259	1 389	1 576	1 562	1 581	1 578	1 552	1 560	1 622	1 502	1 321
Uvedeno v %	38,60	39,91	38,00	40,06	38,99	39,59	39,95	38,70	39,50	36,95	40,71	39,10	39,40	38,75	40,01	37,28	37,28	40,84	47,01	47,03	47,82	46,77	46,25	47,12	46,77	44,43	38,77
Suma	5 593	4 690	5 010	4 783	4 922	4 726	4 759	4 186	3 937	4 093	3 718	3 738	3 765	3 704	3 739	3 553	3 378	3 401	3 352	3 321	3 306	3 374	3 355	3 310	3 468	3 380	3 407
Podíl VF z VuKR v %	84,69	75,10	79,37	76,63	80,66	77,83	76,35	80,61	83,72	84,84	76,65	81,49	83,40	84,79	83,10	83,08	80,94	85,26	83,31	84,25	86,31	85,74	87,76	86,35	88,44	87,33	89,95
Rozdíl	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Obyvatelstvo v tis. m ³	-616	288	-239	136	-148	2	-292	-184	199	-376	72	5	-13	-26	-14	-110	-106	-236	-17	-34	70	7	-53	96	32	240	
Uvedeno v %	-1,31	1,91	-2,05	1,07	-0,61	-0,36	1,25	-0,80	2,56	-3,76	1,61	-0,30	0,65	-1,27	2,73	0,00	-3,56	-6,17	-0,02	-0,79	1,05	0,52	-0,87	0,36	2,33	7,99	
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	-287	32	12	3	-48	30	-281	-65	-43	2	-52	22	-48	61	-171	-65	130	186	-14	19	-3	-26	8	62	-120	-301	
Uvedeno v %	1,31	-1,91	2,05	-1,07	0,61	0,36	-1,25	0,80	-2,56	3,76	-1,61	0,30	-0,65	1,27	-2,73	0,00	3,56	6,17	0,02	0,79	-1,05	-0,52	0,87	-0,36	-2,33	-7,99	


Podíl vody fakturované obyvatelstvu v %

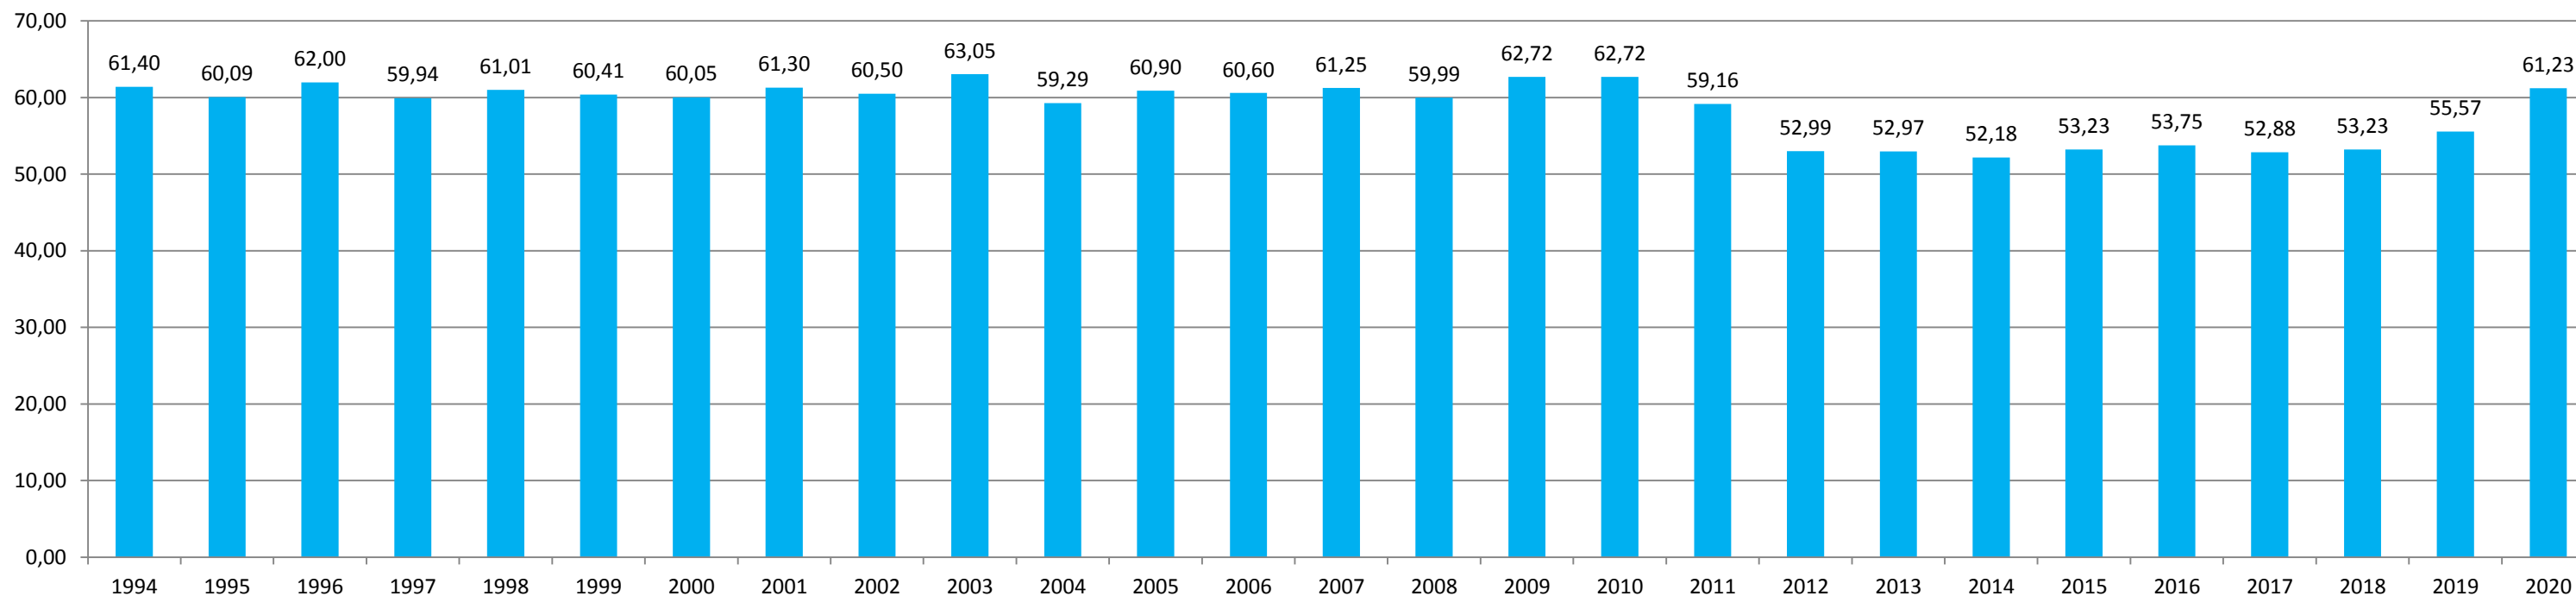

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v %

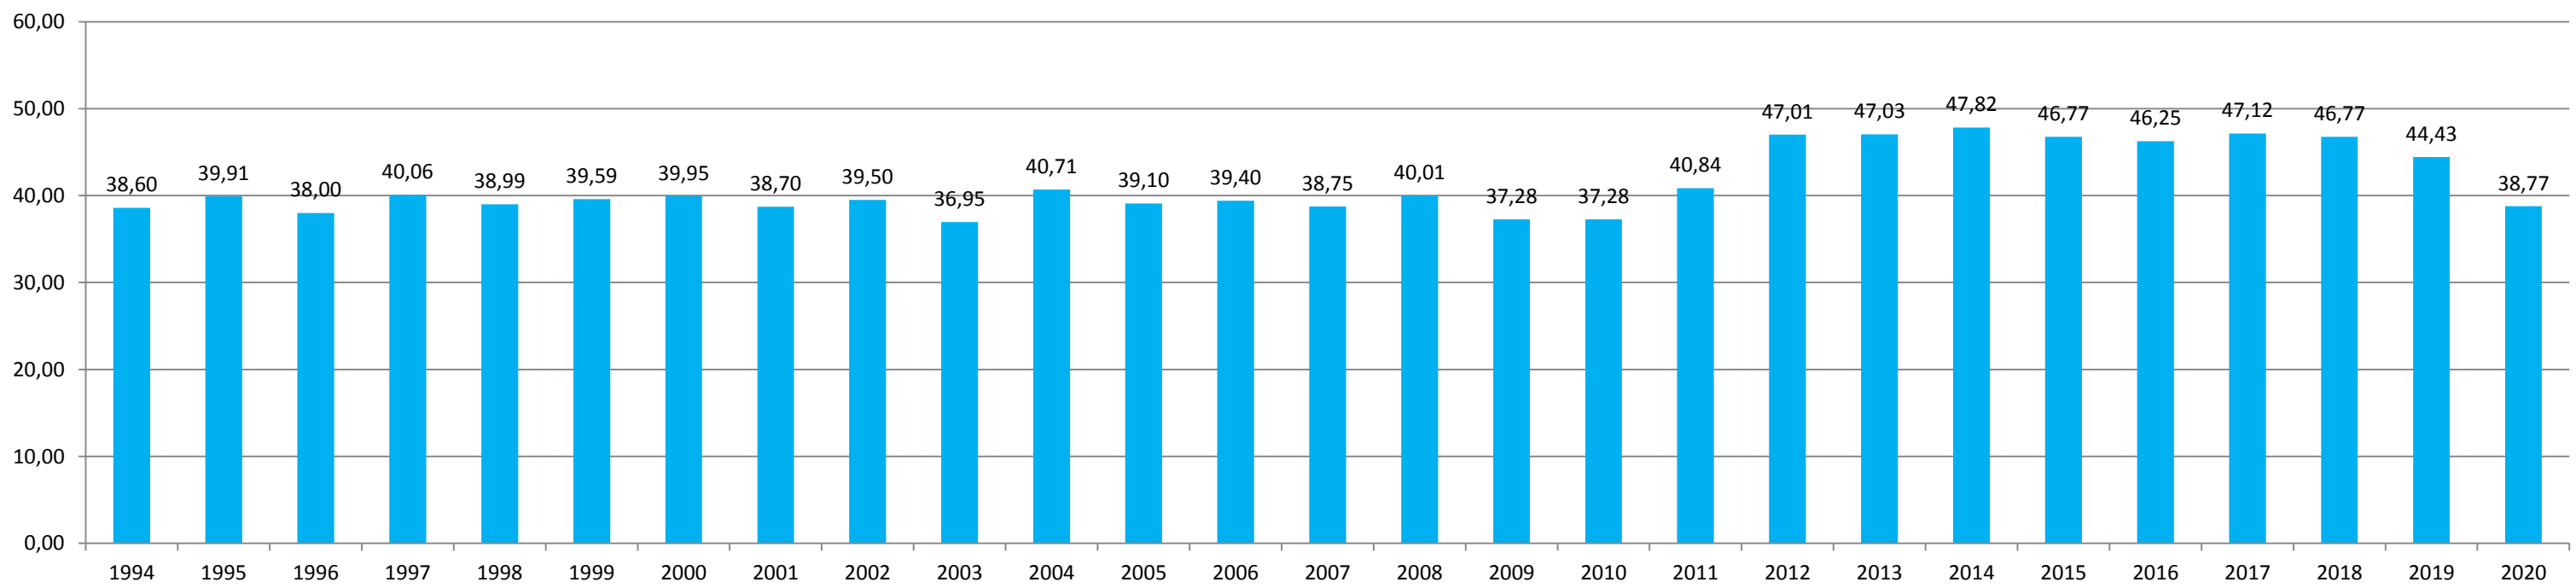

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020

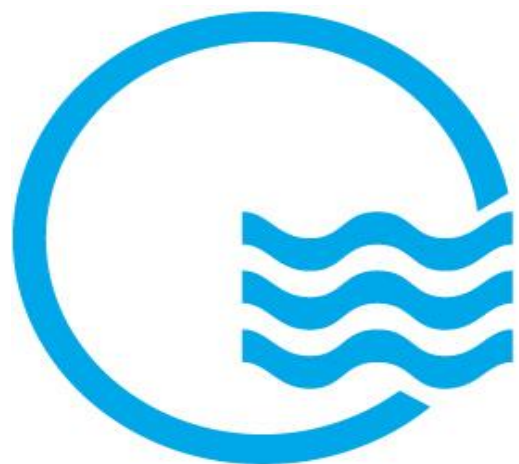


**VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ**
akciová společnost


PROVOZ VODOVODŮ CHOCEŇ

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	1 000	976	960	921	898	947	972	871	824	784	915	742	668	616	658	590	566	592	584	596	608	617	618
Fakturovaná voda v tis. m ³	830	723	739	718	668	809	710	721	729	658	728	658	547	546	541	502	493	509	523	509	525	538	539
Vlastní spotřeba v tis. m ³	26	25	29	22	21	27	22	40	47	35	42	46	39	33	38	22	19	21	32	21	21	21	22
Vlastní spotřeba v %	2,60	2,52	2,98	2,37	2,28	2,80	2,22	4,61	5,75	4,49	4,55	6,25	5,81	5,30	5,76	3,65	3,44	3,47	5,52	3,49	3,47	3,47	3,49
Voda nefakturovaná v tis. m ³	170	253	220	203	229	138	262	150	95	127	187	84	121	70	117	88	73	83	61	87	83	79	79
Voda nefakturovaná v %	16,98	25,94	22,96	22,02	25,54	14,59	26,98	17,18	11,52	16,17	20,42	11,33	18,07	11,37	17,78	14,96	12,88	13,98	10,37	14,59	13,60	12,83	12,81
Ztráty v síti v tis. m ³	144	229	192	181	209	112	241	110	48	92	145	38	82	37	79	67	53	62	28	66	62	58	58
Ztráty v síti v %	14,38	23,42	19,97	19,64	23,25	11,80	24,76	12,57	5,77	11,69	15,87	5,08	12,27	6,06	12,01	11,32	9,44	10,51	4,86	11,11	10,13	9,36	9,32
Rozdíl		98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Voda urč. k realizaci v tis. m ³		-24	-17	-39	-23	50	25	-101	-47	-40	131	-173	-74	-51	41	-68	-24	26	-8	11	12	9	11
Voda urč. k realizaci v %		-2,41	-1,69	-4,07	-2,49	5,53	2,60	-10,37	-5,40	-4,81	16,67	-18,93	-10,00	-7,70	6,70	-10,28	-4,14	4,64	-1,31	1,96	2,02	1,55	1,80
Fakturovaná voda v tis. m ³		-108	16	-21	-49	141	-99	12	8	-72	71	-70	-111	-1	-6	-39	-9	16	14	-15	16	13	14
Fakturovaná voda v %		-12,95	2,27	-2,90	-6,89	21,04	-12,28	1,66	1,07	-9,82	10,76	-9,67	-16,84	-0,14	-1,02	-7,21	-1,79	3,32	2,83	-2,84	3,21	2,45	2,72
Vlastní spotřeba v tis. m ³		-1	4	-7	-1	6	-5	19	7	-12	6	5	-8	-6	5	-16	-2	1	12	-11	0	0	1
Vlastní spotřeba v %		-0,08	0,46	-0,61	-0,09	0,51	-0,58	2,38	1,14	-1,26	0,06	1,70	-0,44	-0,50	0,46	-2,12	-0,21	0,03	2,05	-2,03	-0,01	0,00	0,02
Voda nefakturovaná v tis. m ³		83	-33	-18	27	-91	124	-113	-55	32	60	-103	37	-51	47	-29	-15	10	-22	26	-4	-3	-3
Voda nefakturovaná v %		8,96	-2,99	-0,94	3,52	-10,94	12,39	-9,81	-5,66	4,66	4,25	-9,09	6,74	-6,71	6,41	-2,81	-2,08	1,10	-3,61	4,22	-1,00	-0,76	-0,79
Ztráty v síti v tis. m ³		85	-37	-11	28	-97	129	-131	-62	44	54	-108	44	-45	42	-12	-13	9	-34	38	-5	-4	-4
Ztráty v síti v %		9,04	-3,45	-0,33	3,61	-11,46	12,96	-12,19	-6,80	5,91	4,18	-10,79	7,18	-6,21	5,95	-0,70	-1,87	1,07	-5,66	6,25	-0,98	-0,76	-0,81


Voda nefakturovaná v % - provoz vodovodů Choceň

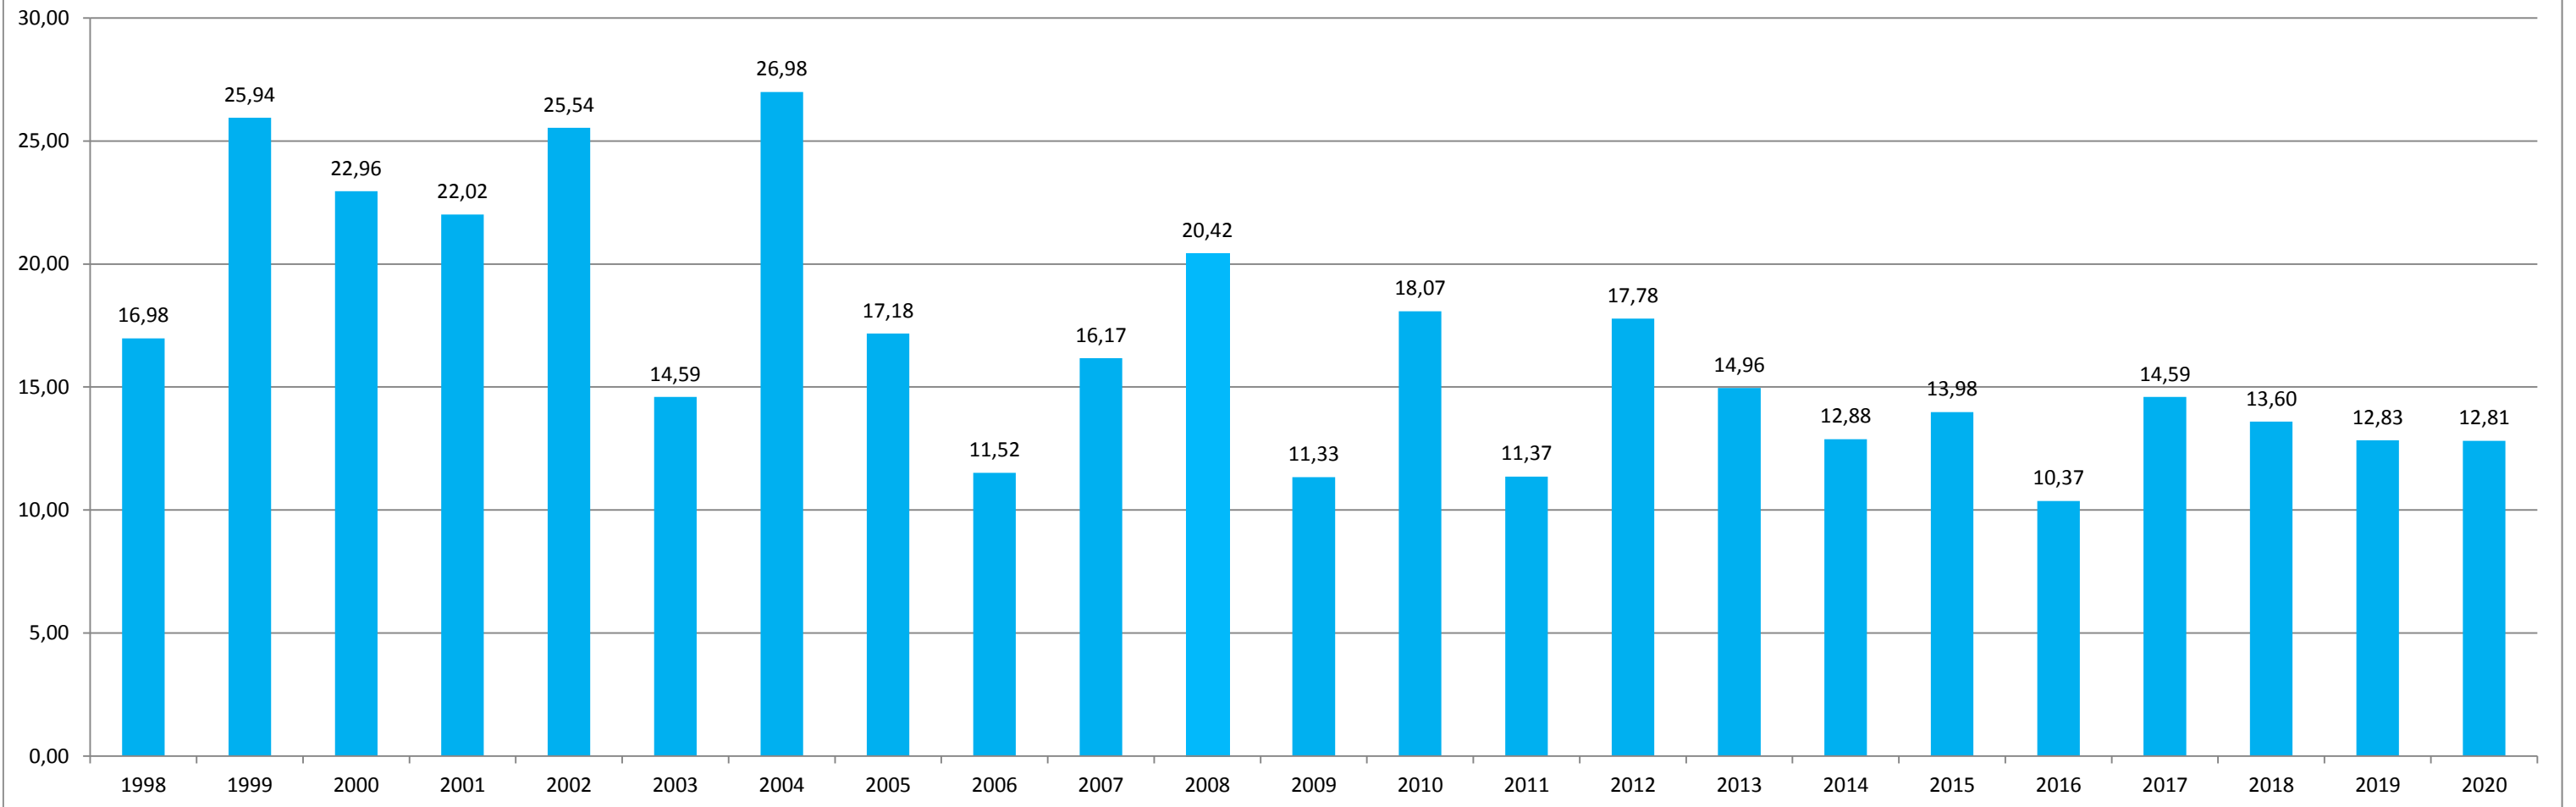


Ztráty ve vodovodní síti v % - provoz vodovodů Choceň

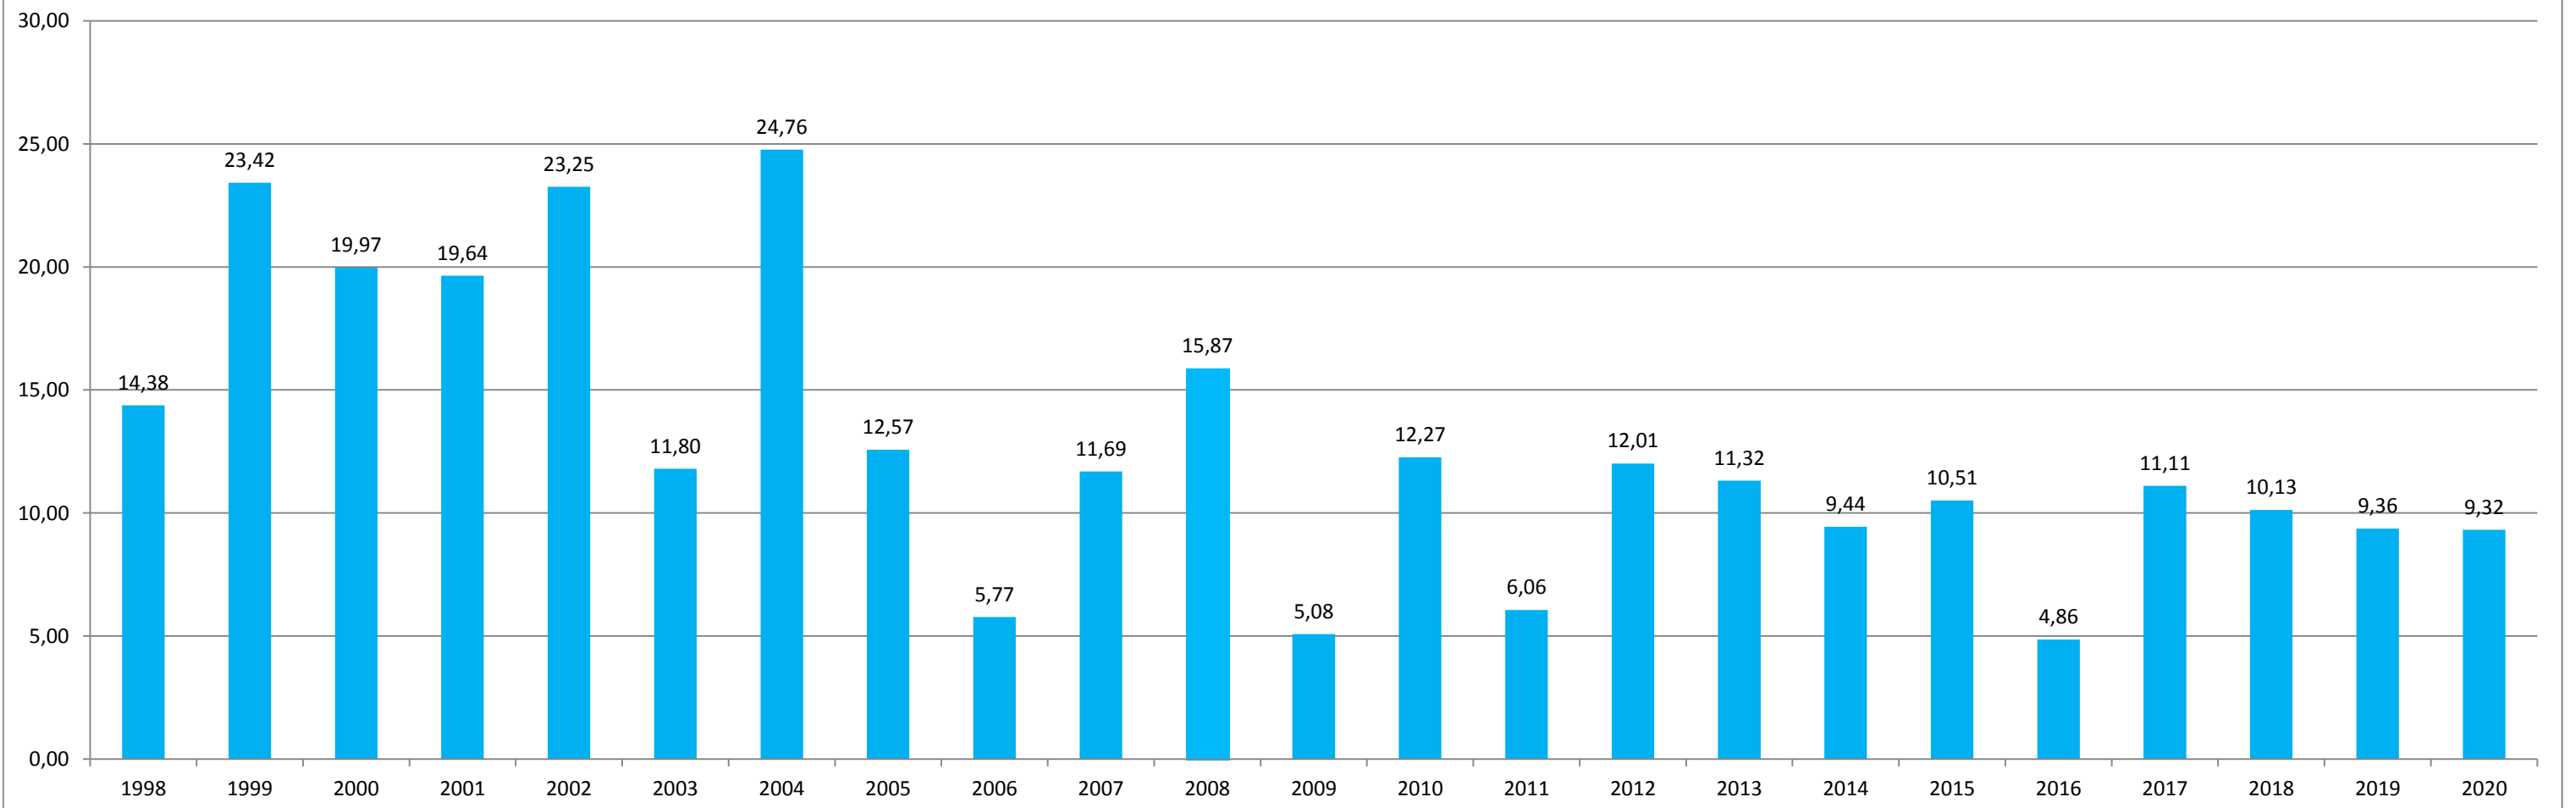


Voda určená k realizaci v tis. m³ - provoz vodovodů Choceň

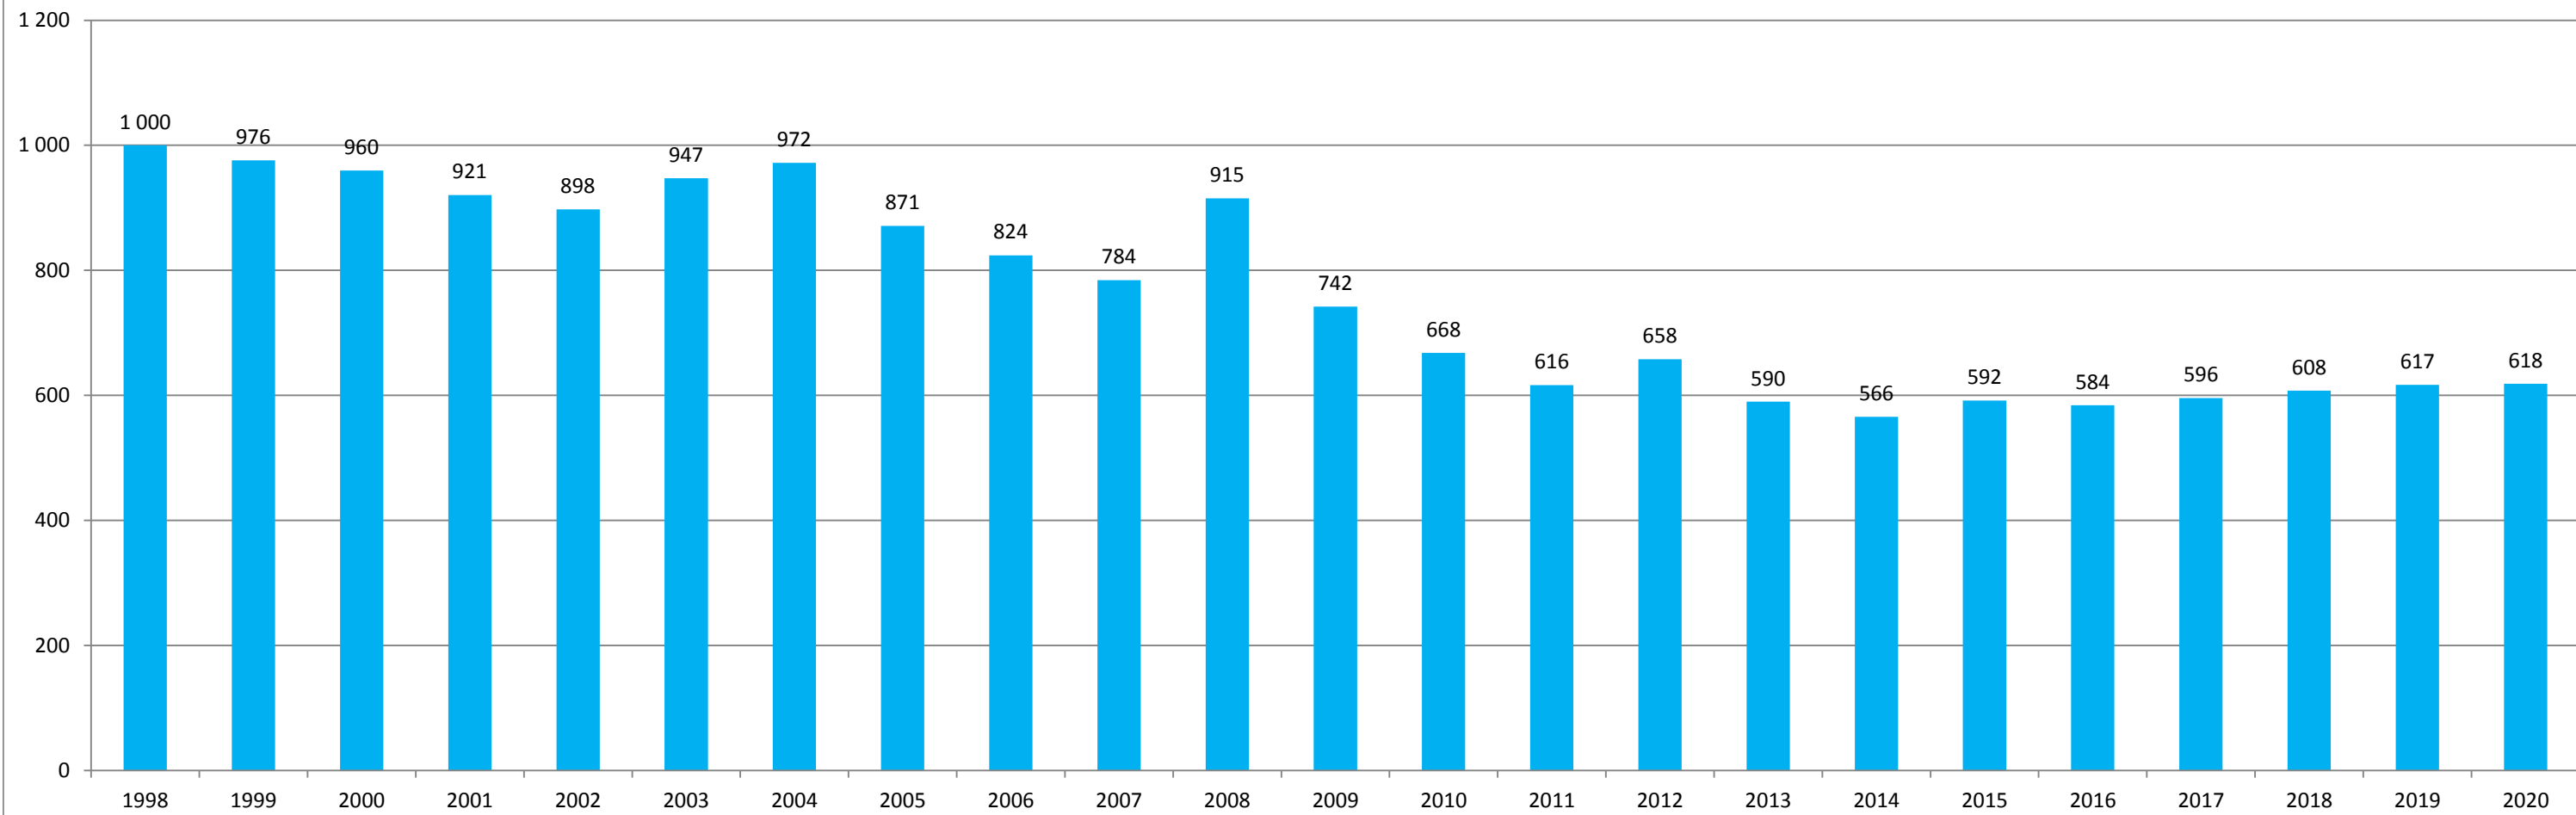


Vlastní spotřeba vody v % - provoz vodovodů Choceň

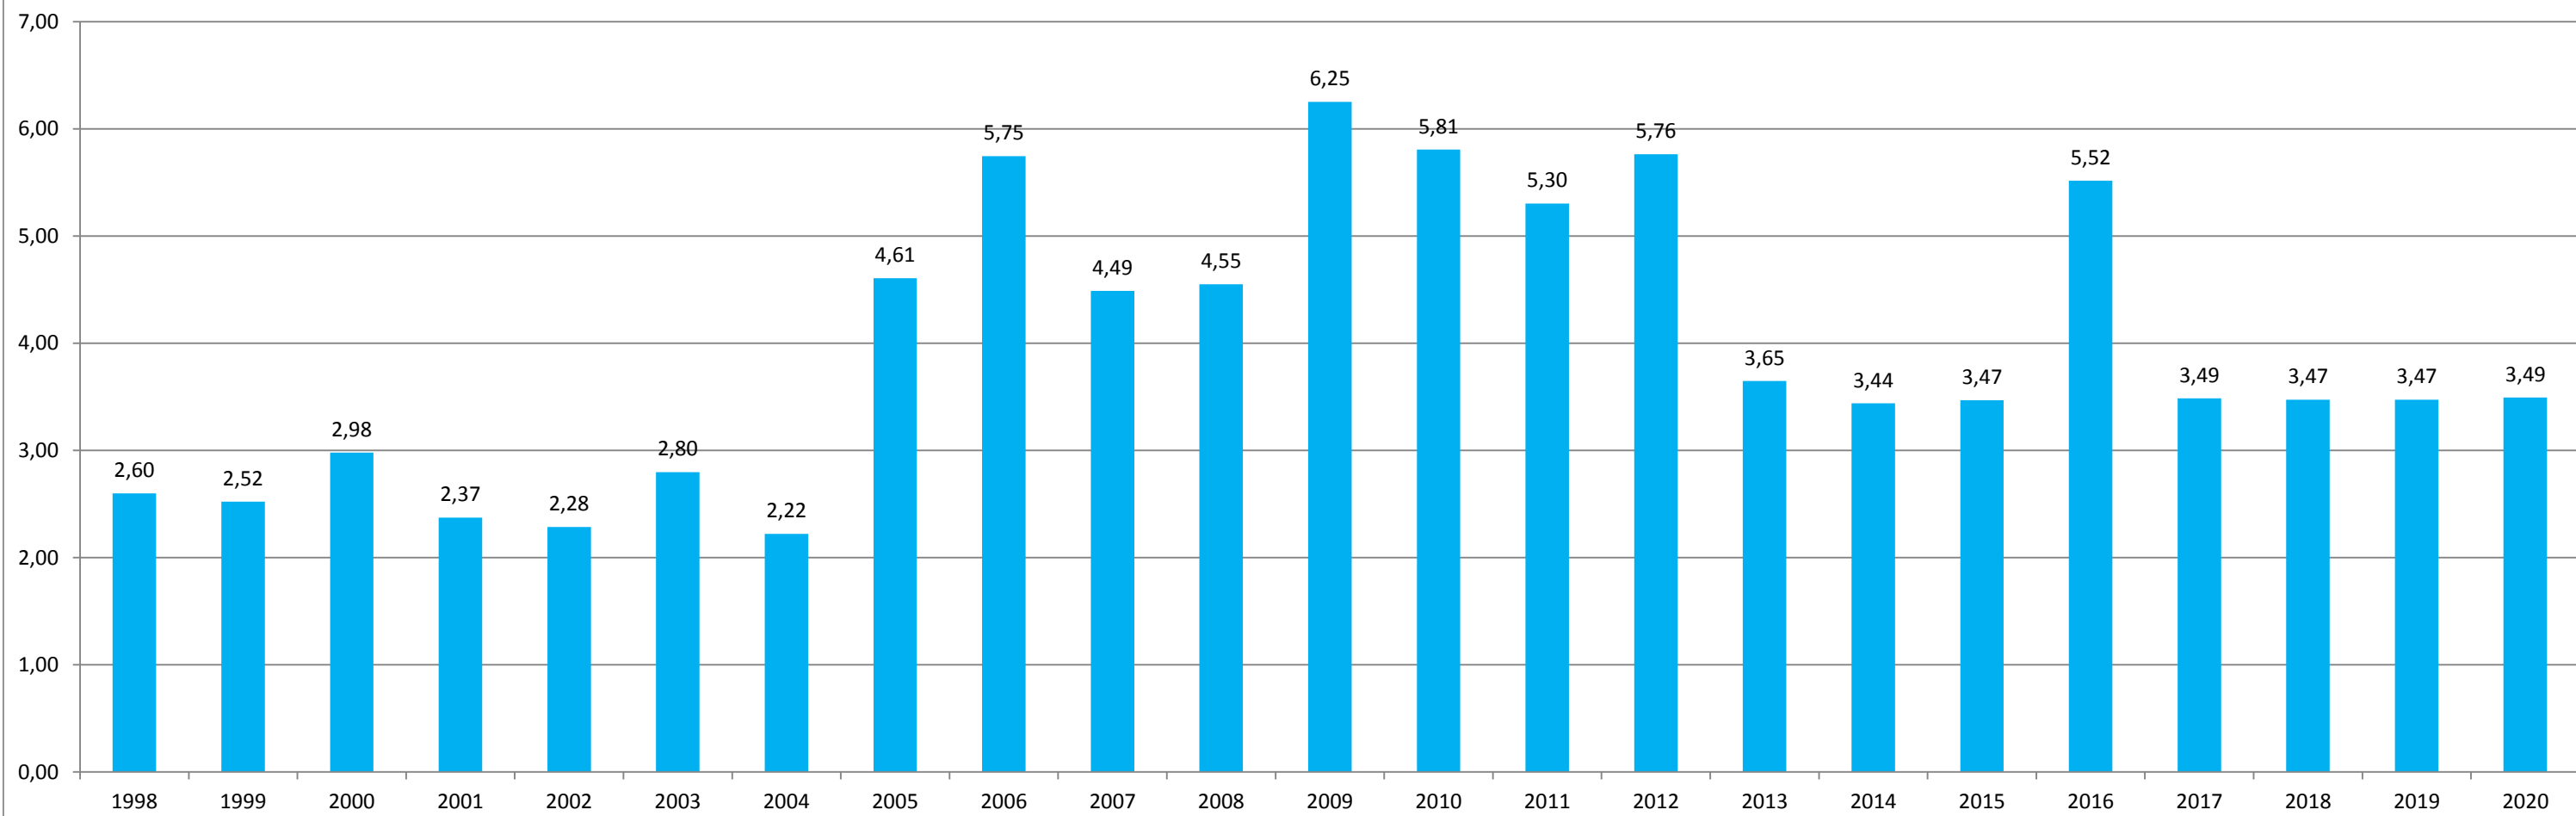

Fakturovaná voda v tis. m³ - provoz vodovodů Choceň

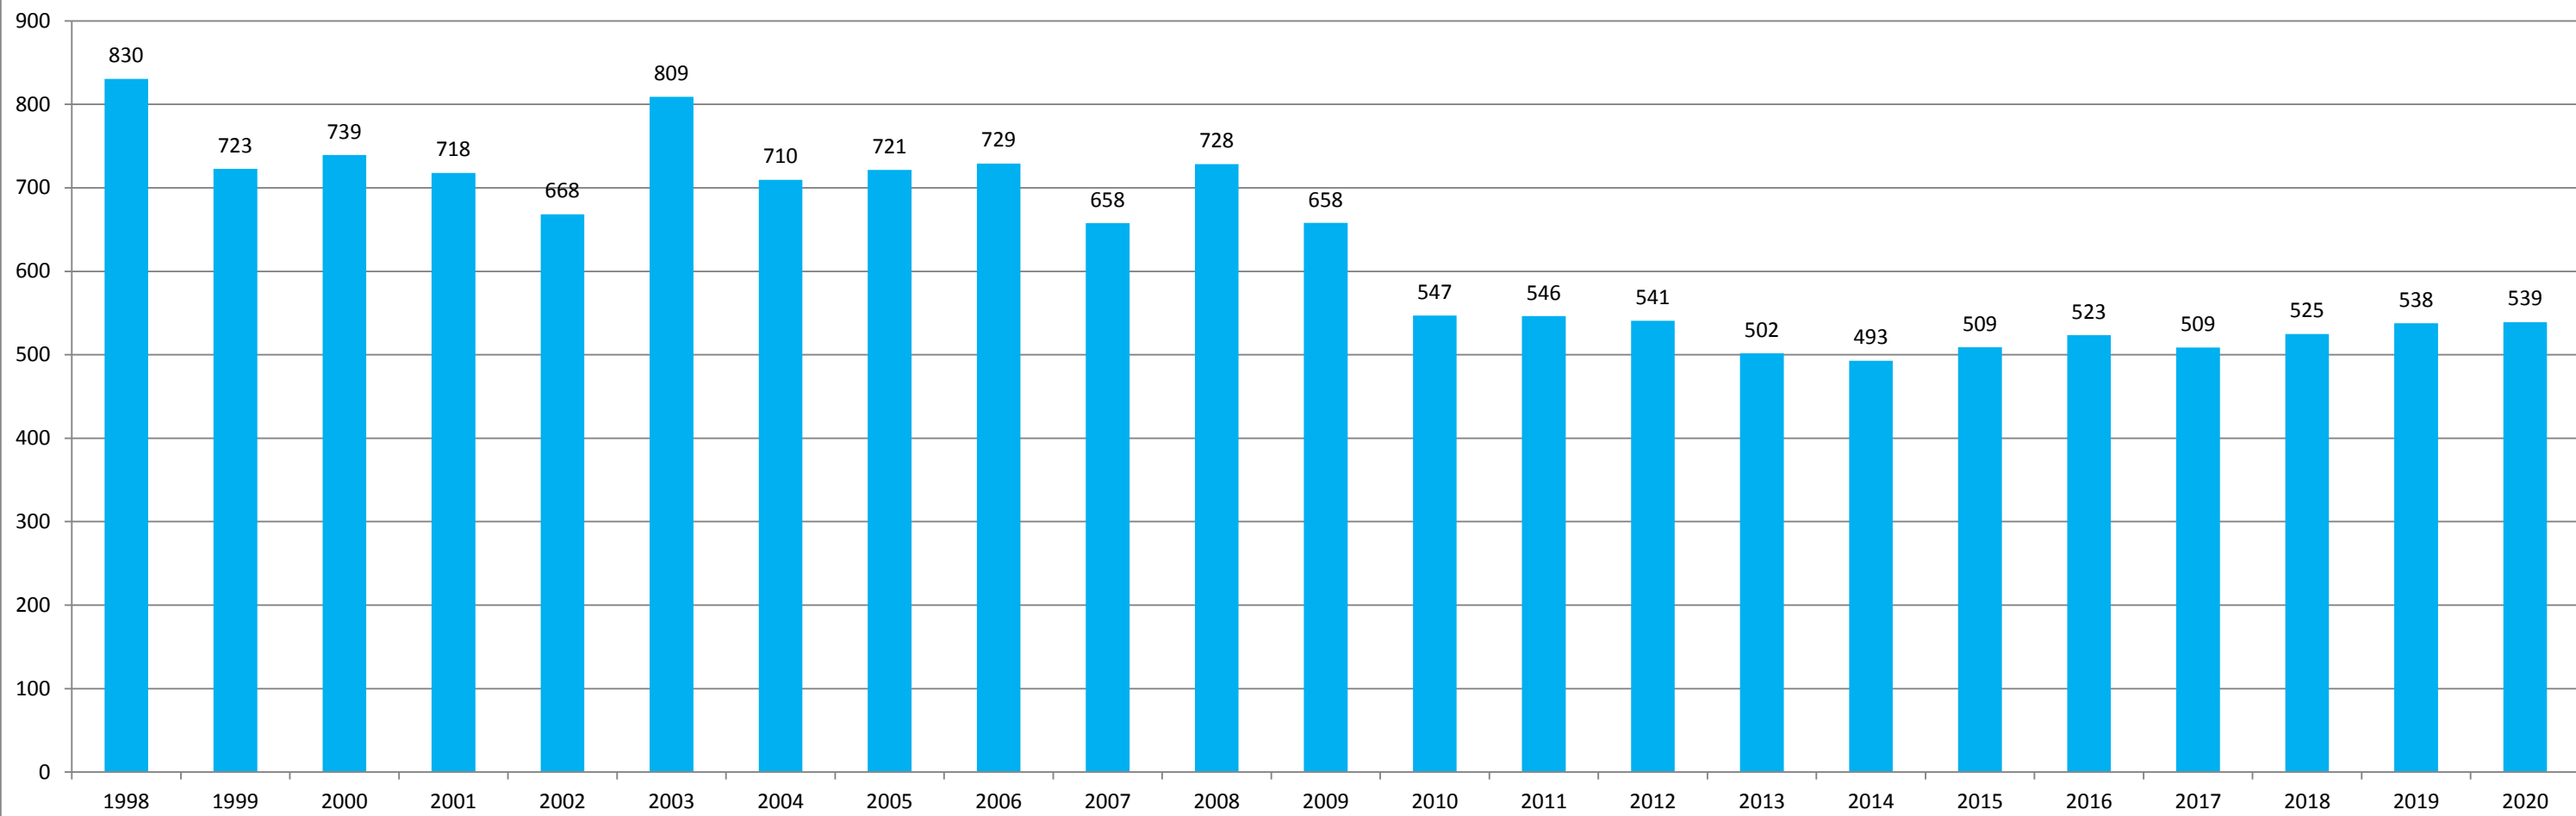


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v % - provoz vodovodů Choceň

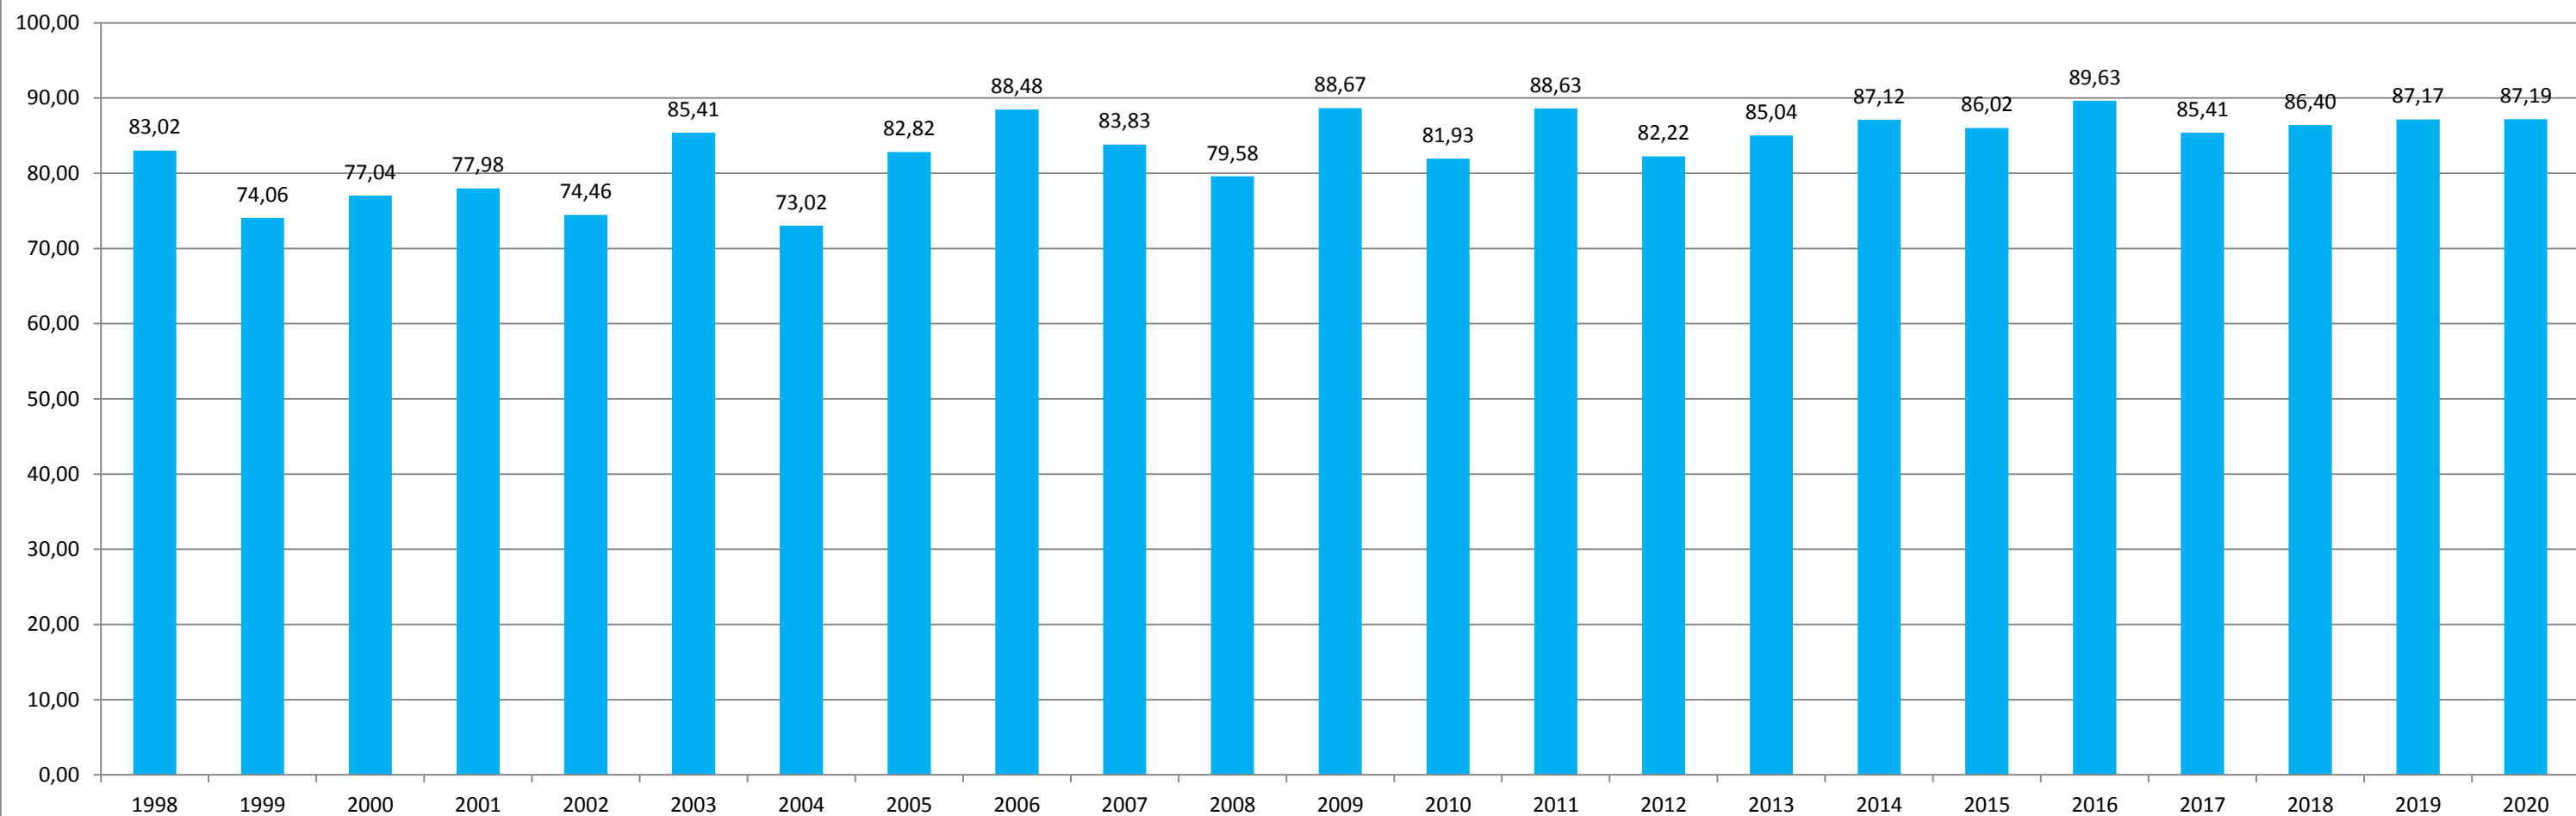


Fakturace	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	420	345	371	367	326	442	342	357	369	366	361	366	349	319	262	254	255	263	276	257	278	295	352
Uvedeno v %	50,61	47,70	50,18	51,05	48,83	54,63	48,21	49,51	50,64	55,73	49,56	55,62	63,72	58,39	48,37	50,62	51,73	51,69	52,79	50,44	52,93	54,91	65,30
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	410	378	368	351	342	367	368	364	360	291	367	292	198	227	279	248	238	246	247	252	247	242	187
Uvedeno v %	49,39	52,30	49,82	48,95	51,17	45,37	51,79	50,49	49,36	44,27	50,44	44,38	36,28	41,61	51,63	49,38	48,27	48,31	47,21	49,56	47,07	45,09	34,70
Suma	830	723	739	718	668	809	710	721	729	658	728	658	547	546	541	502	493	509	523	509	525	538	539
Podíl VF z VuKR v %	83,02	74,06	77,04	77,98	74,46	85,41	73,02	82,82	88,48	83,83	79,58	88,67	81,93	88,63	82,22	85,04	87,12	86,02	89,63	85,41	86,40	87,17	87,19

Rozdíl	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Obyvatelstvo v tis. m ³	-75	26	-4	-40	116	-100	15	12	-3	-6	5	-17	-30	-57	-8	1	8	13	-20	21	17	74
Uvedeno v %	-2,90	2,47	0,88	-2,23	5,80	-6,42	1,30	1,13	5,09	-6,17	6,07	8,09	-5,33	-10,02	2,24	1,11	-0,04	1,10	-2,35	2,49	1,98	12,36
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	-32	-10	-17	-9	25	0	-3	-4	-69	76	-75	-93	29	52	-31	-10	8	1	5	-5	-5	-60
Uvedeno v %	2,90	-2,47	-0,88	2,23	-5,80	6,42	-1,30	-1,13	-5,09	6,17	-6,07	-8,09	5,33	10,02	-2,24	-1,11	0,04	-1,10	2,35	-2,49	-1,98	-12,36

Podíl vody fakturované obyvatelstvu v % - provoz vodovodů Choceň

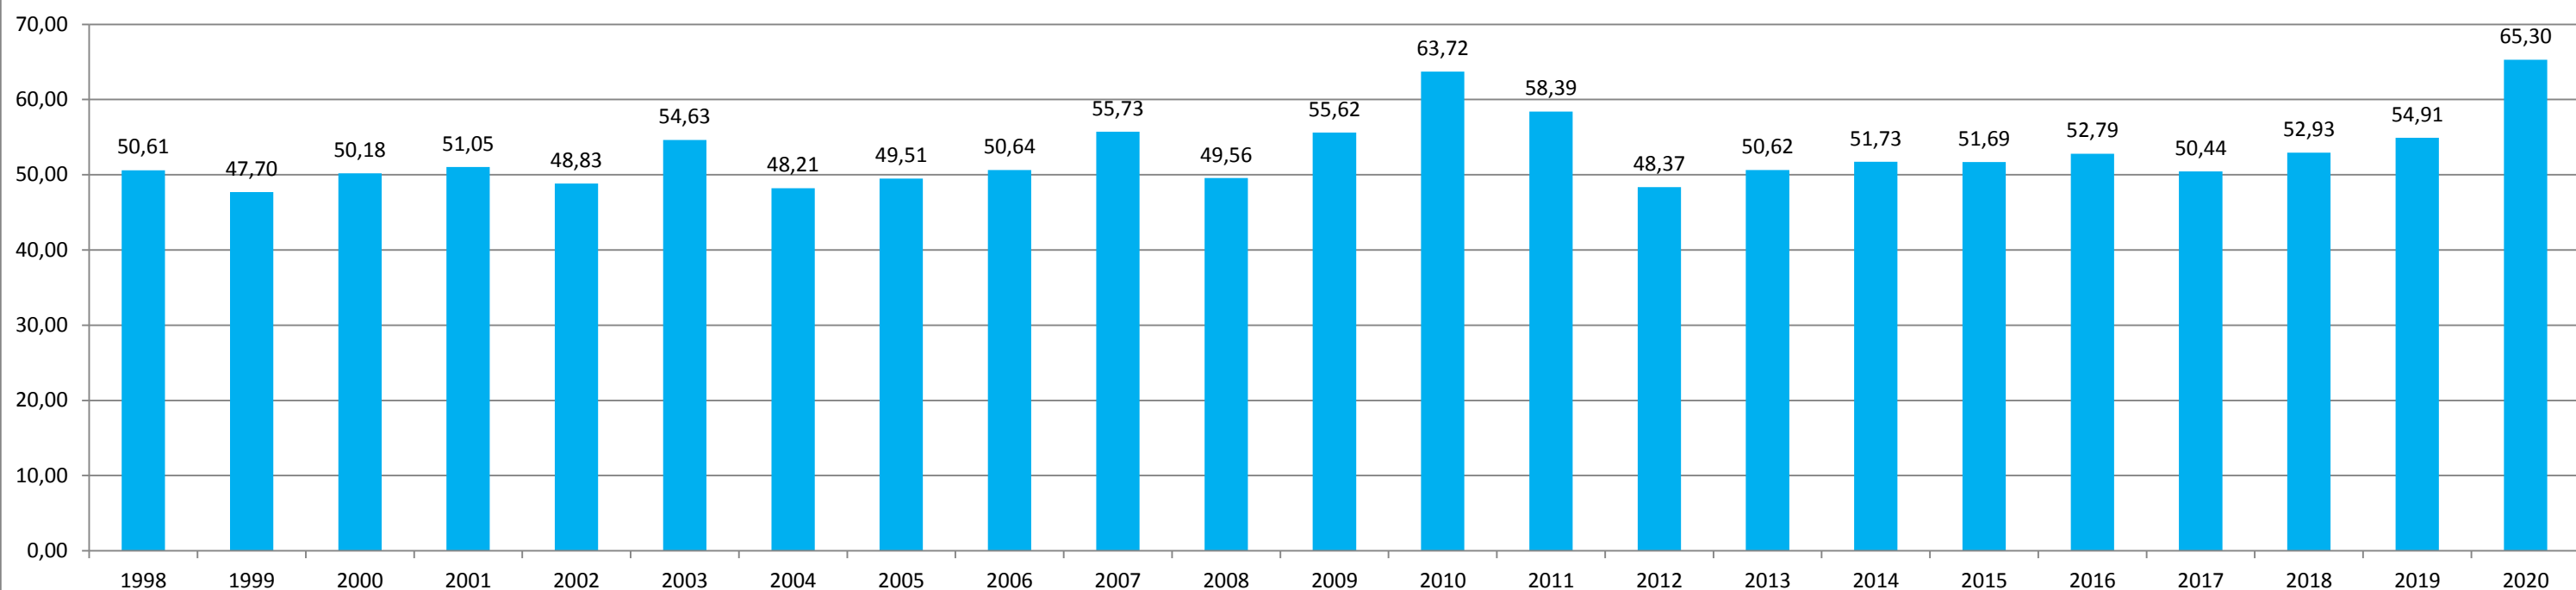

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v % - provoz vodovodů Choceň

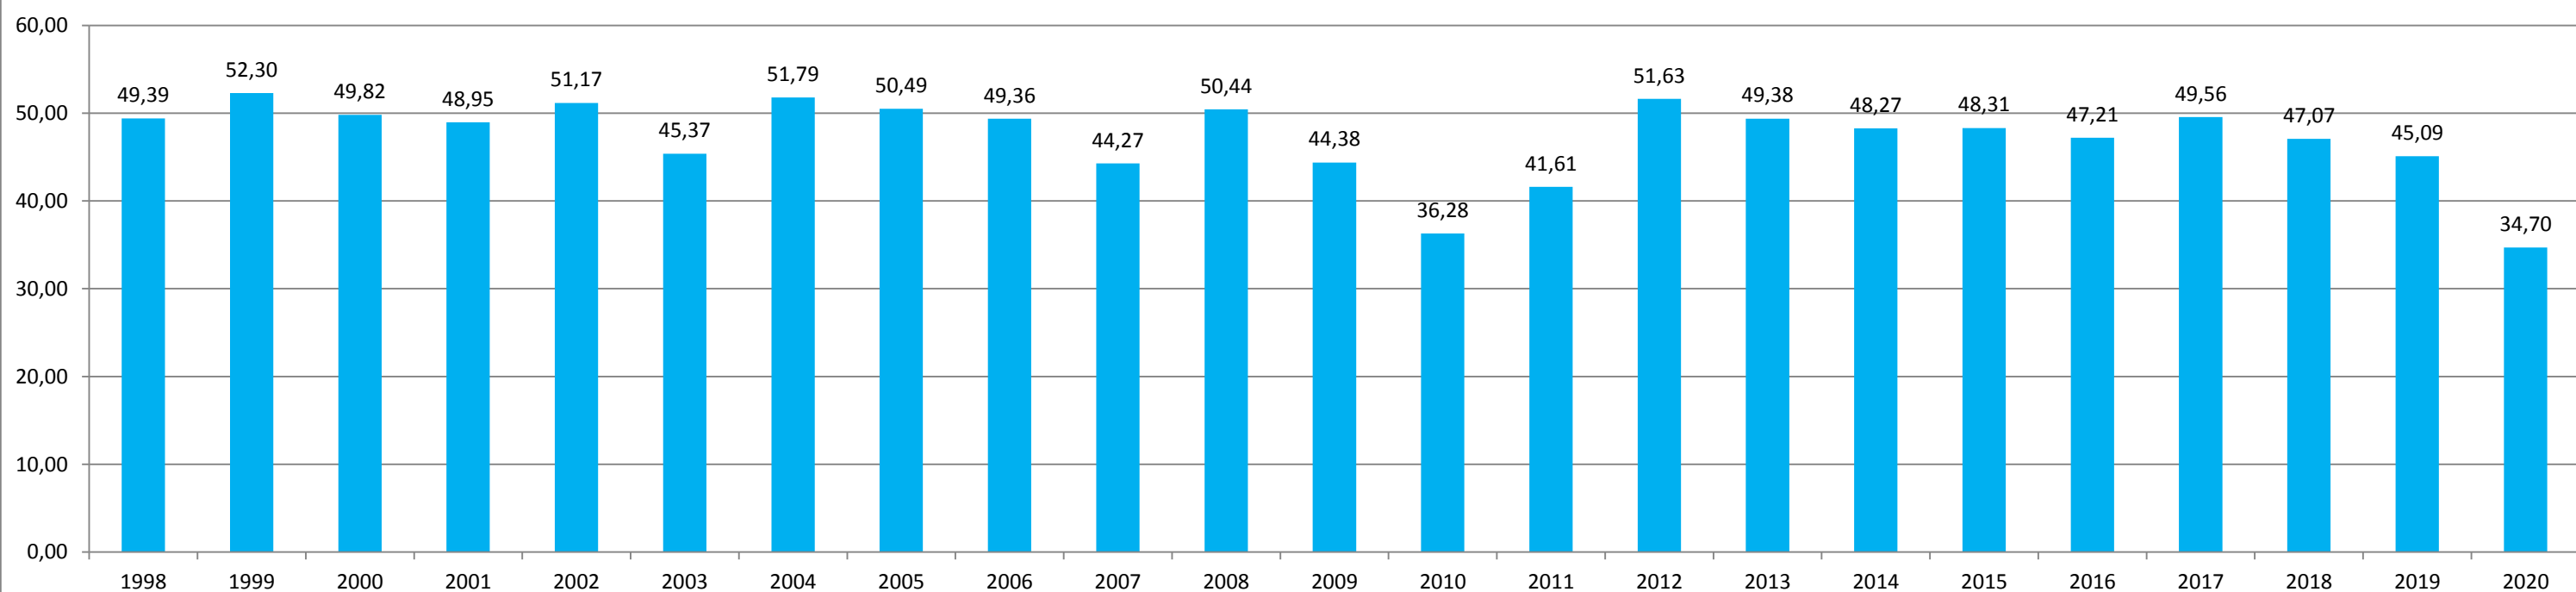

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020




**VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ**
akciová společnost


PROVOZ VODOVODŮ JABLONNÉ NAD ORLICÍ

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	1 097	1 026	1 073	1 036	1 028	1 024	979	984	974	912	919	884	910	845	837	834	797	822	801	798	822	828	823	
Fakturovaná voda v tis. m ³	893	838	776	802	888	824	756	766	750	750	736	708	687	703	677	673	675	694	690	675	712	690	696	
Vlastní spotřeba v tis. m ³	26	31	31	26	29	28	24	35	38	34	35	31	41	41	41	23	21	22	22	21	22	22	22	
Vlastní spotřeba v %	2,34	2,97	2,93	2,53	2,83	2,74	2,49	3,51	3,87	3,69	3,79	3,53	4,46	4,83	4,88	2,74	2,67	2,68	2,69	2,68	2,68	2,67	2,68	
Voda nefakturovaná v tis. m ³	204	188	297	234	140	200	224	219	224	162	183	175	223	142	161	161	122	128	111	122	110	137	127	
Voda nefakturovaná v %	18,59	18,34	27,66	22,56	13,65	19,50	22,84	22,22	22,97	17,80	19,91	19,83	24,49	16,85	19,18	19,31	15,30	15,55	13,81	15,34	13,36	16,58	15,40	
Ztráty v síti v tis. m ³	178	158	265	207	111	172	199	184	186	129	148	144	182	102	120	138	101	106	89	101	88	115	105	
Ztráty v síti v %	16,25	15,37	24,73	20,03	10,82	16,76	20,34	18,71	19,10	14,12	16,12	16,31	20,04	12,02	14,29	16,57	12,63	12,87	11,12	12,66	10,69	13,91	12,72	
Rozdíl		98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Voda urč. k realizaci v tis. m ³		-71	47	-38	-7	-4	-44	5	-10	-61	6	-35	26	-65	-8	-3	-38	25	-21	-3	24	6	1	
Voda urč. k realizaci v %		-6,44	4,61	-3,52	-0,72	-0,42	-4,34	0,51	-1,06	-6,31	0,68	-3,81	2,98	-7,15	-0,91	-0,34	-4,52	3,12	-2,56	-0,37	3,01	0,73	0,13	
Fakturovaná voda v tis. m ³			-61	25	86	-64	-68	10	-15	0	-14	-27	-21	15	-26	-3	1	19	-4	-15	37	-21	-16	
Fakturovaná voda v %			-6,15	-7,33	3,28	10,71	-7,17	-8,30	1,31	-2,01	-0,04	-1,90	-3,71	-3,00	2,24	-3,67	-0,50	0,21	2,82	-0,55	-2,14	5,41	-3,00	-2,22
Vlastní spotřeba v tis. m ³		5	1	-5	3	-1	-4	10	3	-4	1	-4	9	0	0	-18	-2	1	-1	0	1	0	0	
Vlastní spotřeba v %		0,63	-0,04	-0,40	0,30	-0,09	-0,25	1,02	0,35	-0,18	0,10	-0,26	0,93	0,37	0,05	-2,15	-0,07	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
Voda nefakturovaná v tis. m ³		-16	109	-63	-93	59	24	-5	5	-61	20	-8	48	-80	18	1	-39	6	-17	12	-13	27	17	
Voda nefakturovaná v %		-0,25	9,32	-5,10	-8,91	5,86	3,33	-0,61	0,75	-5,16	2,11	-0,08	4,66	-7,64	2,32	0,13	-4,00	0,25	-1,74	1,53	-1,98	3,21	2,04	
Ztráty v síti v tis. m ³		-20	108	-58	-96	60	28	-15	2	-57	19	-4	38	-81	18	19	-38	5	-17	12	-13	27	17	
Ztráty v síti v %		-0,88	9,36	-4,70	-9,21	5,94	3,58	-1,64	0,39	-4,98	2,01	0,18	3,73	-8,01	2,27	2,28	-3,93	0,23	-1,75	1,54	-1,97	3,22	2,04	


Voda nefakturovaná v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

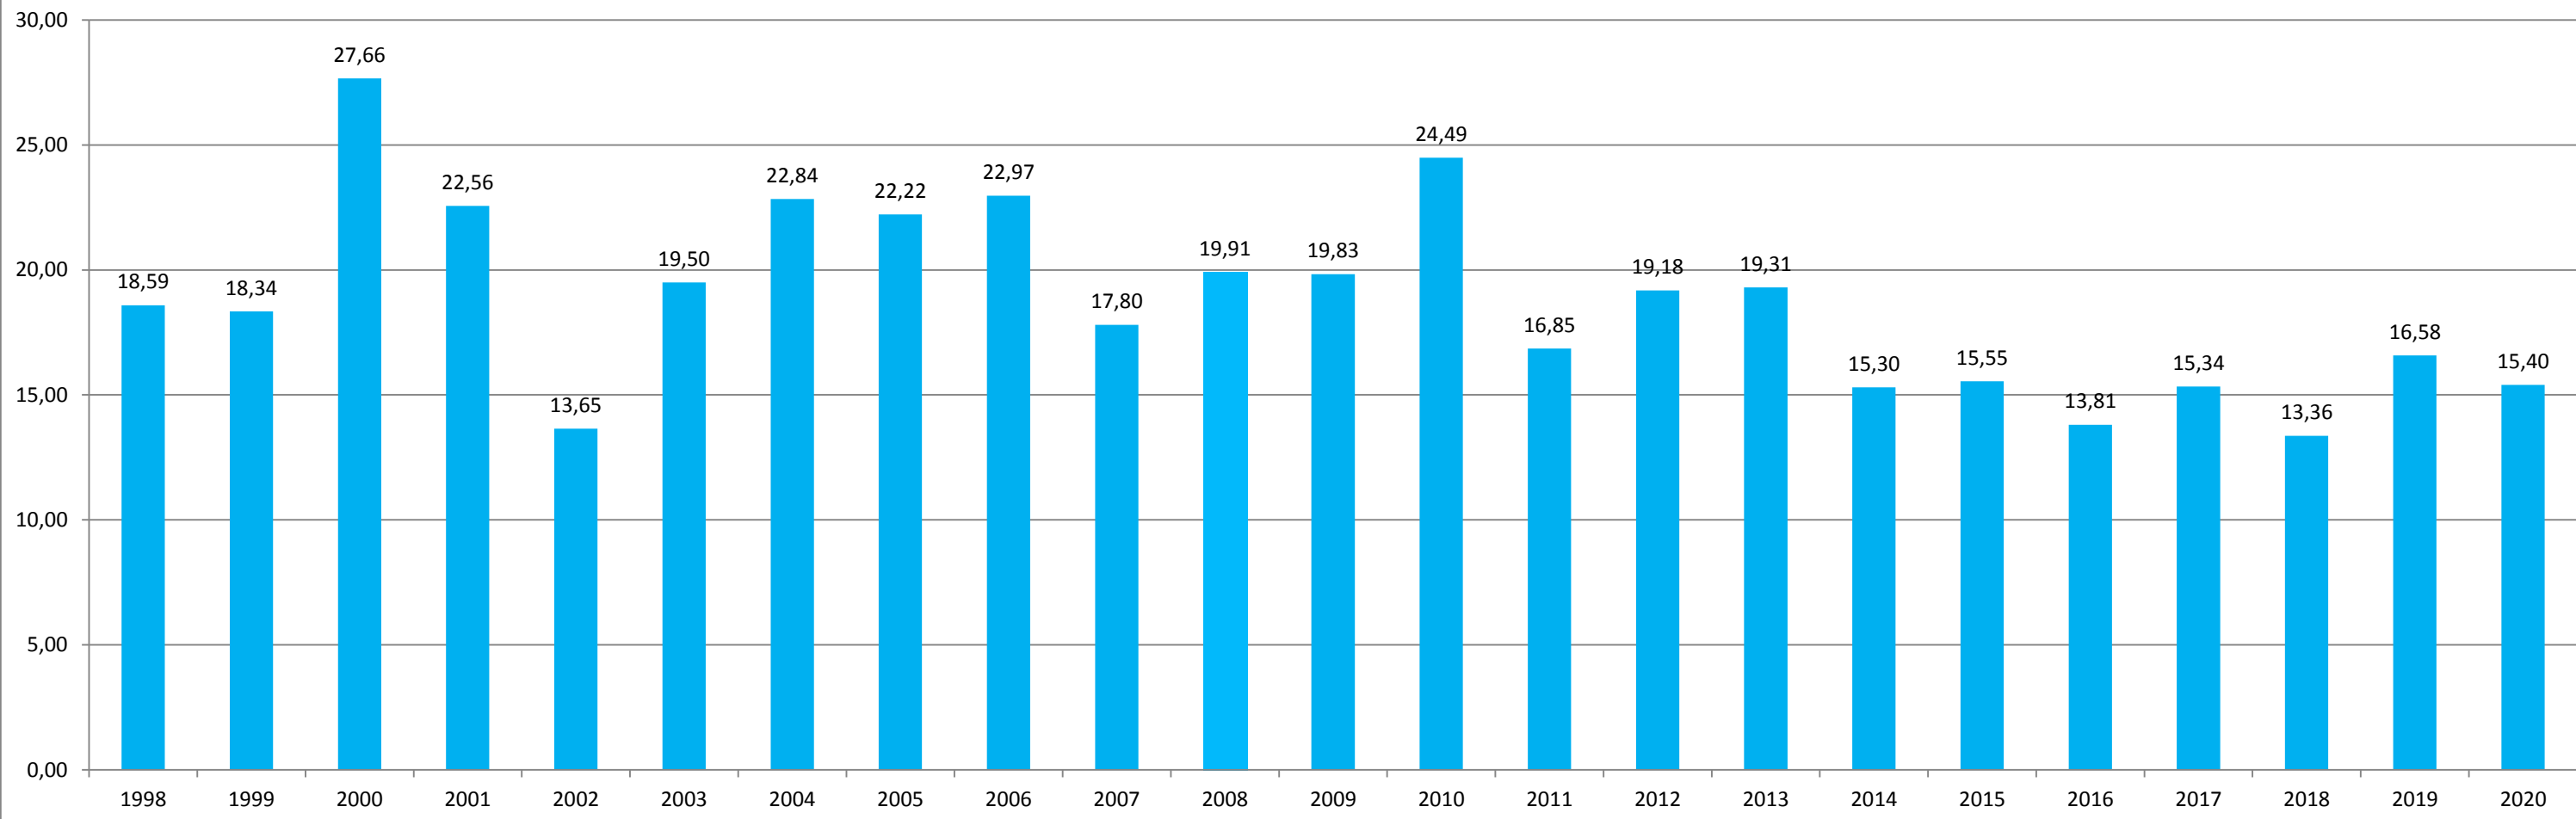


Ztráty ve vodovodní síti v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

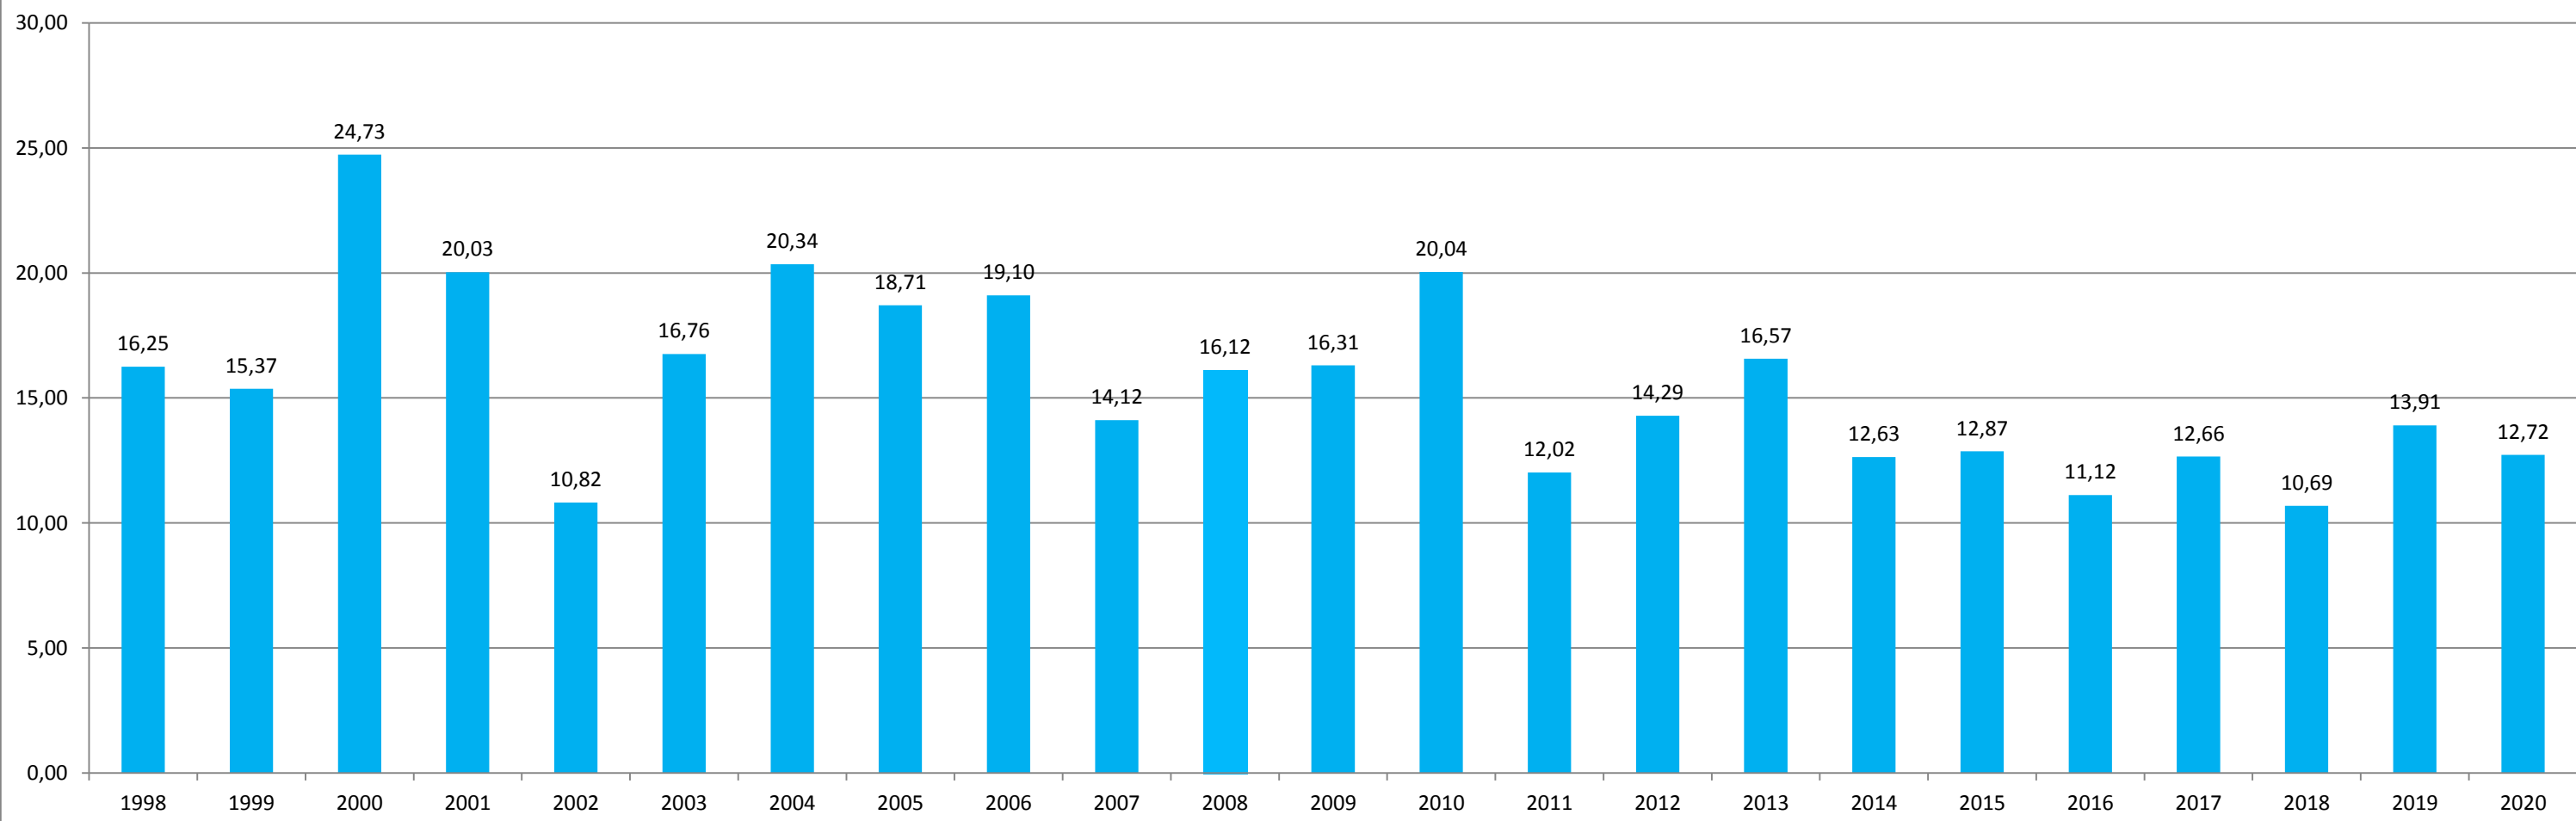


Voda určená k realizaci v tis. m³ - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

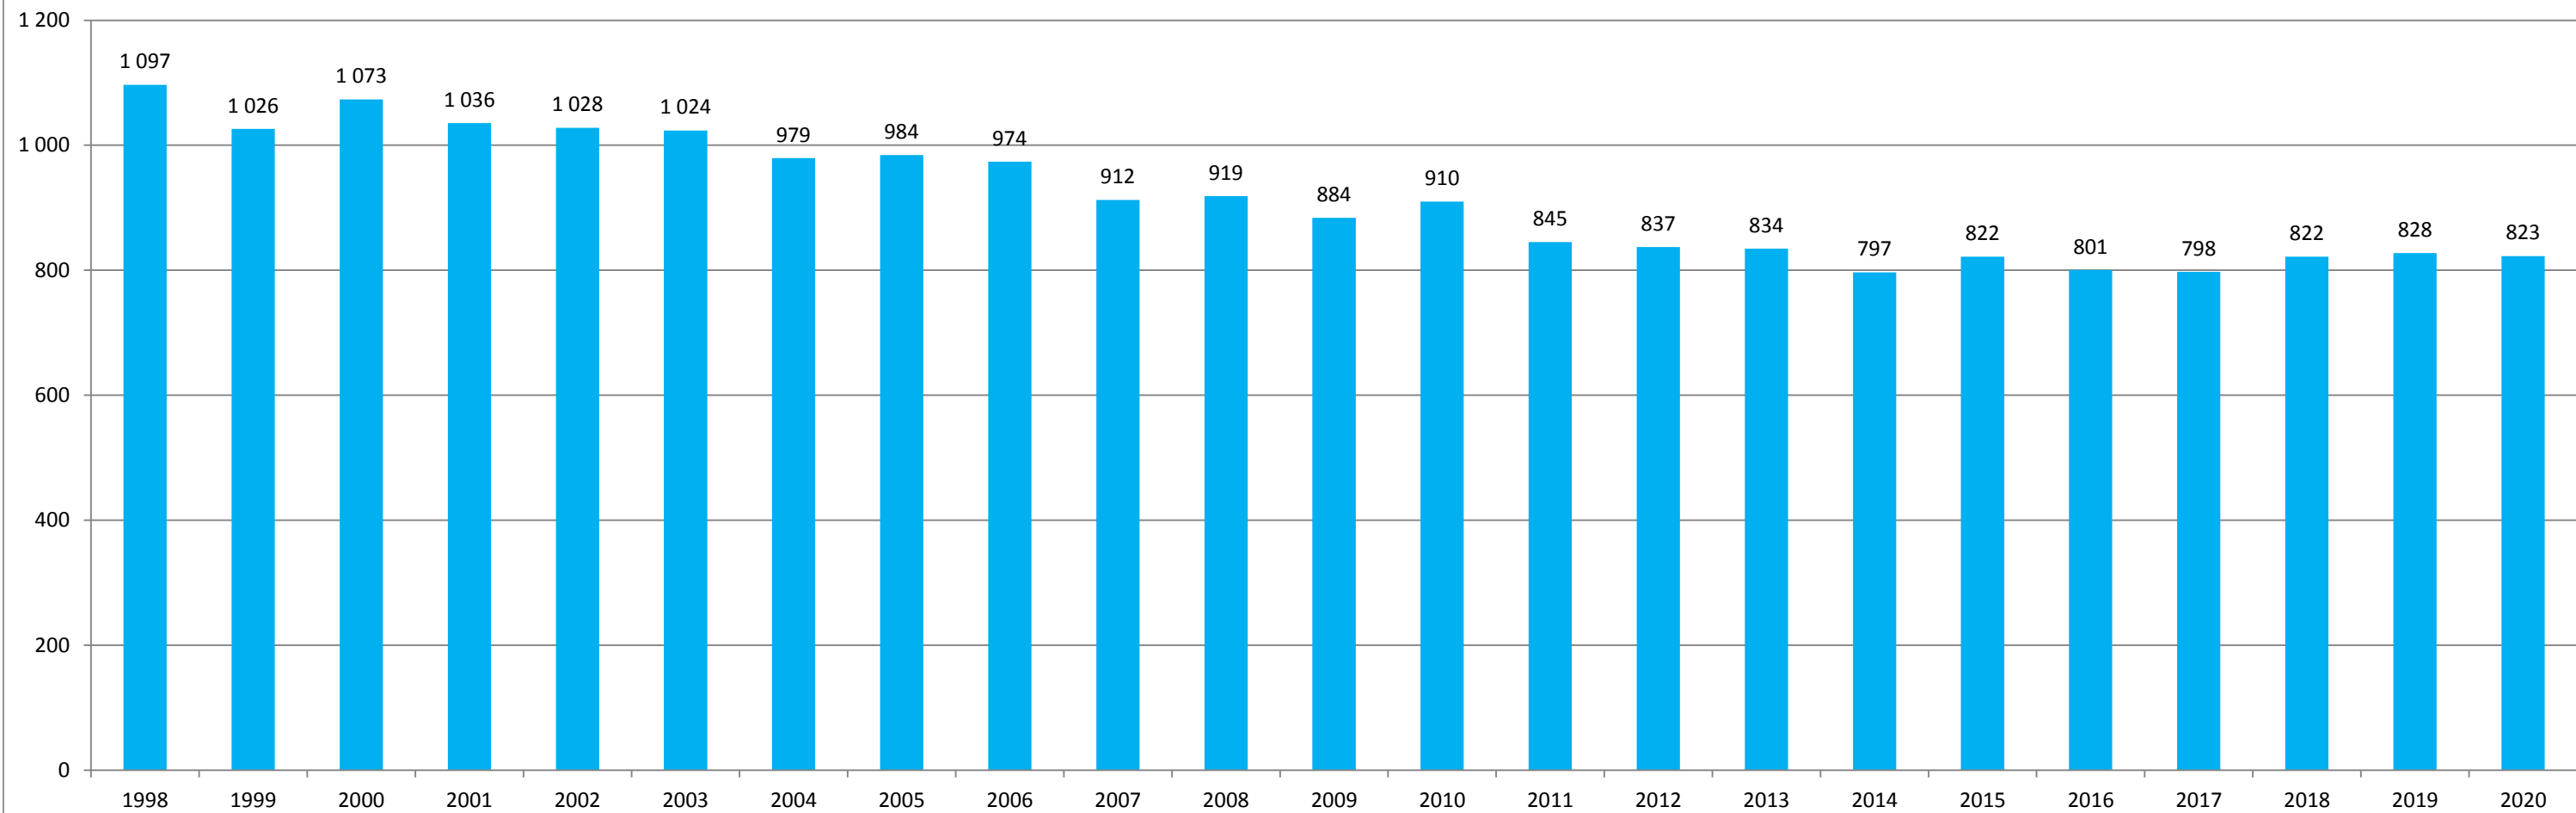


Vlastní spotřeba vody v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

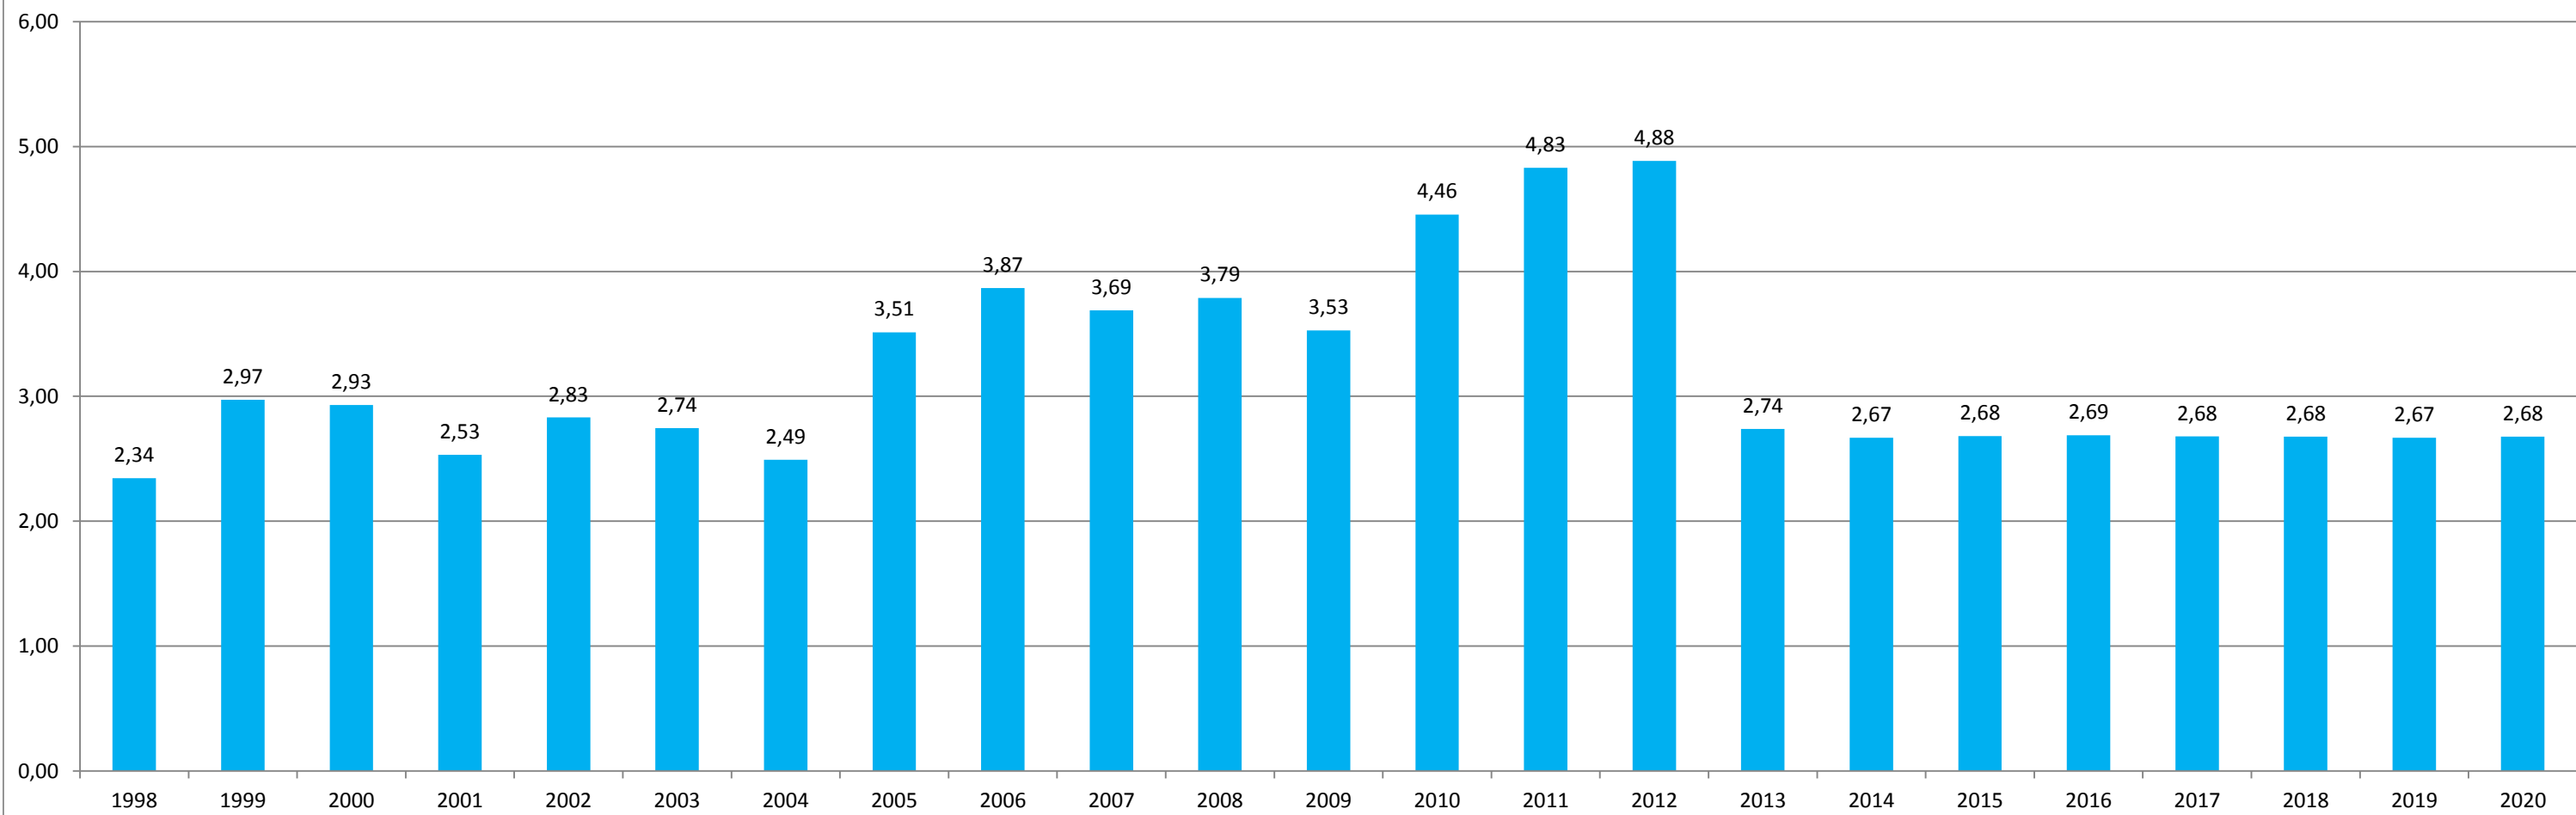

Fakturovaná voda v tis. m³ - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

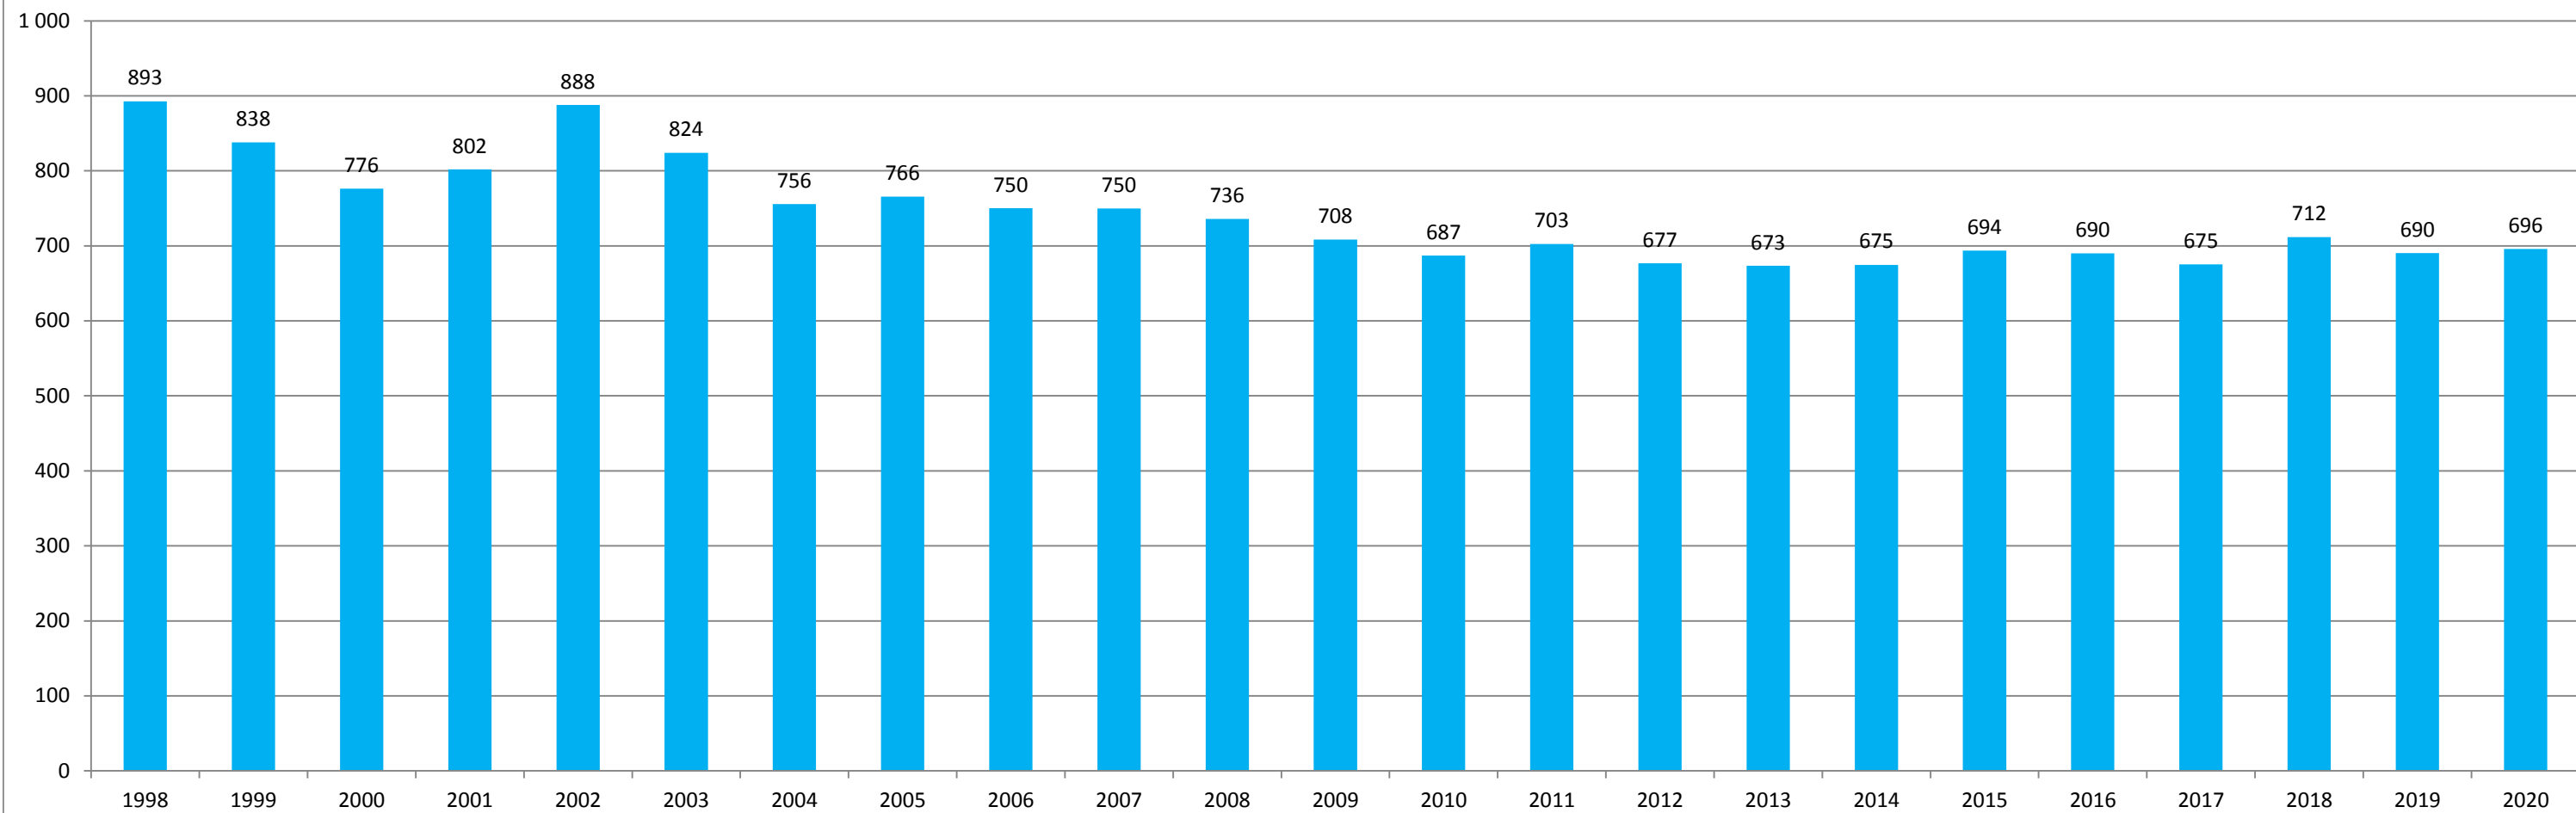


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

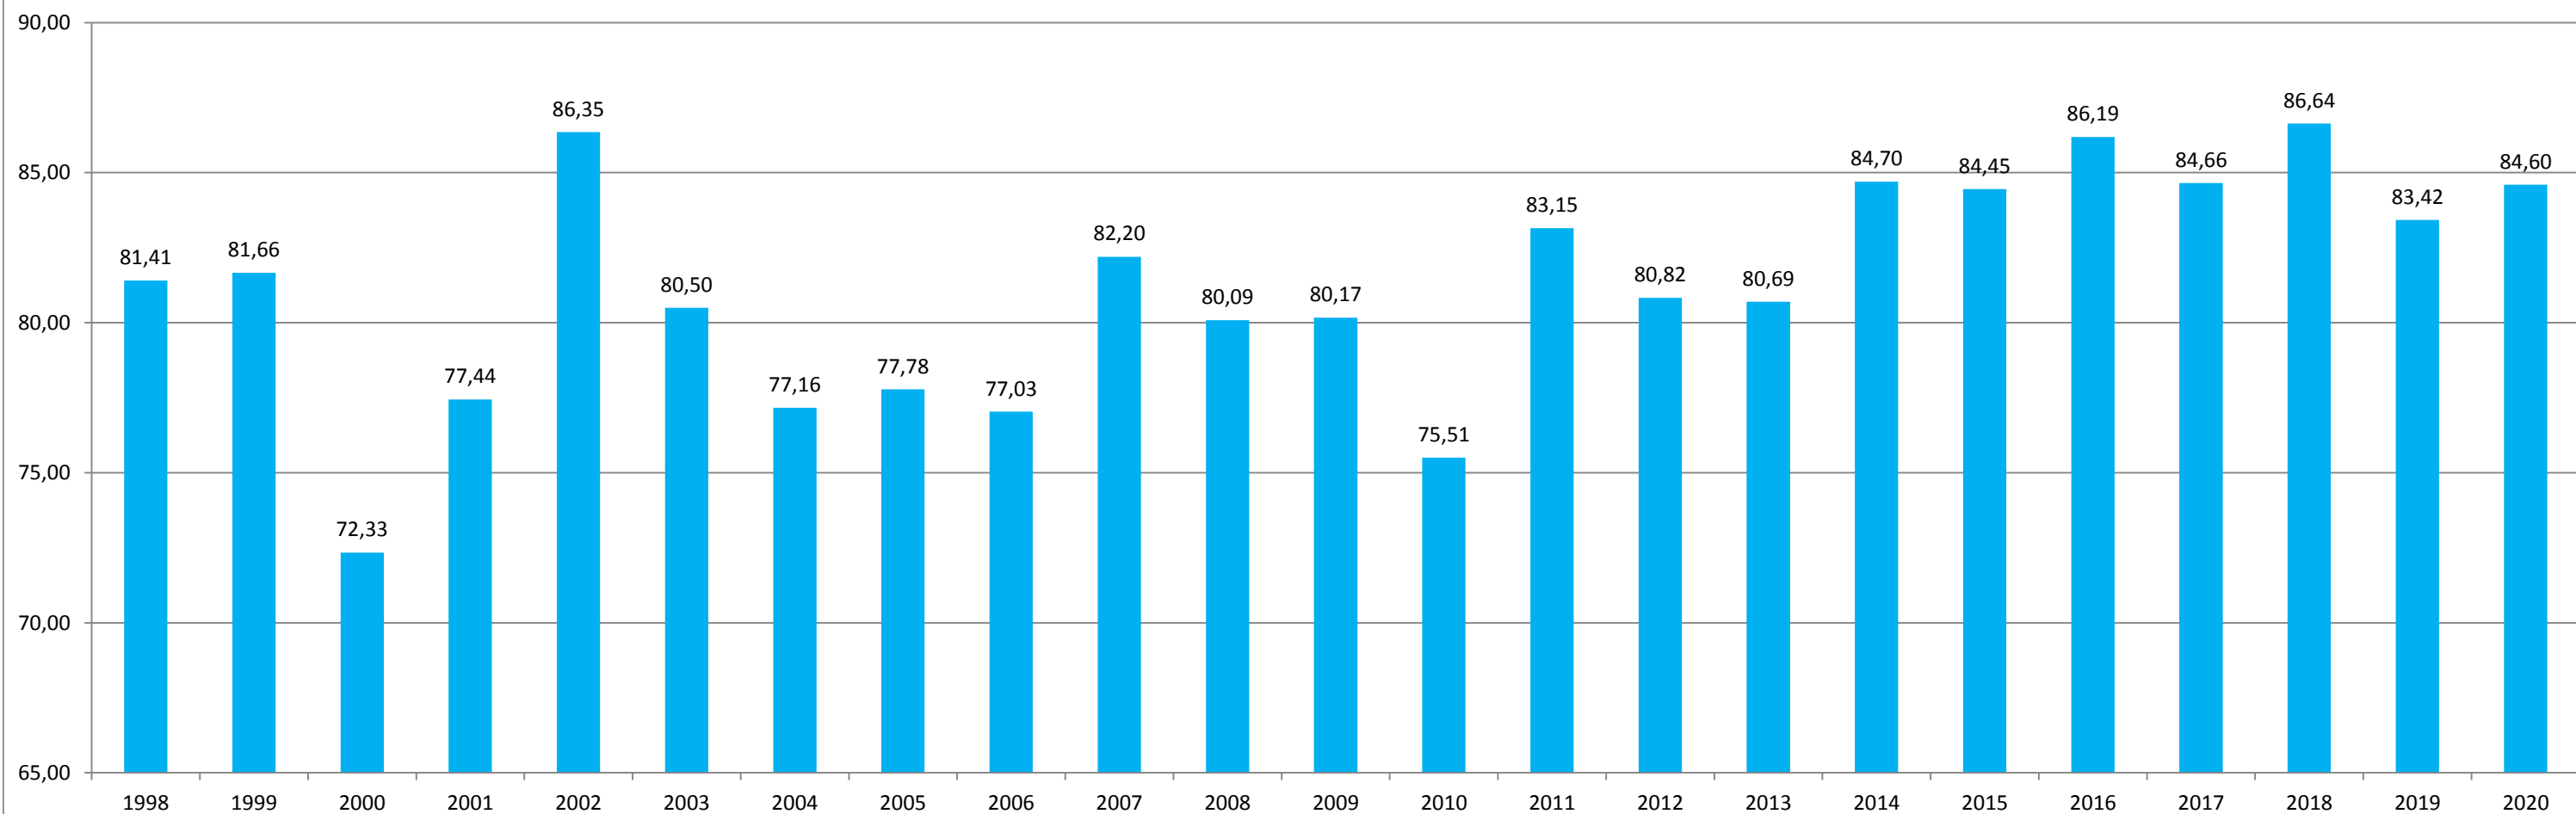


Fakturace	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	633	597	570	593	629	588	539	552	543	539	527	516	503	493	477	466	463	470	467	450	476	465	484
Uvedeno v %	70,88	71,28	73,47	73,94	70,85	71,32	71,33	72,12	72,38	71,81	71,68	72,83	73,25	70,22	70,54	69,21	68,60	67,72	67,69	66,72	66,91	67,28	69,56
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	260	241	206	209	259	236	217	213	207	211	208	192	184	209	199	207	212	224	223	225	236	226	212
Uvedeno v %	29,12	28,72	26,53	26,06	29,15	28,68	28,67	27,88	27,62	28,19	28,32	27,17	26,75	29,78	29,46	30,79	31,40	32,28	32,31	33,28	33,09	32,72	30,44
Suma	893	838	776	802	888	824	756	766	750	750	736	708	687	703	677	673	675	694	690	675	712	690	696
Podíl VF z VuKR v %	81,41	81,66	72,33	77,44	86,35	80,50	77,16	77,78	77,03	82,20	80,09	80,17	75,51	83,15	80,82	80,69	84,70	84,45	86,19	84,66	86,64	83,42	84,60

Rozdíl	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Obyvatelstvo v tis. m ³	-36	-27	22	36	-41	-49	13	-9	-4	-11	-11	-13	-10	-16	-11	-3	7	-3	-17	26	-12	8
Uvedeno v %	0,40	2,19	0,47	-3,09	0,47	0,01	0,79	0,26	-0,57	-0,13	1,15	0,42	-3,02	0,32	-1,33	-0,61	-0,88	-0,03	-0,97	0,19	0,38	2,65
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	-19	-35	3	50	-22	-20	-3	-6	4	-3	-16	-9	25	-10	8	5	12	-1	2	11	-10	-24
Uvedeno v %	-0,40	-2,19	-0,47	3,09	-0,47	-0,01	-0,79	-0,26	0,57	0,13	-1,15	-0,42	3,02	-0,32	1,33	0,61	0,88	0,03	0,97	-0,19	-0,38	-2,65

Podíl vody fakturované obyvatelstvu v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

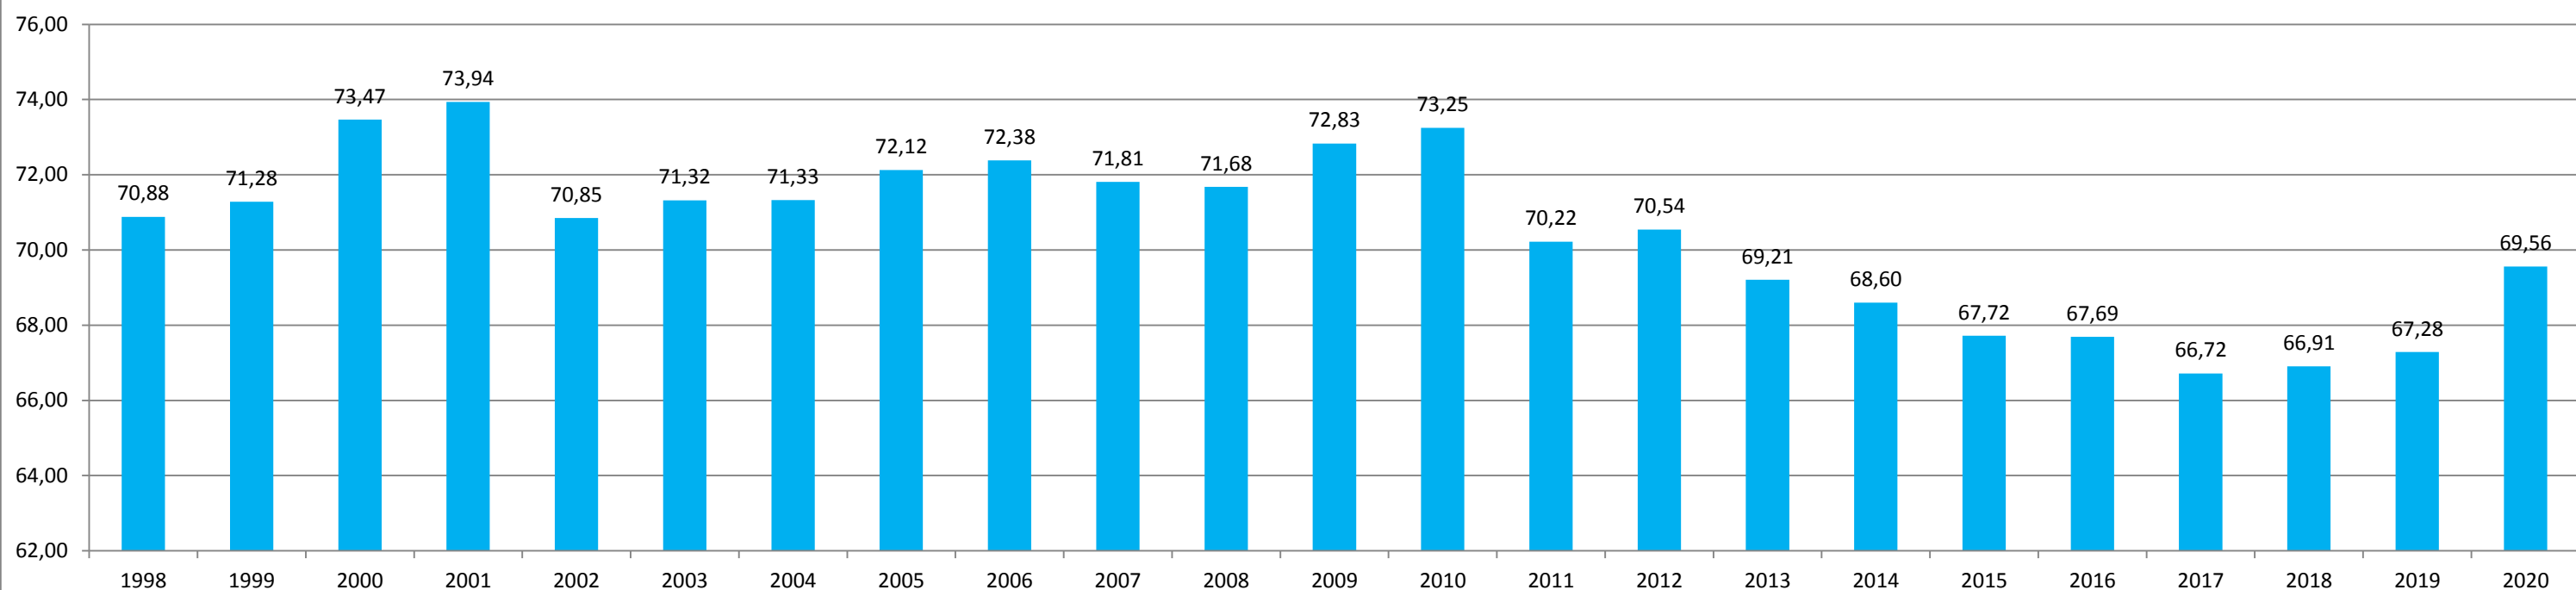

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v % - provoz vodovodů Jablonné nad Orlicí

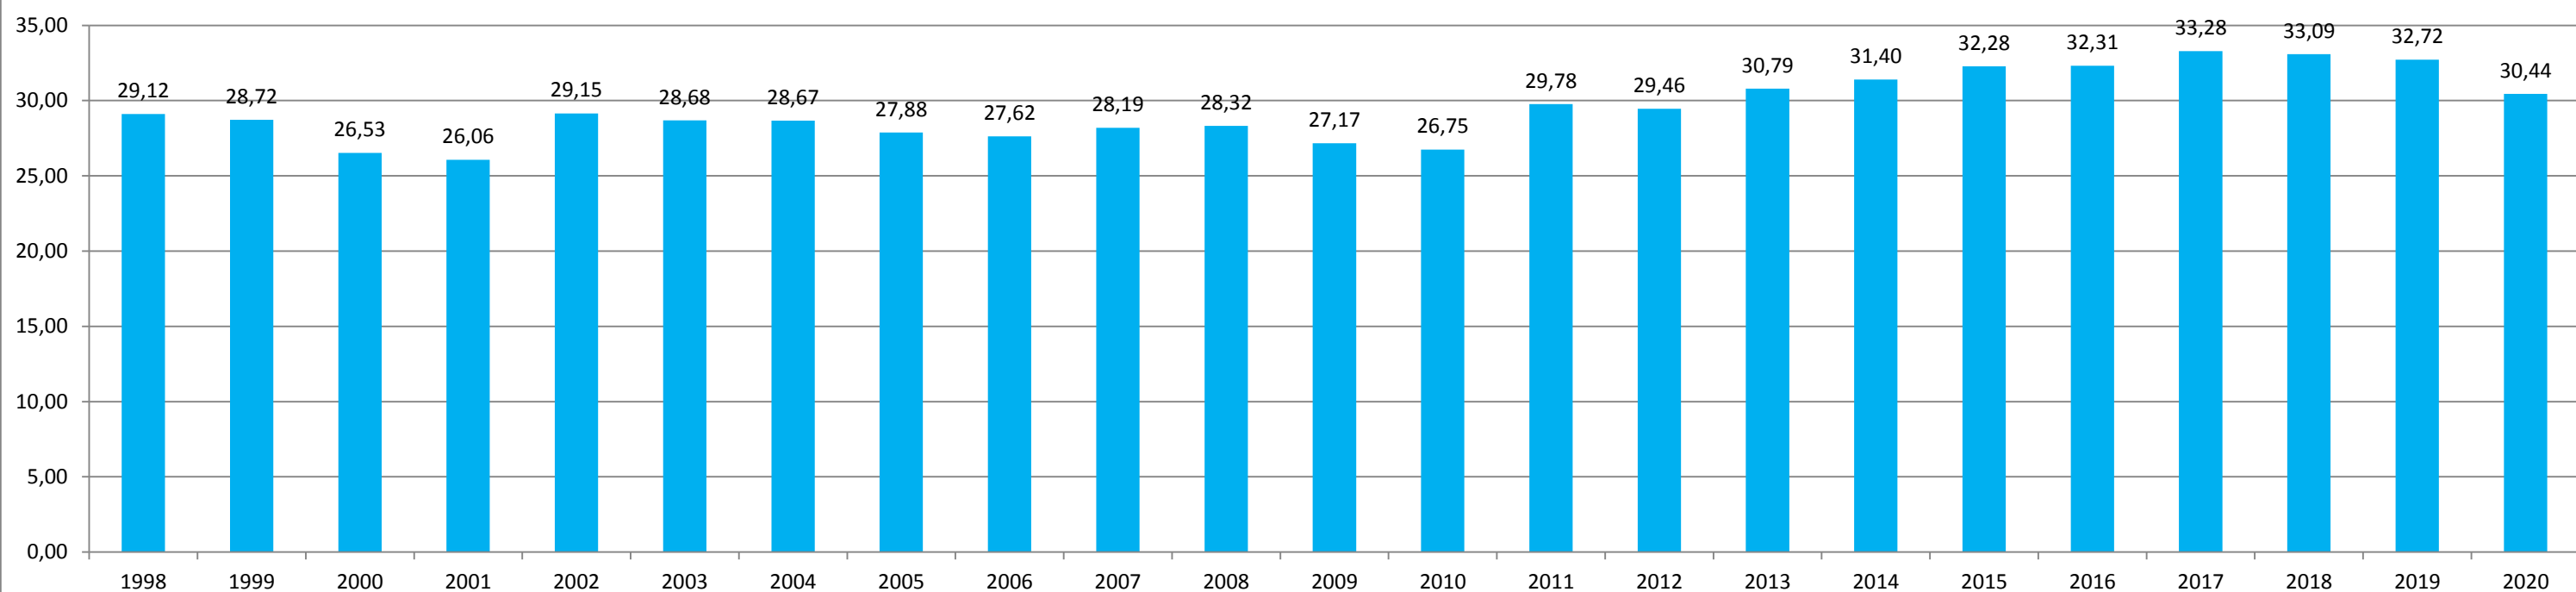

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020




**VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ**
akciová společnost

PROVOZ VODOVODŮ LANŠKROUN


	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	1 182	1 341	1 396	1 306	1 318	1 361	1 403	1 280	1 294	1 288	1 297	1 252	1 245	1 190	1 221	1 185	1 173	1 204	1 204	1 216	1 216	1 190	1 126
Fakturovaná voda v tis. m ³	1 011	1 097	1 141	1 115	1 212	1 226	1 144	1 127	1 135	1 148	1 155	1 076	1 053	1 066	1 065	1 071	1 066	1 062	1 076	1 081	1 132	1 091	1 082
Vlastní spotřeba v tis. m ³	28	74	78	23	22	20	20	29	47	25	39	47	42	44	28	33	29	30	30	30	30	30	20
Vlastní spotřeba v %	2,40	5,52	5,57	1,73	1,68	1,45	1,41	2,28	3,59	1,98	2,98	3,73	3,40	3,74	2,27	2,77	2,46	2,48	2,49	2,49	2,48	2,48	1,75
Voda nefakturovaná v tis. m ³	171	244	256	190	106	134	259	153	159	140	143	176	192	124	156	114	107	142	128	135	84	100	44
Voda nefakturovaná v %	14,46	18,17	18,32	14,59	8,07	9,87	18,46	11,97	12,30	10,88	11,00	14,05	15,44	10,41	12,78	9,66	9,10	11,83	10,65	11,12	6,92	8,38	3,93
Ztráty v síti v tis. m ³	143	170	178	168	84	115	239	124	113	115	104	129	150	79	128	82	78	113	98	105	54	70	25
Ztráty v síti v %	12,06	12,65	12,76	12,86	6,39	8,43	17,05	9,69	8,71	8,90	8,01	10,33	12,04	6,68	10,51	6,89	6,64	9,35	8,16	8,64	4,45	5,90	2,18

Rozdíl	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	159	55	-91	13	42	42	-122	14	-6	9	-45	-7	-55	31	-36	-12	31	0	12	0	-26	-90	
Voda urč. k realizaci v %	13,41	4,13	-6,49	0,97	3,20	3,10	-8,72	1,08	-0,49	0,73	-3,50	-0,53	-4,45	2,62	-2,94	-1,03	2,66	-0,03	1,01	0,00	-2,10	-7,36	
Fakturovaná voda v tis. m ³	86	43	-25	97	14	-83	-17	8	13	7	-79	-23	13	-1	6	-4	-4	14	5	51	-41	-50	
Fakturovaná voda v %	8,50	3,93	-2,22	8,68	1,17	-6,73	-1,45	0,71	1,12	0,60	-6,82	-2,14	1,23	-0,09	0,53	-0,42	-0,42	1,31	0,47	4,72	-3,64	-4,38	
Vlastní spotřeba v tis. m ³	46	4	-55	0	-2	0	9	17	-21	13	8	-4	2	-17	5	-4	1	0	0	0	0	-1	-10
Vlastní spotřeba v %	3,11	0,05	-3,84	-0,05	-0,23	-0,03	0,87	1,31	-1,61	1,01	0,74	-0,32	0,34	-1,47	0,50	-0,31	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,73	
Voda nefakturovaná v tis. m ³	73	12	-65	-84	28	125	-106	6	-19	3	33	16	-68	32	-42	-8	36	-14	7	-51	16	-40	
Voda nefakturovaná v %	3,71	0,16	-3,74	-6,52	1,81	8,59	-6,50	0,33	-1,42	0,12	3,06	1,39	-5,03	2,37	-3,12	-0,56	2,73	-1,18	0,48	-4,20	1,46	-3,00	
Ztráty v síti v tis. m ³	27	8	-10	-84	30	125	-115	-11	2	-11	25	21	-71	49	-47	-4	35	-14	7	-51	16	-30	
Ztráty v síti v %	0,59	0,11	0,10	-6,47	2,04	8,63	-7,37	-0,98	0,19	-0,89	2,32	1,71	-5,36	3,84	-3,62	-0,26	2,71	-1,19	0,48	-4,19	1,45	-2,27	


Voda nefakturovaná v % - provoz vodovodů Lanškroun

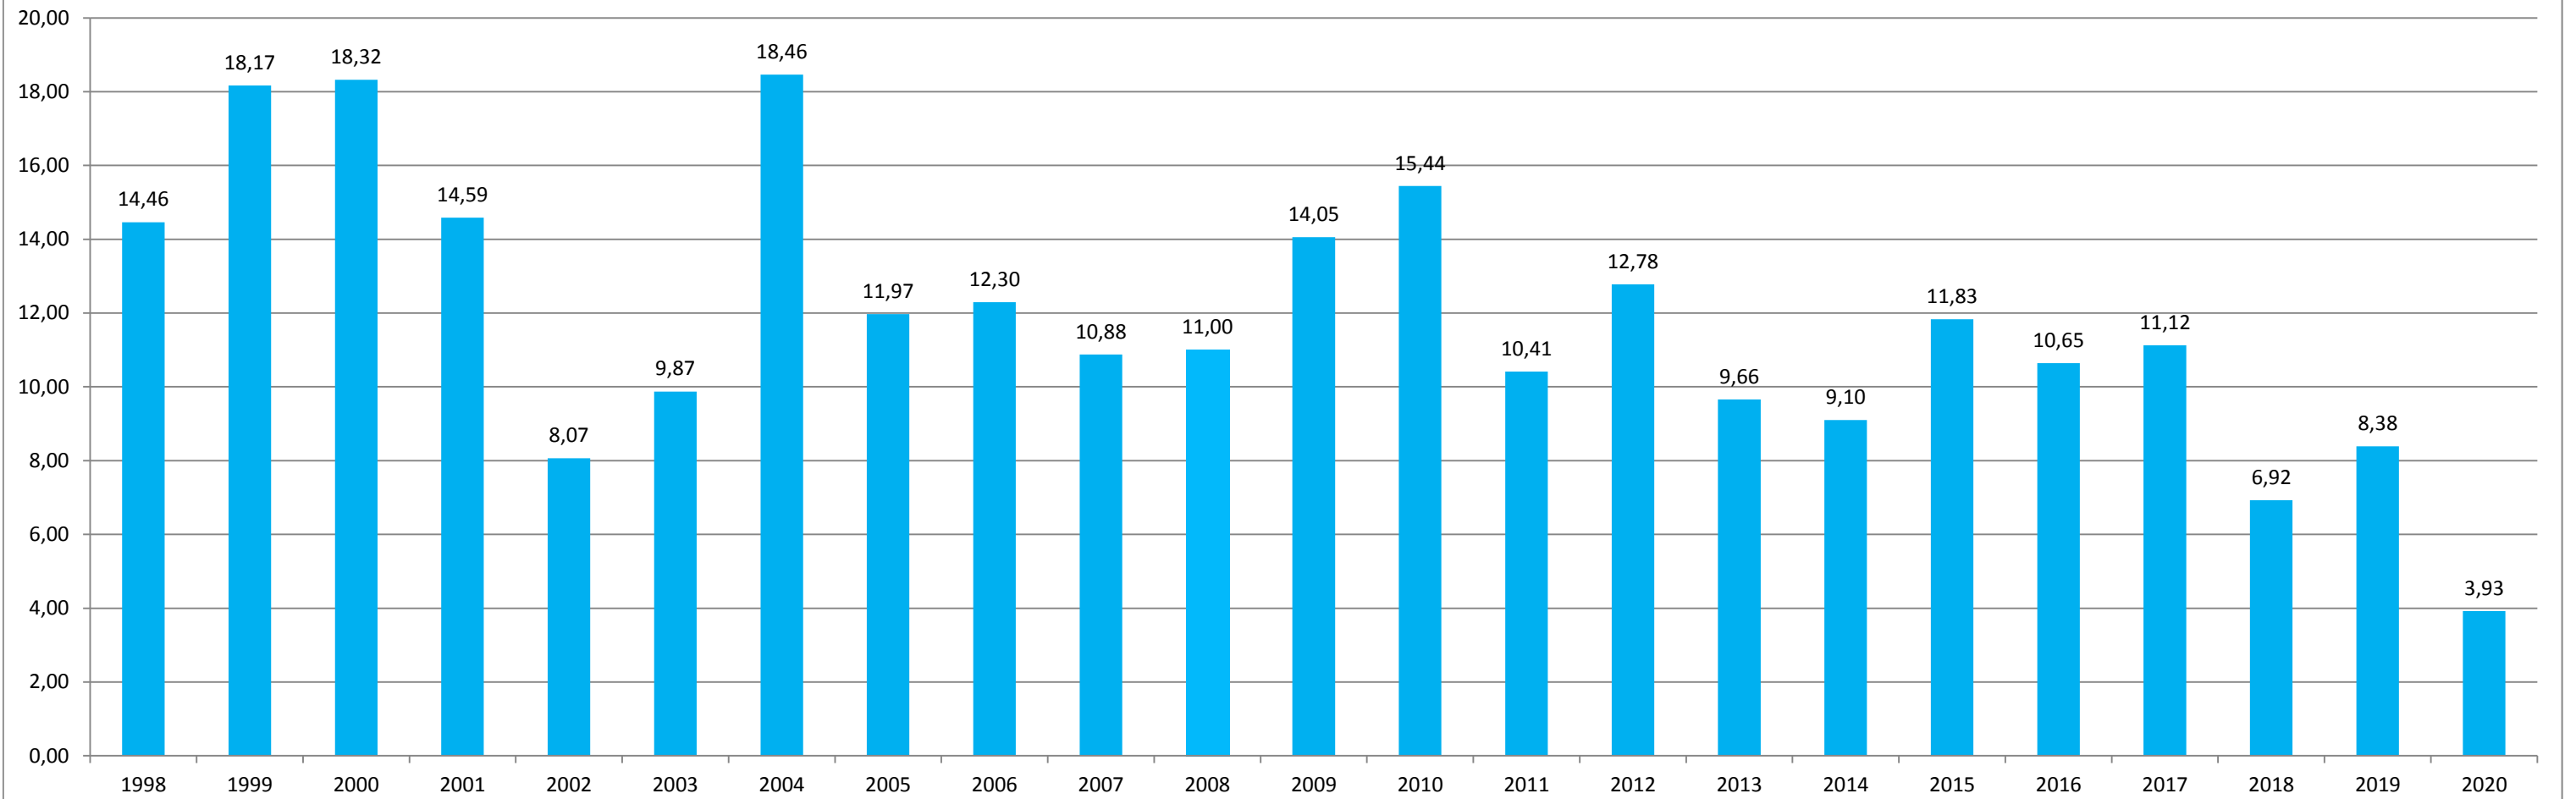


Ztráty ve vodovodní síti v % - provoz vodovodů Lanškroun

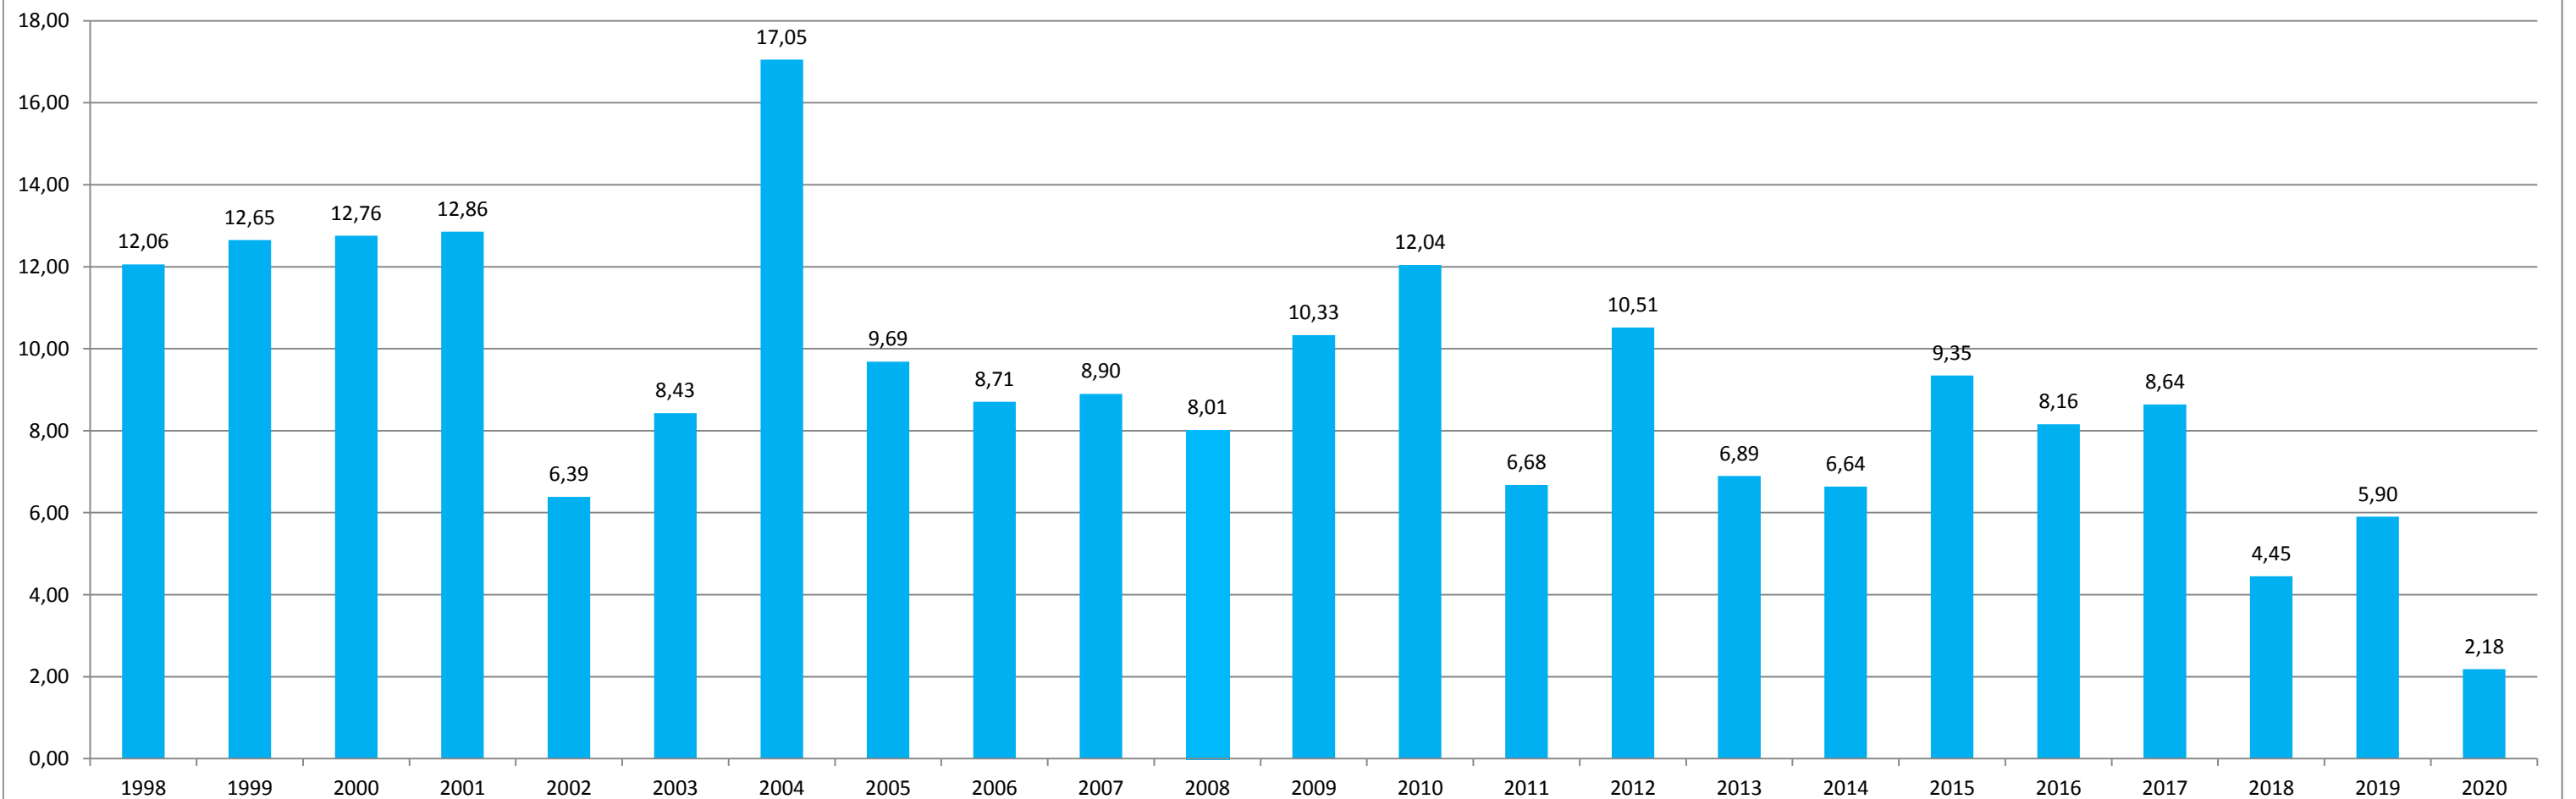


Voda určená k realizaci v tis. m³ - provoz vodovodů Lanškroun

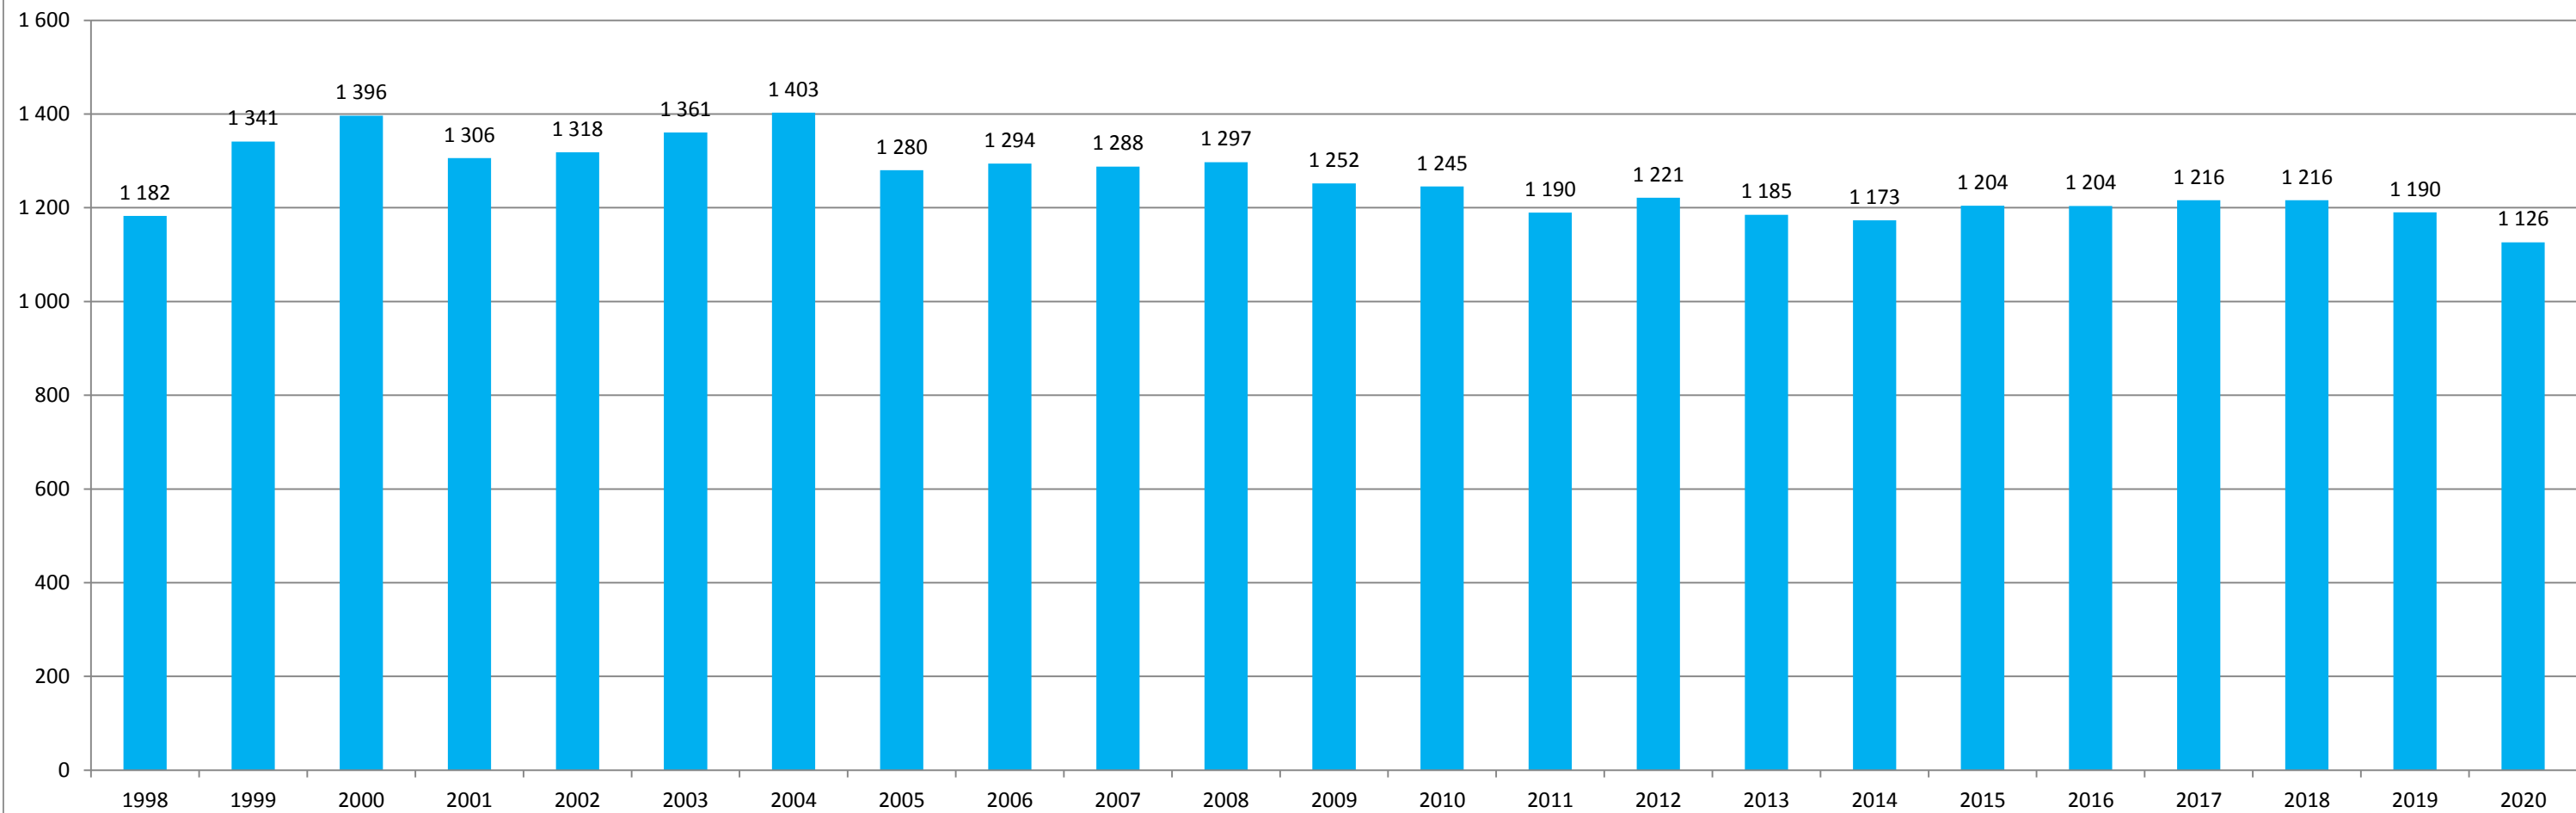


Vlastní spotřeba vody v % - provoz vodovodů Lanškroun

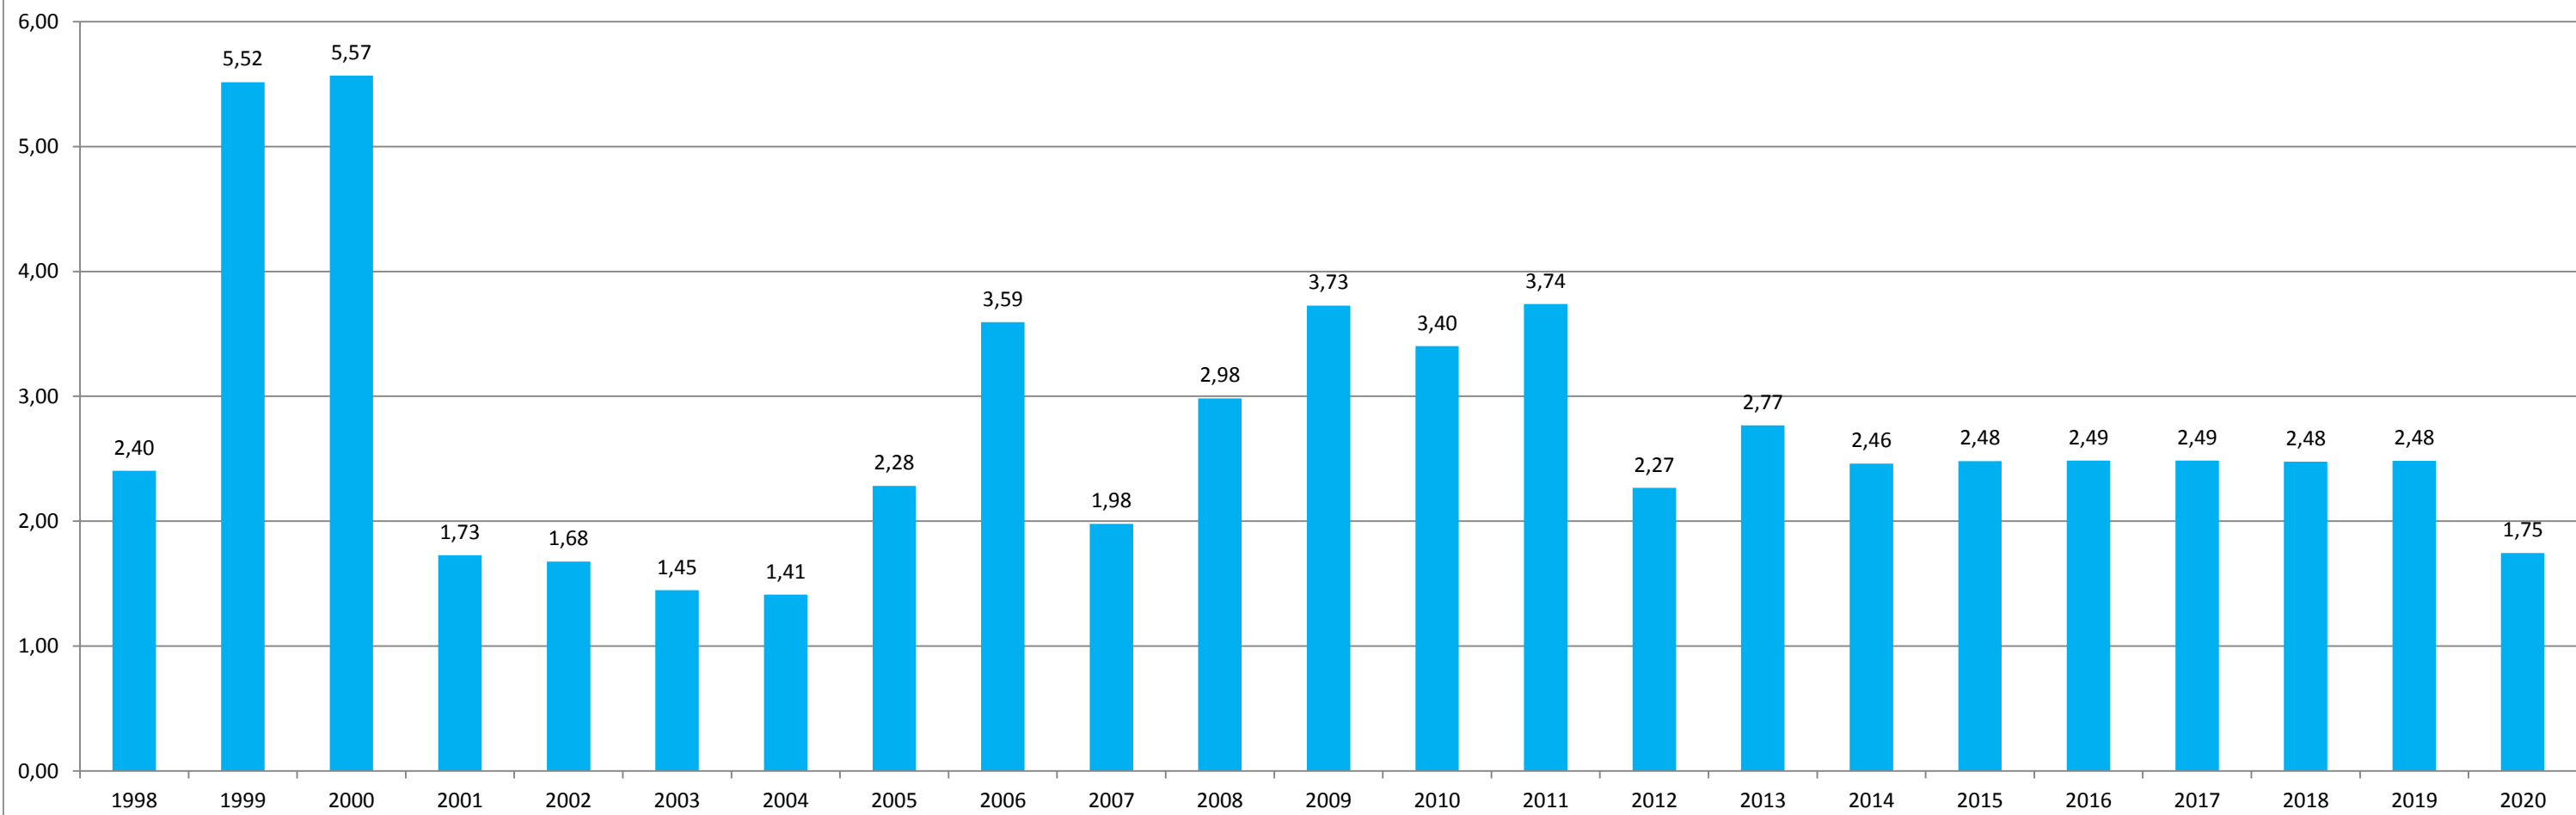

Fakturovaná voda v tis. m³ - provoz vodovodů Lanškroun

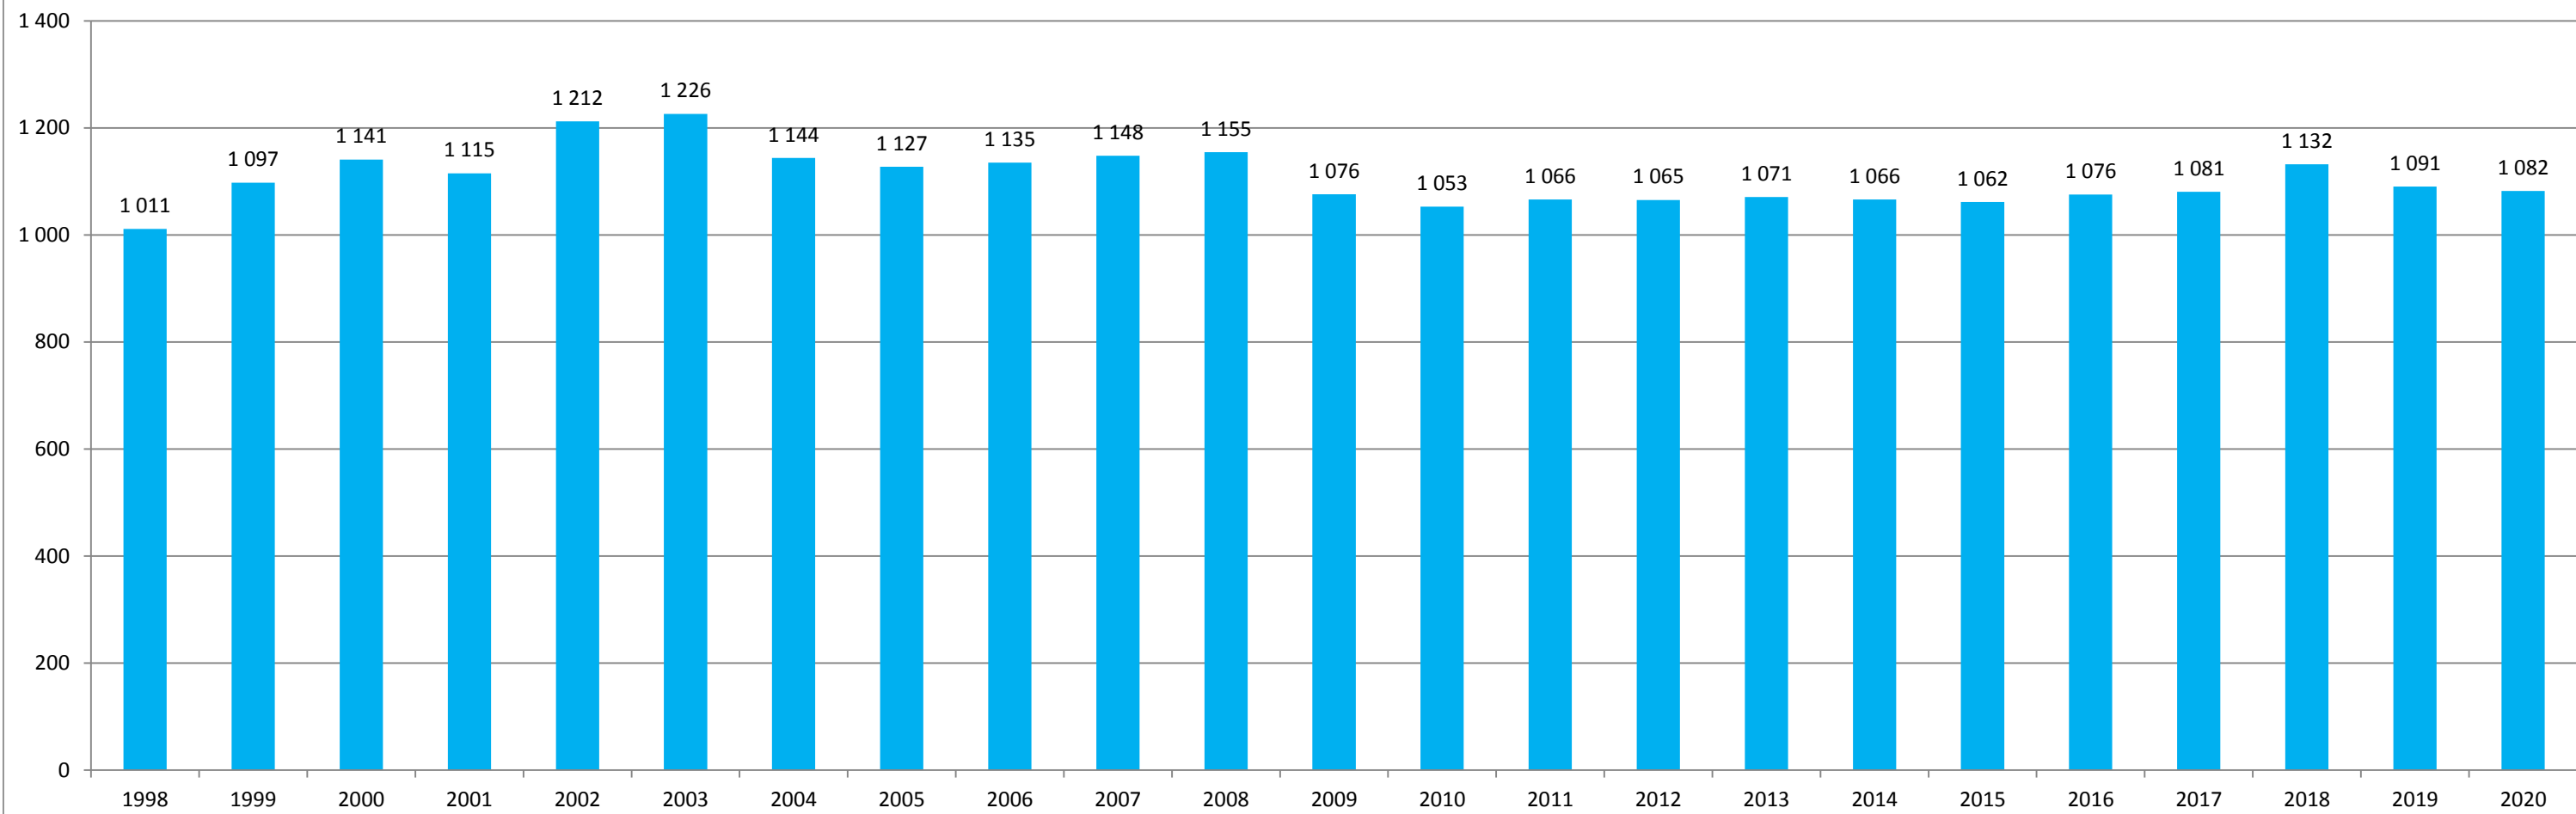


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v % - provoz vodovodů Lanškroun

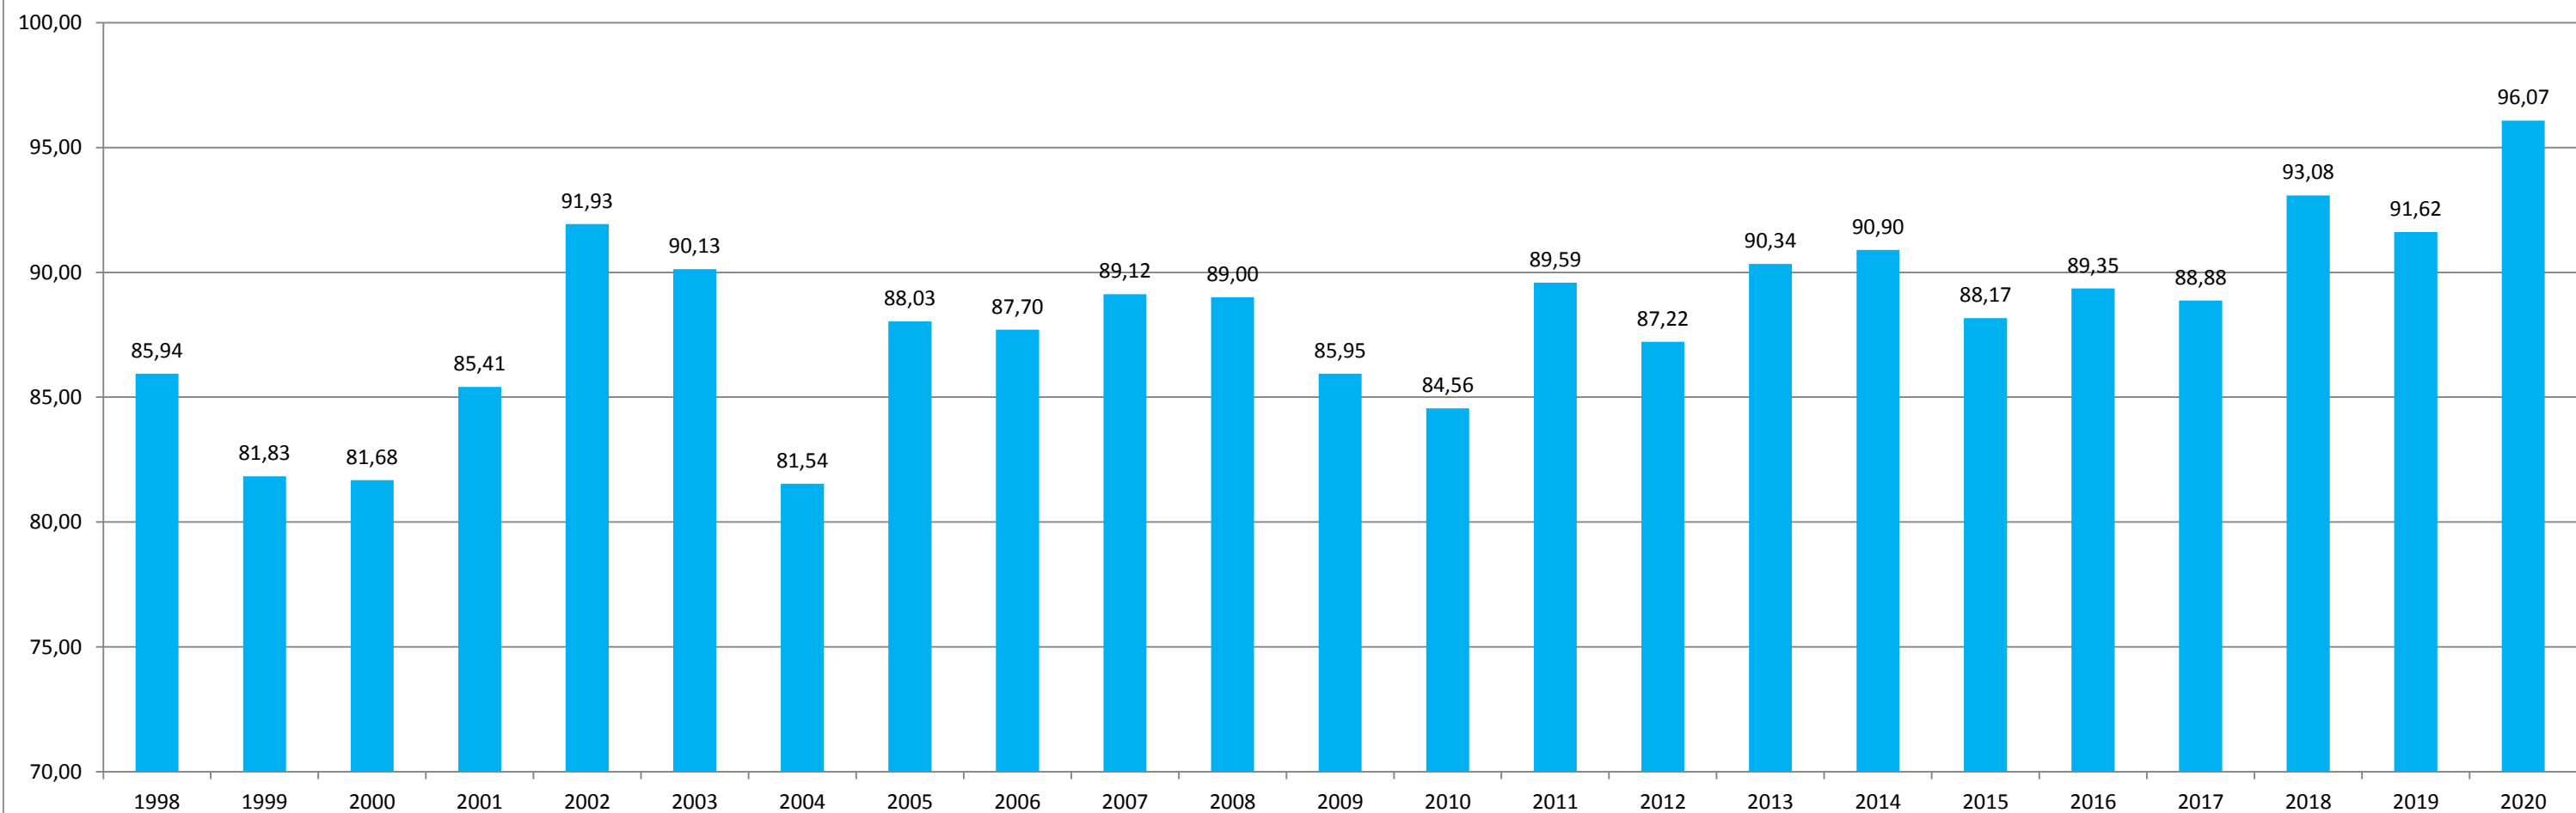


Fakturace	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	612	635	617	606	678	737	630	654	651	654	653	649	591	557	441	449	432	452	460	446	469	484	577
Uvedeno v %	60,24	57,84	54,08	54,34	55,90	60,09	55,09	58,03	57,33	56,95	56,52	60,30	56,12	52,23	41,43	41,90	40,51	42,55	42,76	41,27	41,40	44,38	53,28
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	404	463	524	509	535	489	514	473	484	494	502	427	462	509	624	622	634	610	616	635	663	607	506
Uvedeno v %	39,76	42,16	45,92	45,66	44,10	39,91	44,91	41,97	42,67	43,05	43,48	39,70	43,88	47,77	58,57	58,10	59,49	57,45	57,24	58,73	58,60	55,62	46,72
Suma	1 016	1 097	1 141	1 115	1 212	1 226	1 144	1 127	1 135	1 148	1 155	1 076	1 053	1 066	1 065	1 071	1 066	1 062	1 076	1 081	1 132	1 091	1 082
Podíl VF z VuKR v %	85,94	81,83	81,68	85,41	91,93	90,13	81,54	88,03	87,70	89,12	89,00	85,95	84,56	89,59	87,22	90,34	90,90	88,17	89,35	88,88	93,08	91,62	96,07
Rozdíl		98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Obyvatelstvo v tis. m ³		23	-18	-11	72	59	-107	24	-3	3	-1	-4	-58	-34	-116	7	-17	20	8	-14	23	15	108
Uvedeno v %		-2,40	-3,76	0,25	1,56	4,19	-5,00	2,94	-0,70	-0,38	-0,43	3,78	-4,18	-3,89	-10,80	0,47	-1,39	2,04	0,21	-1,48	0,13	2,98	11,88
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³		59	61	-14	25	-45	24	-41	11	10	8	-75	35	47	115	-2	12	-24	6	19	28	-57	-158
Uvedeno v %		2,40	3,76	-0,25	-1,56	-4,19	5,00	-2,94	0,70	0,38	0,43	-3,78	4,18	3,89	10,80	-0,47	1,39	-2,04	-0,21	1,48	-0,13	-2,98	-11,88

Podíl vody fakturované obyvatelstvu v % - provoz vodovodů Lanškroun

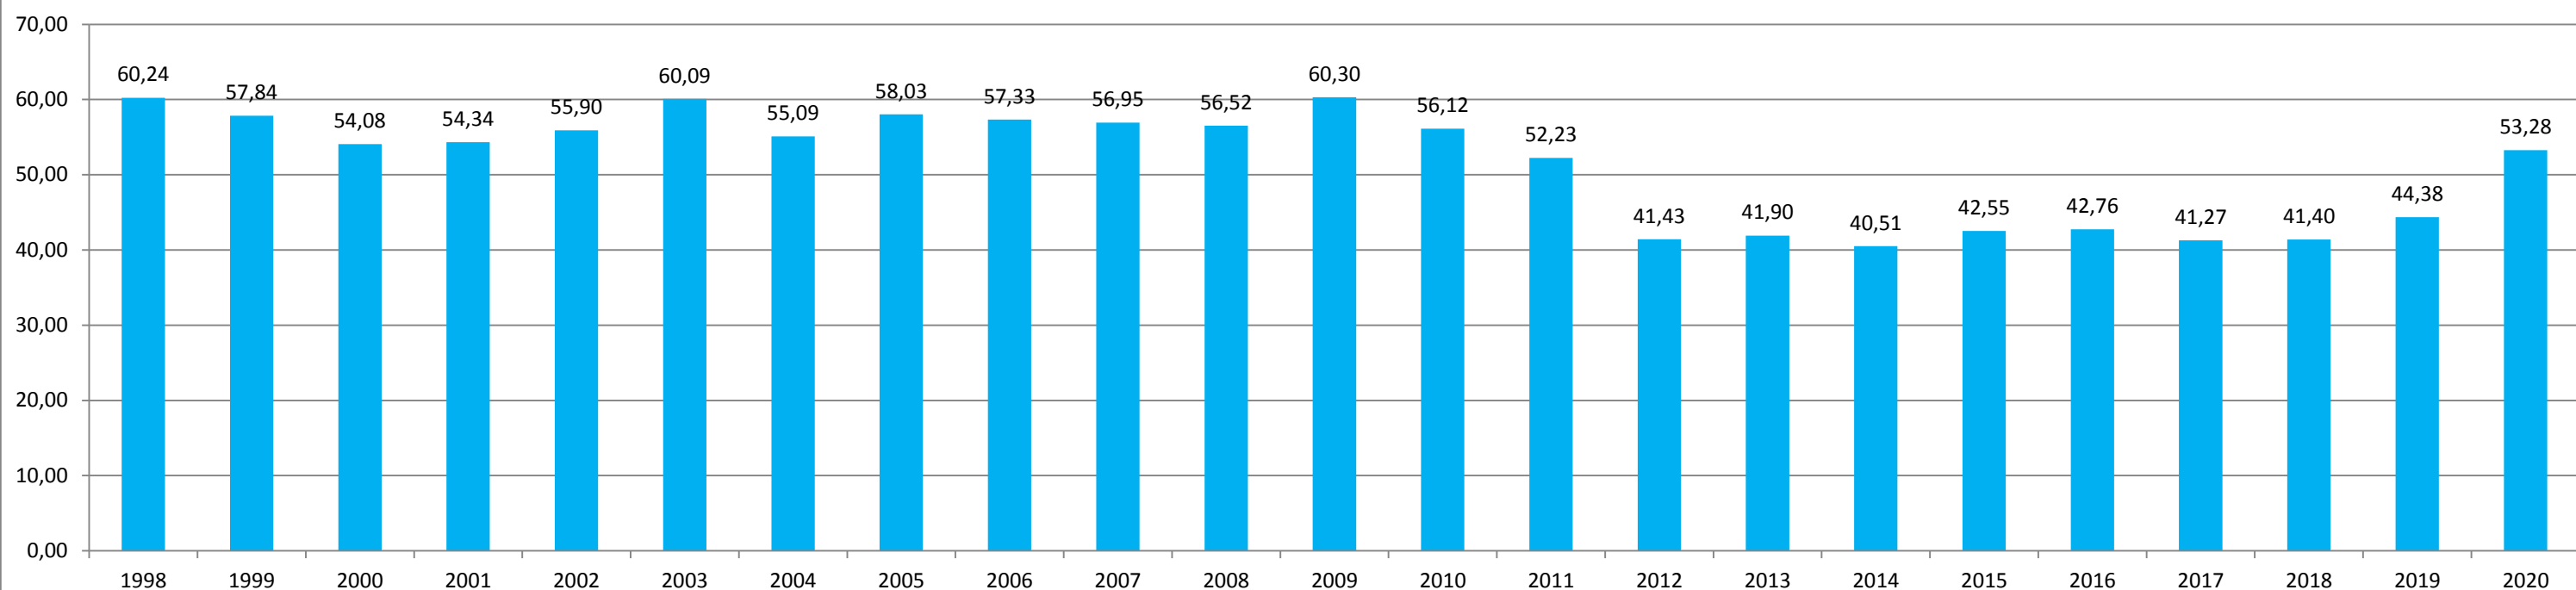

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v % - provoz vodovodů Lanškroun

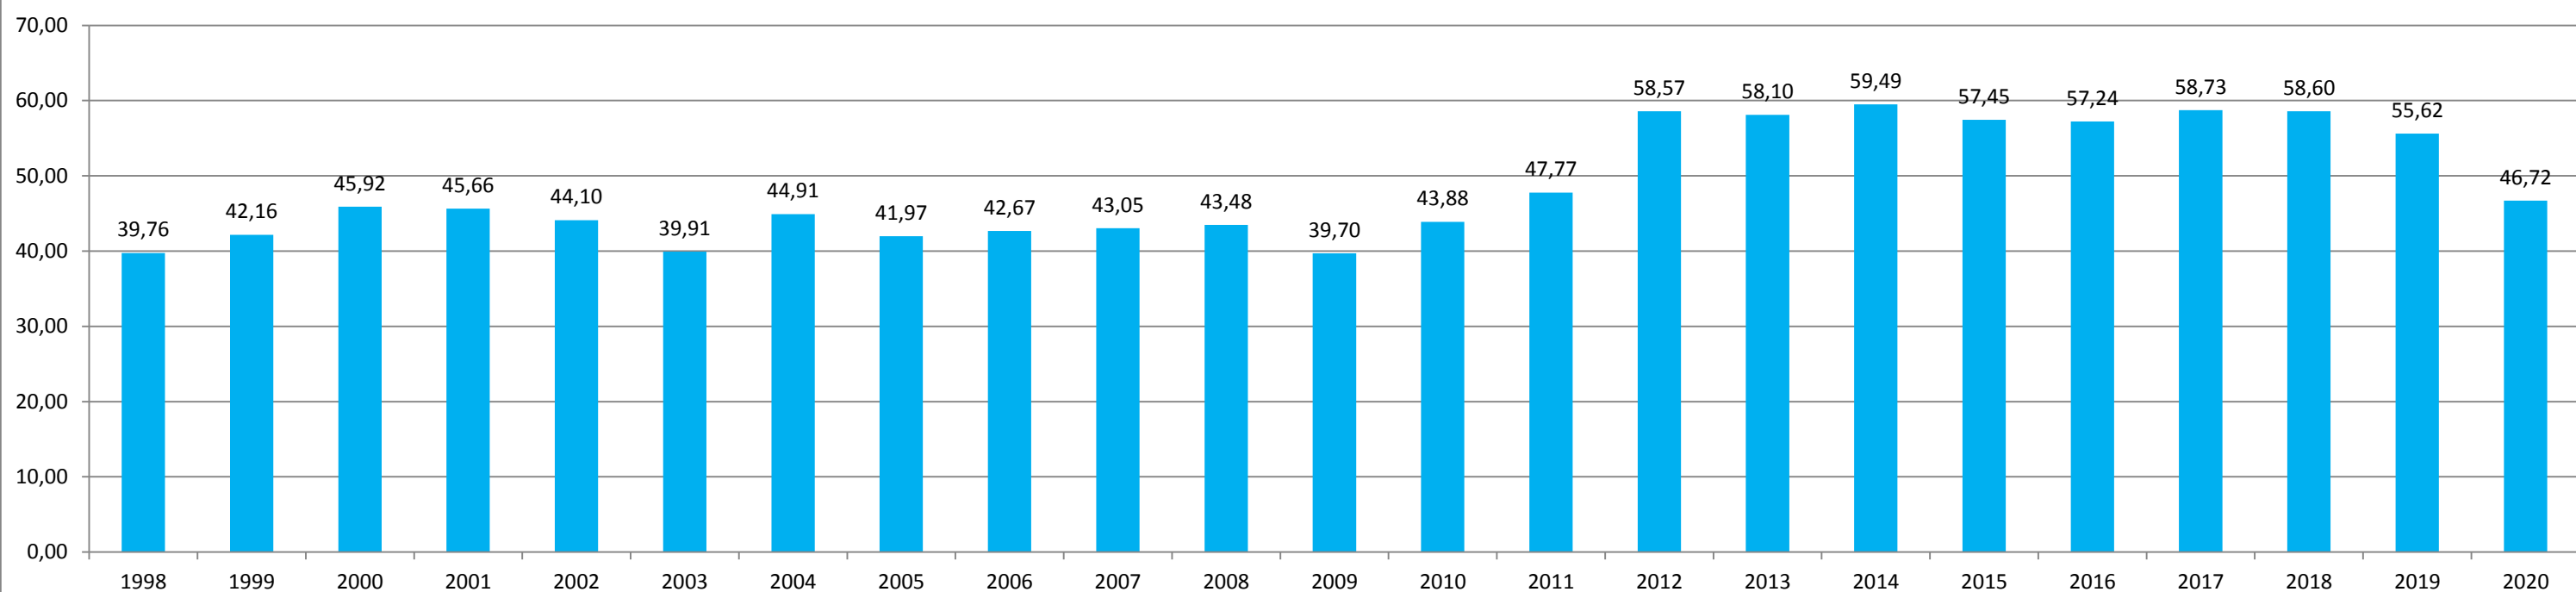

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020




**VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ**
akciová společnost


PROVOZ VODOVODŮ LETOHRAD

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	1 037	1 035	1 083	957	988	1 012	1 021	996	974	916	923	925	917	894	873	914	884	892	825	808	847	811	804
Fakturovaná voda v tis. m ³	815	744	782	753	805	829	754	767	786	782	765	754	743	734	721	727	728	751	715	690	733	697	723
Vlastní spotřeba v tis. m ³	19	17	30	26	25	29	27	32	32	19	25	21	26	23	25	23	24	24	22	22	23	22	20
Vlastní spotřeba v %	1,82	1,60	2,77	2,71	2,56	2,83	2,62	3,22	3,31	2,05	2,75	2,30	2,80	2,61	2,91	2,53	2,67	2,69	2,68	2,69	2,69	2,65	2,48
Voda nefakturovaná v tis. m ³	222	291	301	204	183	182	267	229	188	135	158	171	174	160	152	187	156	141	110	118	114	114	81
Voda nefakturovaná v %	21,39	28,13	27,83	21,36	18,52	18,02	26,15	22,97	19,27	14,71	17,08	18,52	19,01	17,86	17,40	20,45	17,64	15,79	13,29	14,56	13,48	14,07	10,07
Ztráty v síti v tis. m ³	203	275	271	178	158	154	240	197	155	116	132	150	149	136	126	164	132	117	88	96	91	93	61
Ztráty v síti v %	19,57	26,53	25,06	18,64	15,96	15,19	23,53	19,75	15,96	12,66	14,32	16,22	16,21	15,26	14,49	17,93	14,98	13,10	10,62	11,87	10,79	11,42	7,59
Rozdíl		98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Voda urč. k realizaci v tis. m ³		-2	48	-126	31	24	9	-25	-22	-57	6	3	-8	-24	-21	41	-30	8	-67	-17	39	-36	-43
Voda urč. k realizaci v %		-0,21	4,67	-11,66	3,24	2,40	0,88	-2,44	-2,21	-5,90	0,69	0,30	-0,86	-2,60	-2,30	4,69	-3,29	0,92	-7,55	-2,02	4,81	-4,27	-5,03
Fakturovaná voda v tis. m ³		-71	38	-29	52	24	-76	13	19	-5	-16	-11	-11	-9	-13	6	1	23	-36	-25	42	-36	-9
Fakturovaná voda v %		-8,77	5,11	-3,75	6,96	3,03	-9,12	1,76	2,48	-0,58	-2,11	-1,44	-1,47	-1,21	-1,75	0,82	0,13	3,19	-4,81	-3,45	6,14	-4,92	-1,28
Vlastní spotřeba v tis. m ³		-2	13	-4	-1	3	-2	5	0	-13	7	-4	4	-2	2	-2	0	0	-2	0	1	-1	-3
Vlastní spotřeba v %		-0,22	1,17	-0,05	-0,15	0,26	-0,21	0,60	0,10	-1,26	0,70	-0,46	0,50	-0,20	0,31	-0,39	0,14	0,02	-0,01	0,01	0,00	-0,03	-0,21
Voda nefakturovaná v tis. m ³		69	10	-97	-21	-1	85	-38	-41	-53	23	14	3	-15	-8	35	-31	-15	-31	8	-3	0	-33
Voda nefakturovaná v %		6,74	-0,30	-6,47	-2,84	-0,50	8,13	-3,18	-3,70	-4,56	2,37	1,44	0,50	-1,15	-0,46	3,06	-2,81	-1,85	-2,50	1,27	-1,08	0,59	-3,41
Ztráty v síti v tis. m ³		72	-3	-93	-21	-4	87	-43	-41	-39	16	18	-1	-12	-10	37	-31	-16	-29	8	-5	1	-30
Ztráty v síti v %		6,97	-1,47	-6,41	-2,69	-0,77	8,34	-3,78	-3,79	-3,31	1,67	1,90	-0,01	-0,96	-0,77	3,44	-2,95	-1,88	-2,48	1,25	-1,08	0,63	-3,20


Voda nefakturovaná v % - provoz vodovodů Letohrad

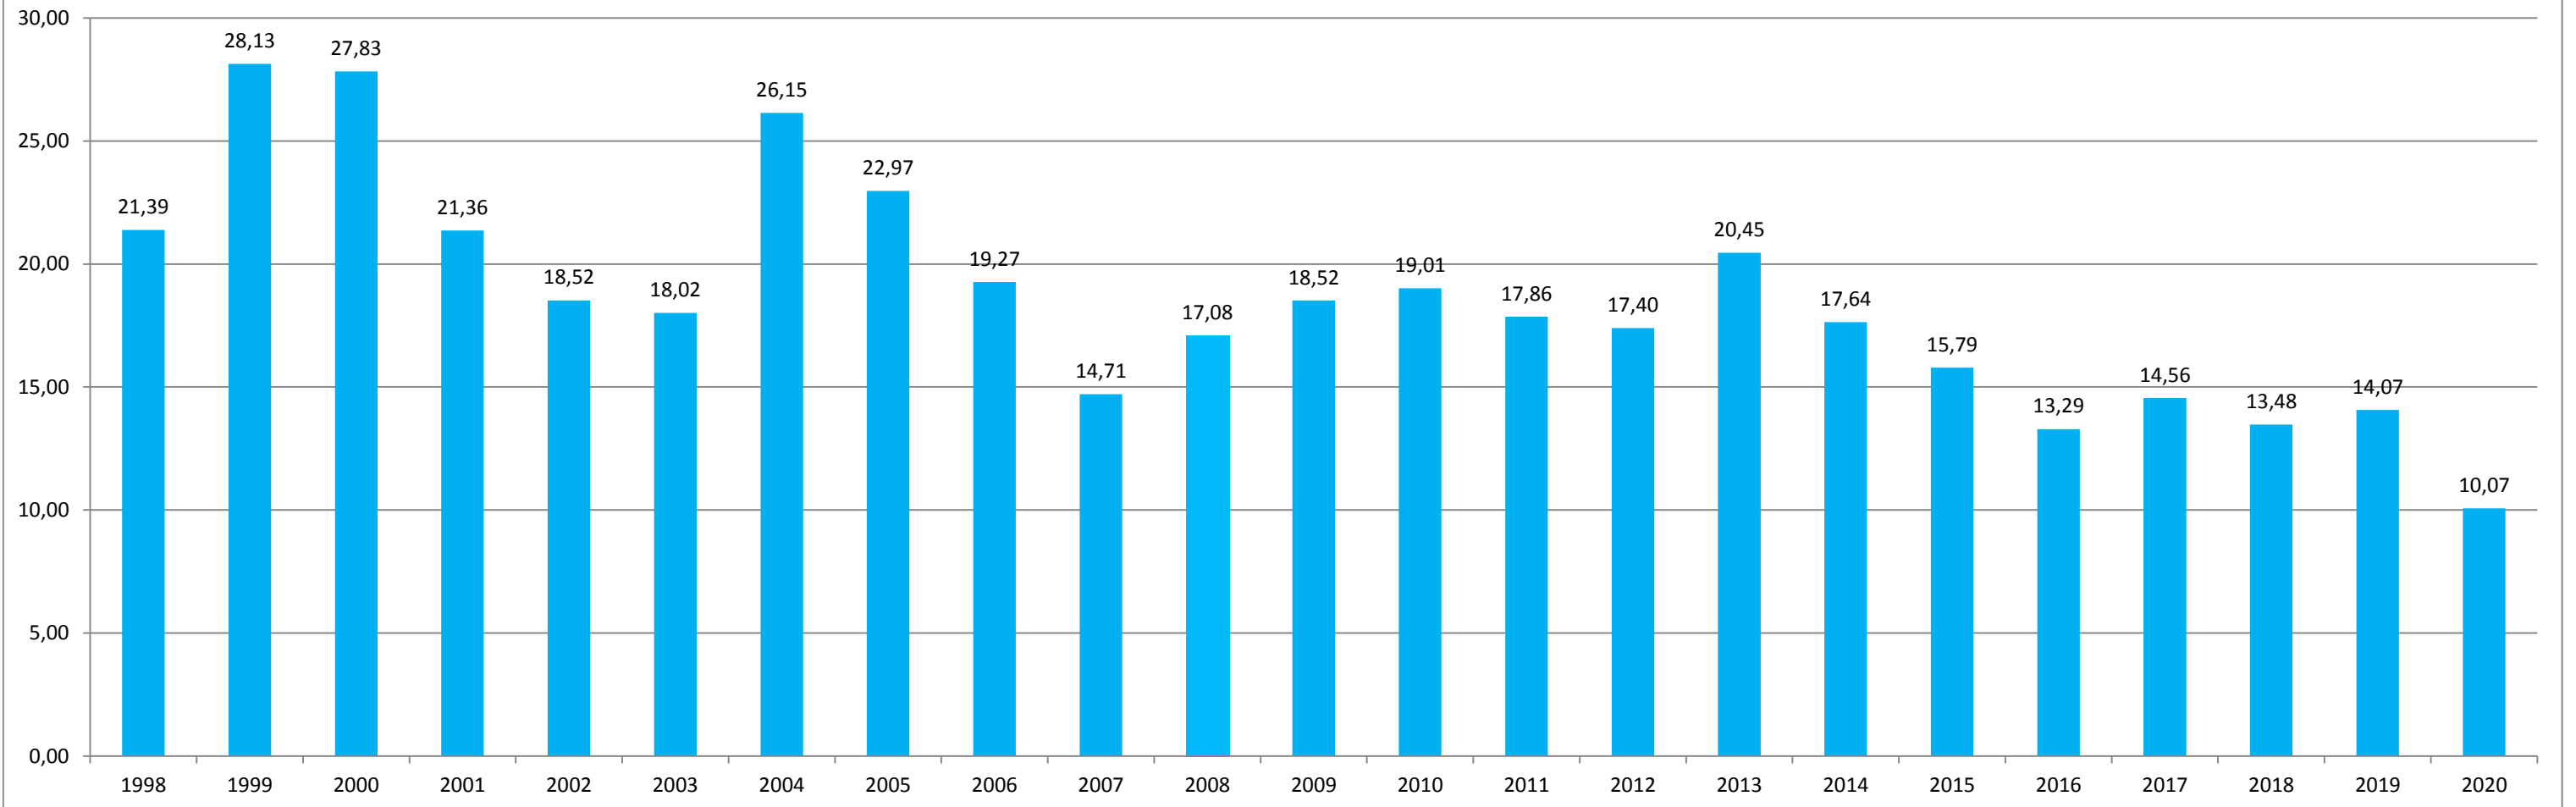


Ztráty ve vodovodní síti v % - provoz vodovodů Letohrad

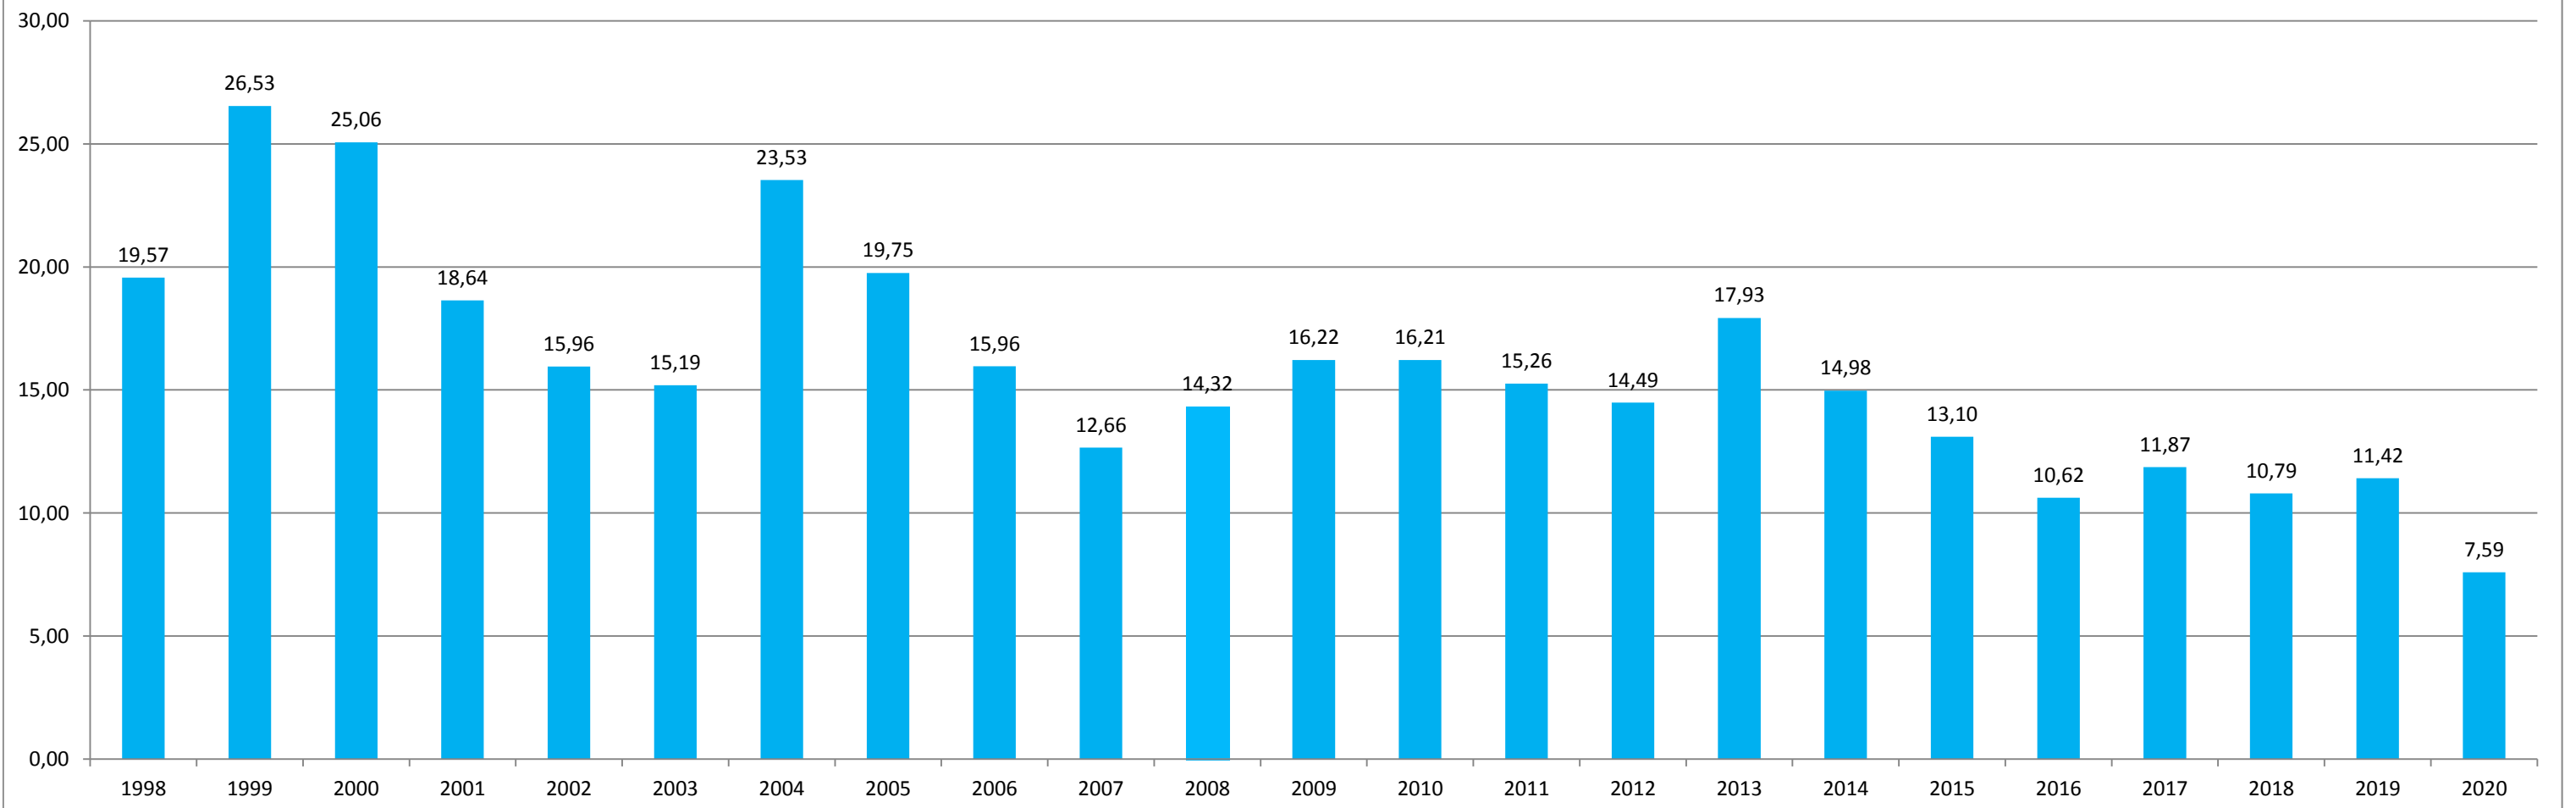


Voda určená k realizaci v tis. m³ - provoz vodovodů Letohrad

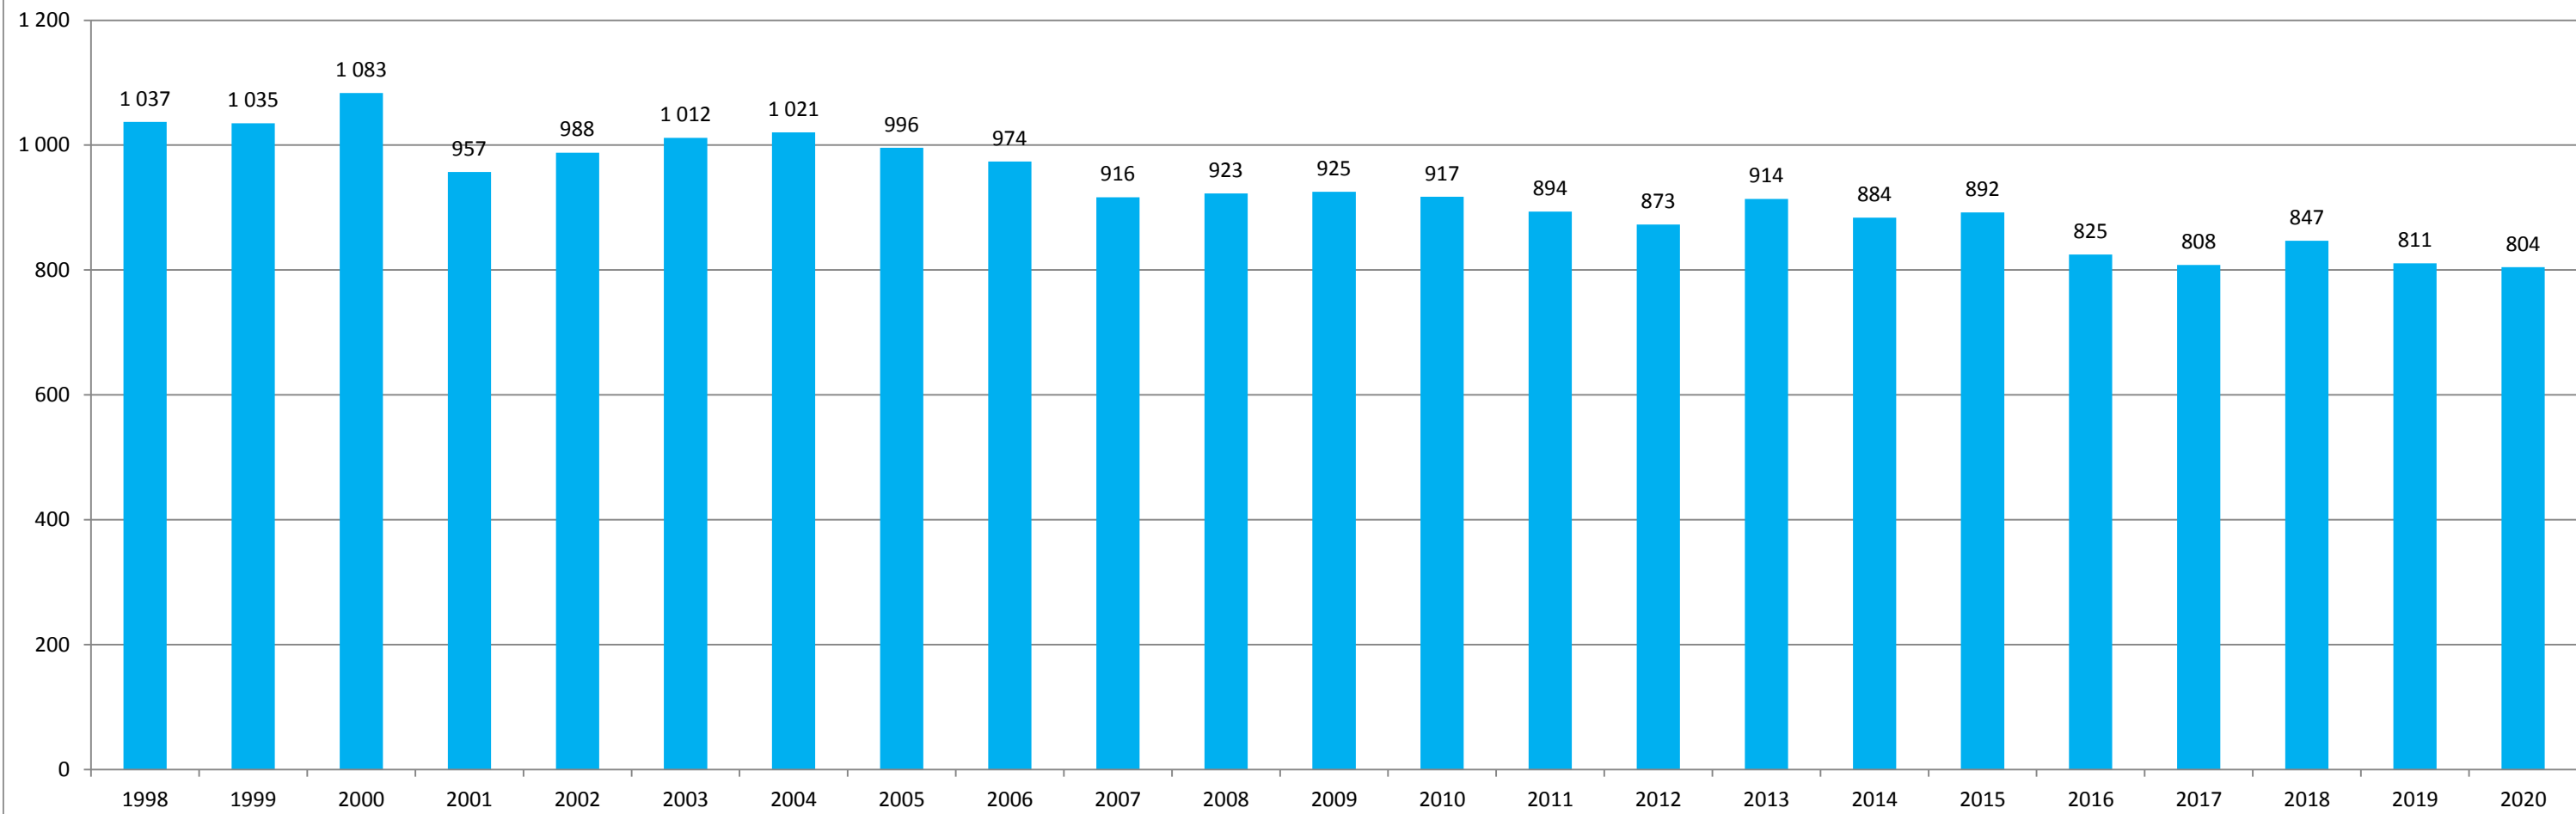


Vlastní spotřeba vody v % - provoz vodovodů Letohrad

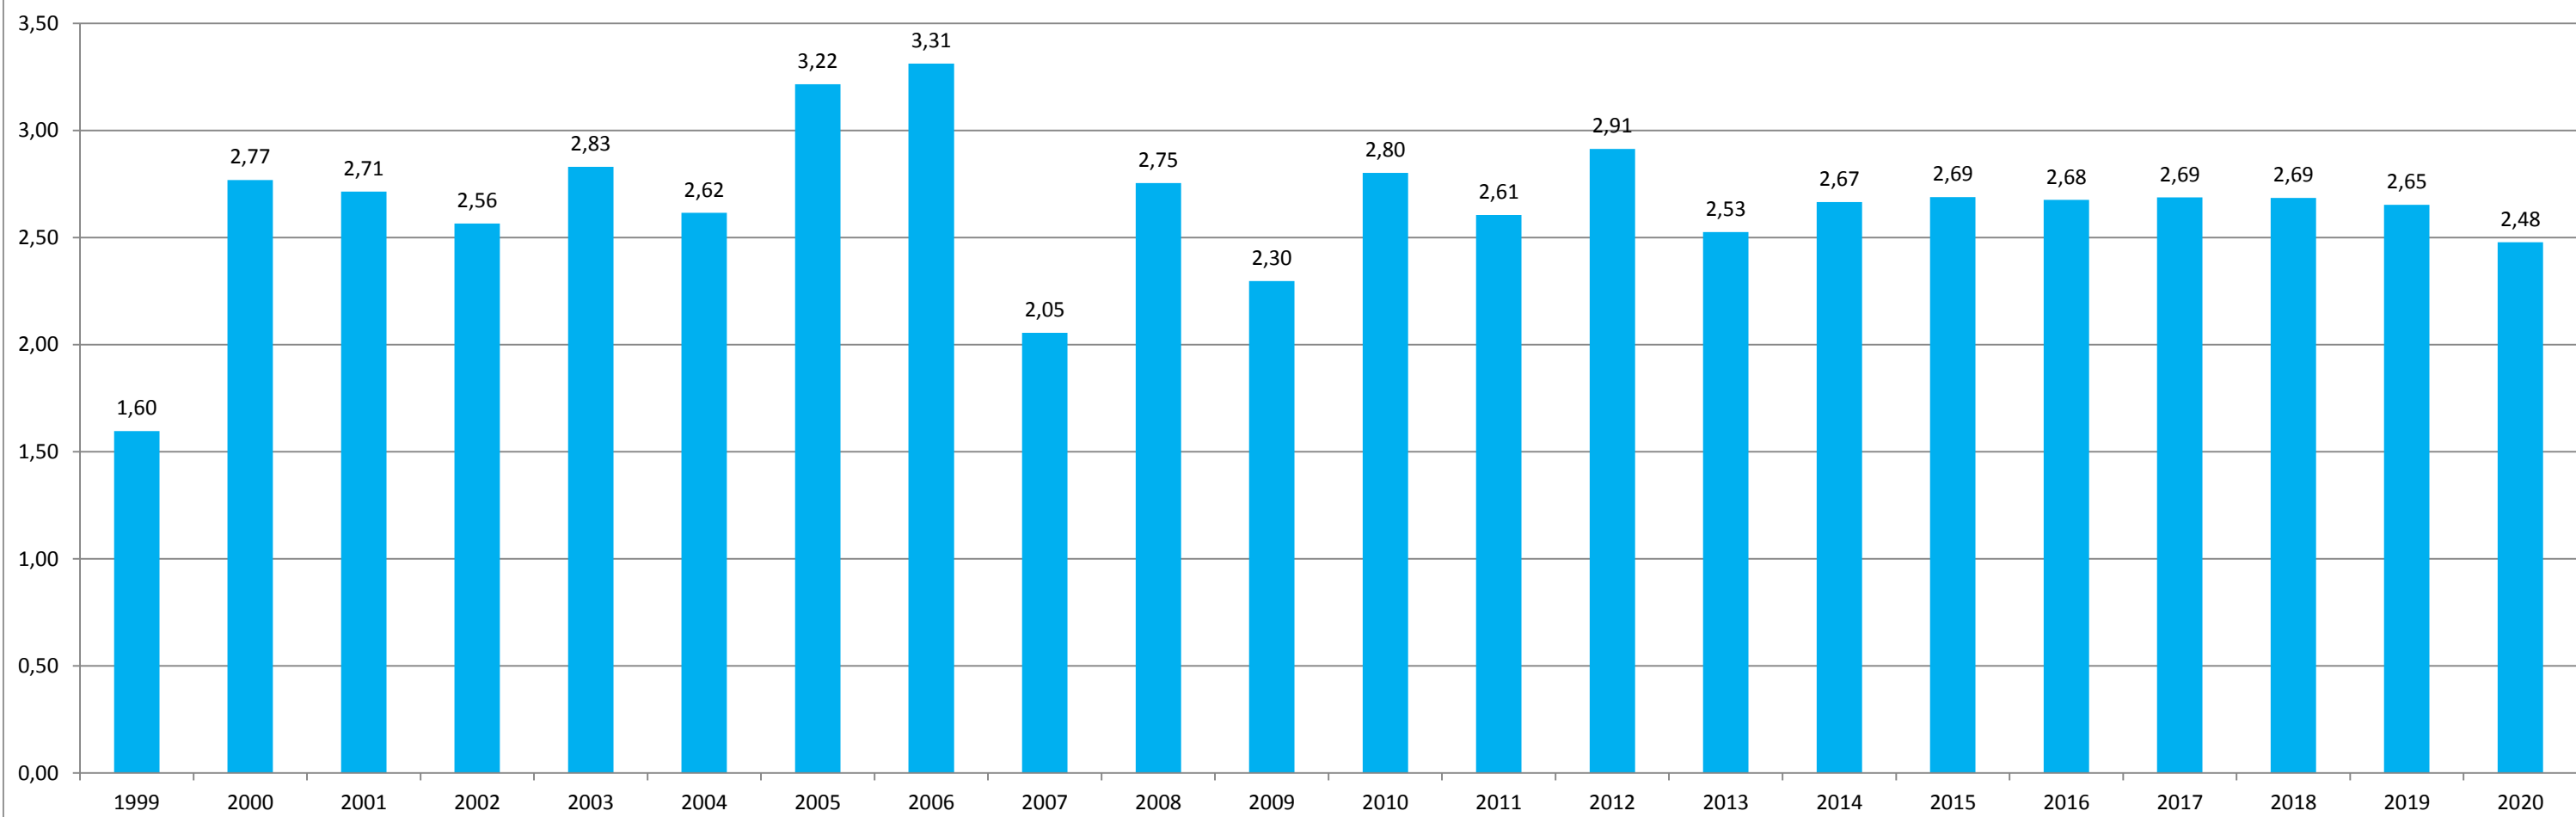

Fakturovaná voda v tis. m³ - provoz vodovodů Letohrad

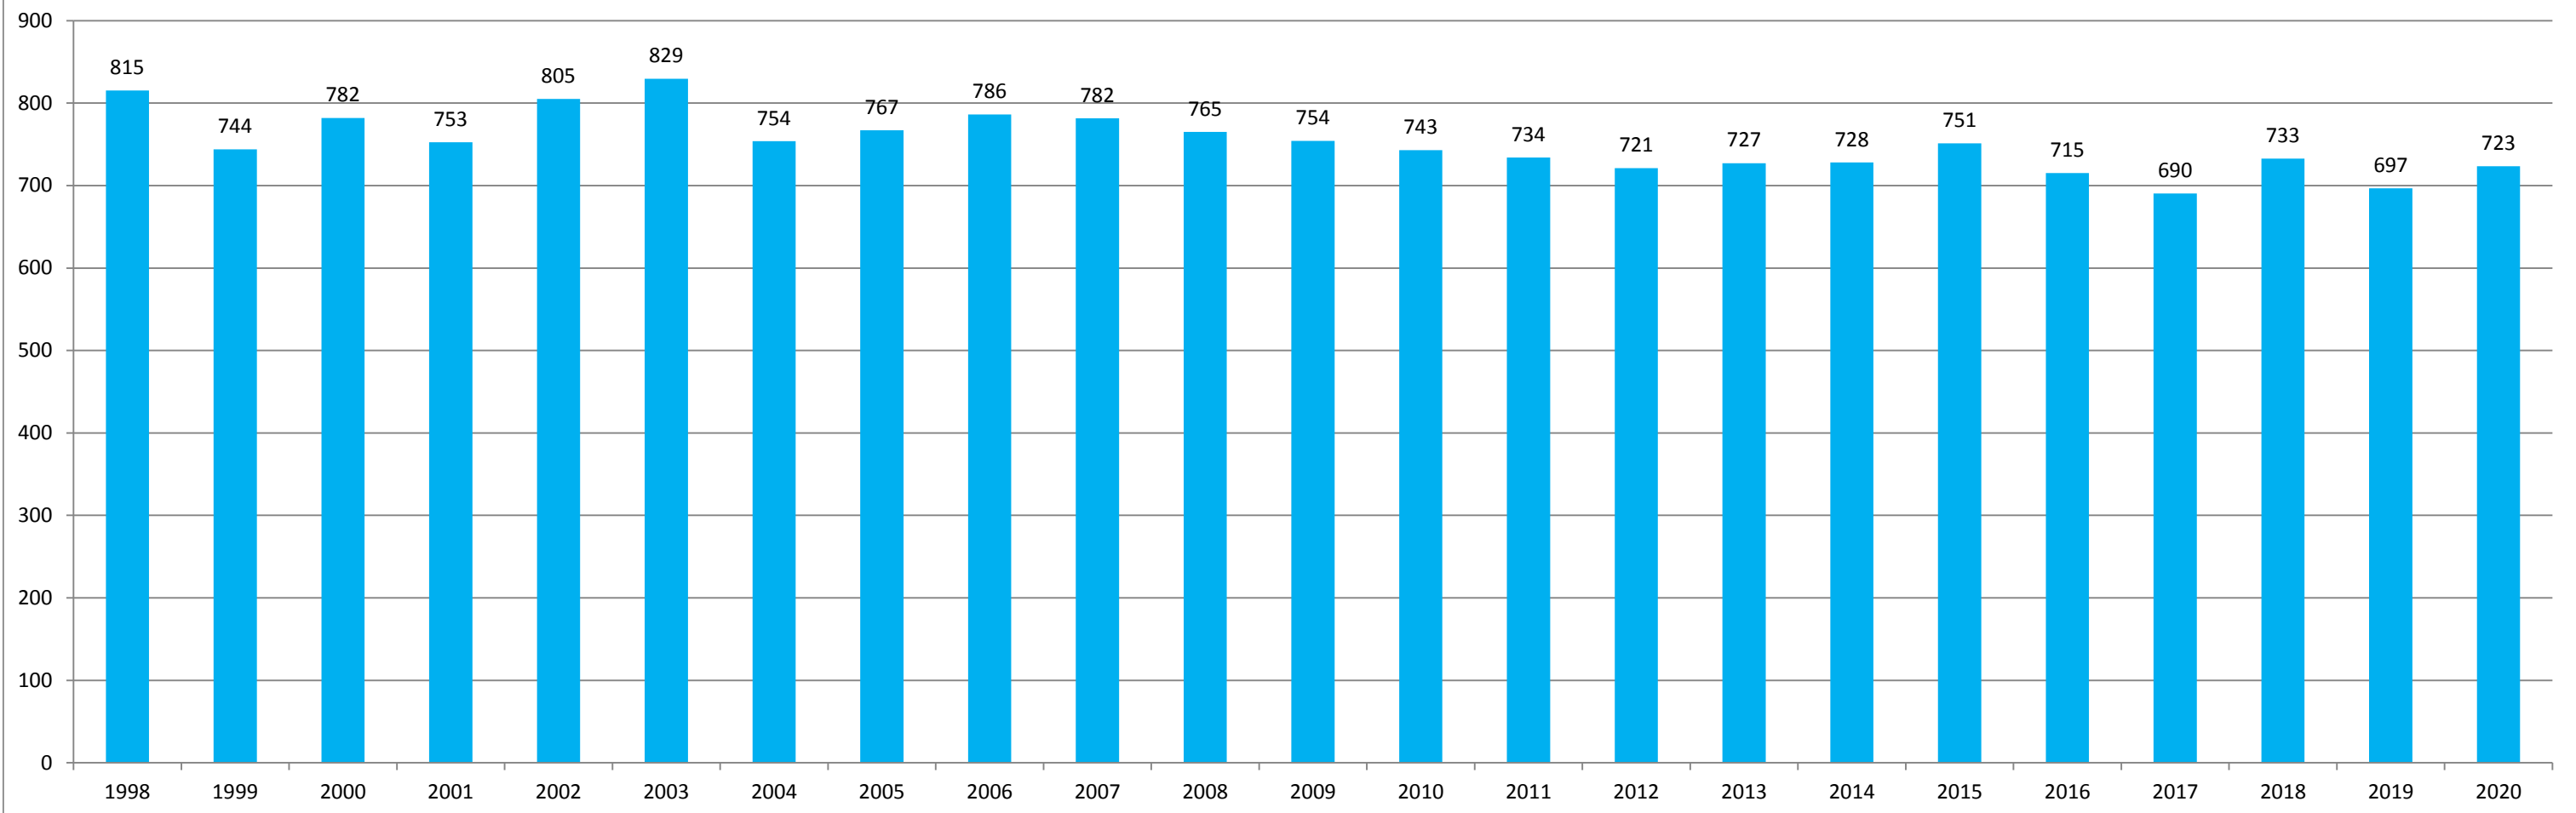


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v % - provoz vodovodů Letohrad

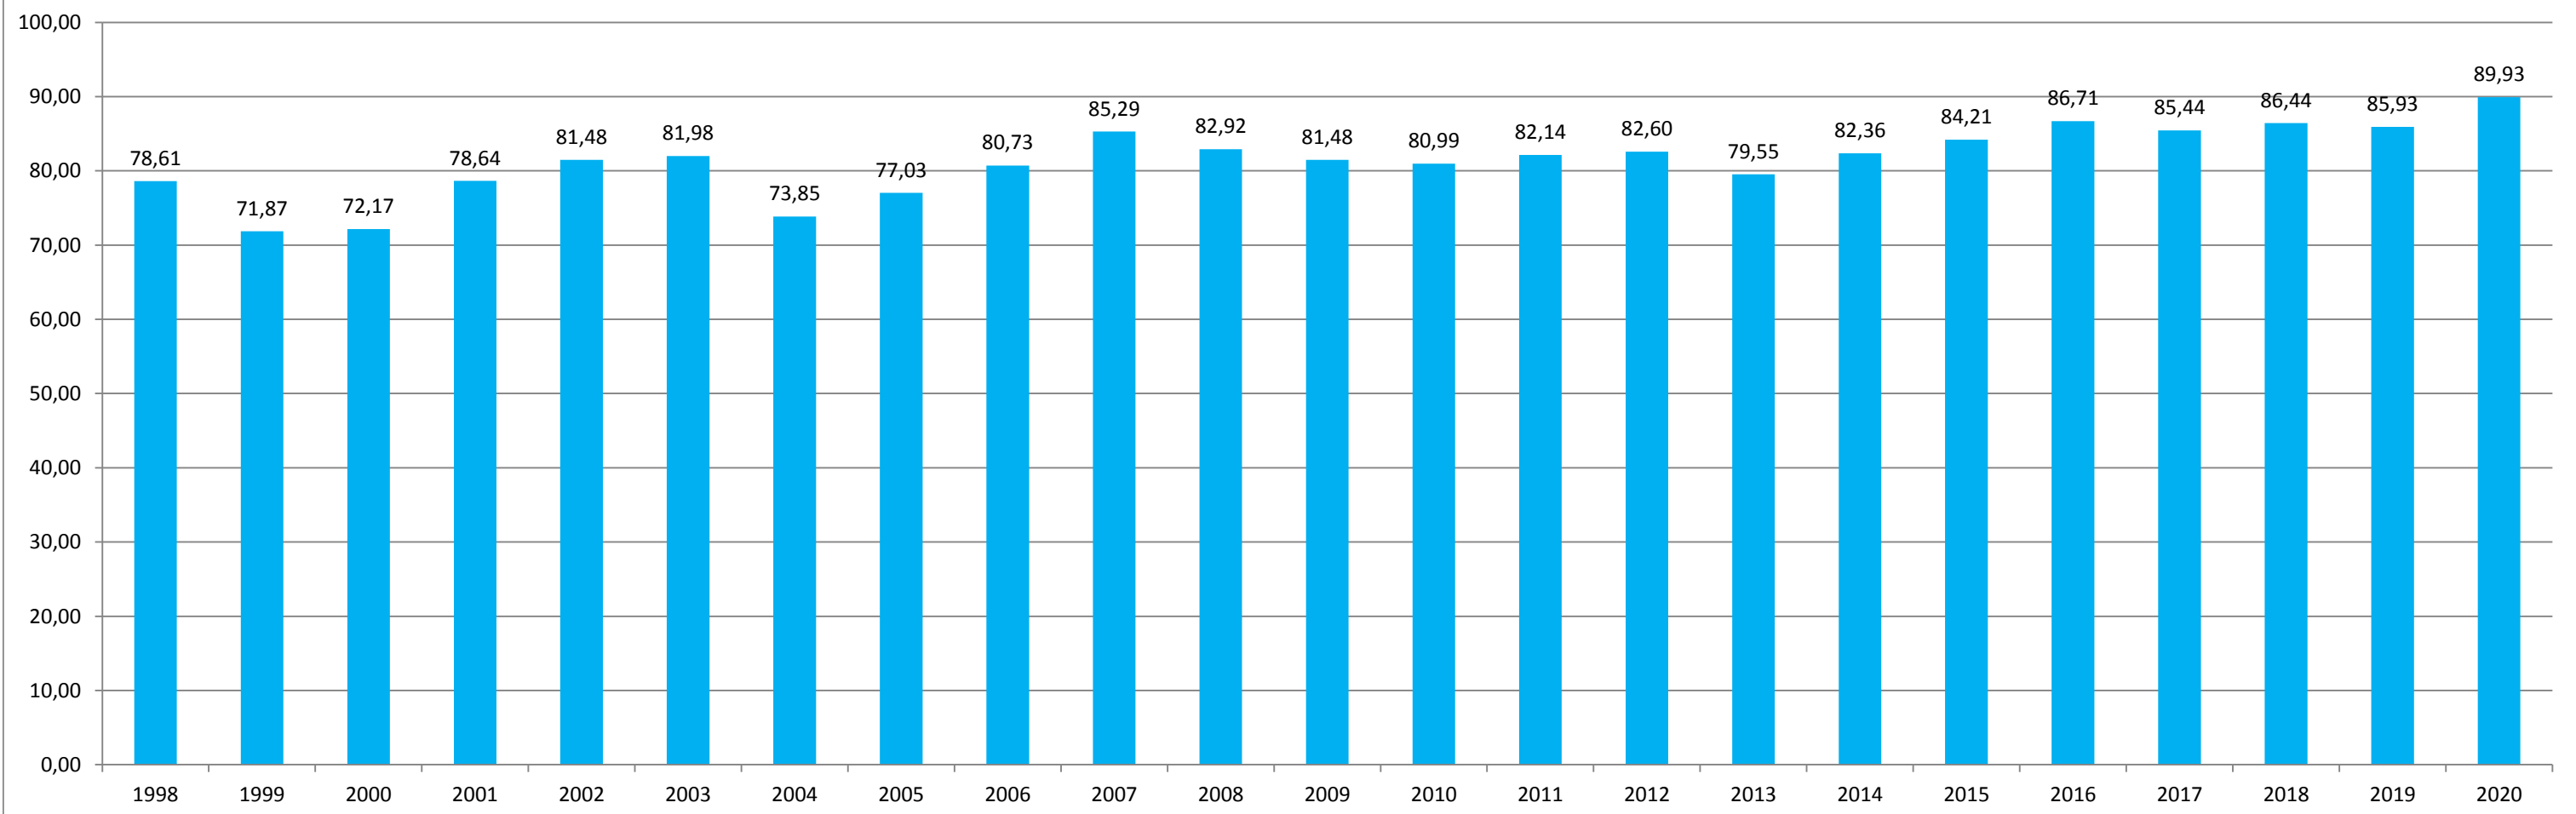


Fakturace	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	492	457	454	470	500	526	452	471	475	469	461	460	442	417	377	372	364	388	384	378	395	406	442
Uvedeno v %	60,34	61,39	58,09	62,45	62,10	63,44	59,99	61,40	60,39	60,02	60,24	61,02	59,53	56,80	52,32	51,10	50,03	51,61	53,63	54,69	53,94	58,27	61,11
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	323	287	328	283	305	303	302	296	311	312	304	294	301	317	344	356	364	364	332	313	337	291	281
Uvedeno v %	39,66	38,61	41,91	37,55	37,90	36,56	40,01	38,60	39,61	39,98	39,76	38,98	40,47	43,20	47,68	48,90	49,97	48,39	46,37	45,31	46,06	41,73	38,89
Suma	815	744	782	753	805	829	754	767	786	782	765	754	743	734	721	727	728	751	715	690	732	697	723
Podíl VF z VuKR v %	78,61	71,87	72,17	78,64	81,48	81,98	73,85	77,03	80,73	85,29	82,92	81,48	80,99	82,14	82,60	79,55	82,36	84,21	86,71	85,44	86,44	85,93	89,93
Rozdíl	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Obyvatelstvo v tis. m ³	-35	-2	16	30	26	-74	19	4	-6	-8	-1	-18	-25	-40	-6	-7	23	-4	-6	17	11	47	
Uvedeno v %	1,05	-3,30	4,35	-0,34	1,34	-3,46	1,42	-1,01	-0,37	0,22	0,78	-1,49	-2,73	-4,48	-1,22	-1,07	1,58	2,02	1,06	-0,75	4,33	7,16	
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	-36	40	-45	22	-2	-2	-6	15	1	-8	-10	7	16	27	12	8	0	-32	-19	24	-46	-56	
Uvedeno v %	-1,05	3,30	-4,35	0,34	-1,34	3,46	-1,42	1,01	0,37	-0,22	-0,78	1,49	2,73	4,48	1,22	1,07	-1,58	-2,02	-1,06	0,75	-4,33	-7,16	

Podíl vody fakturované obyvatelstvu v % - provoz vodovodů Letohrad

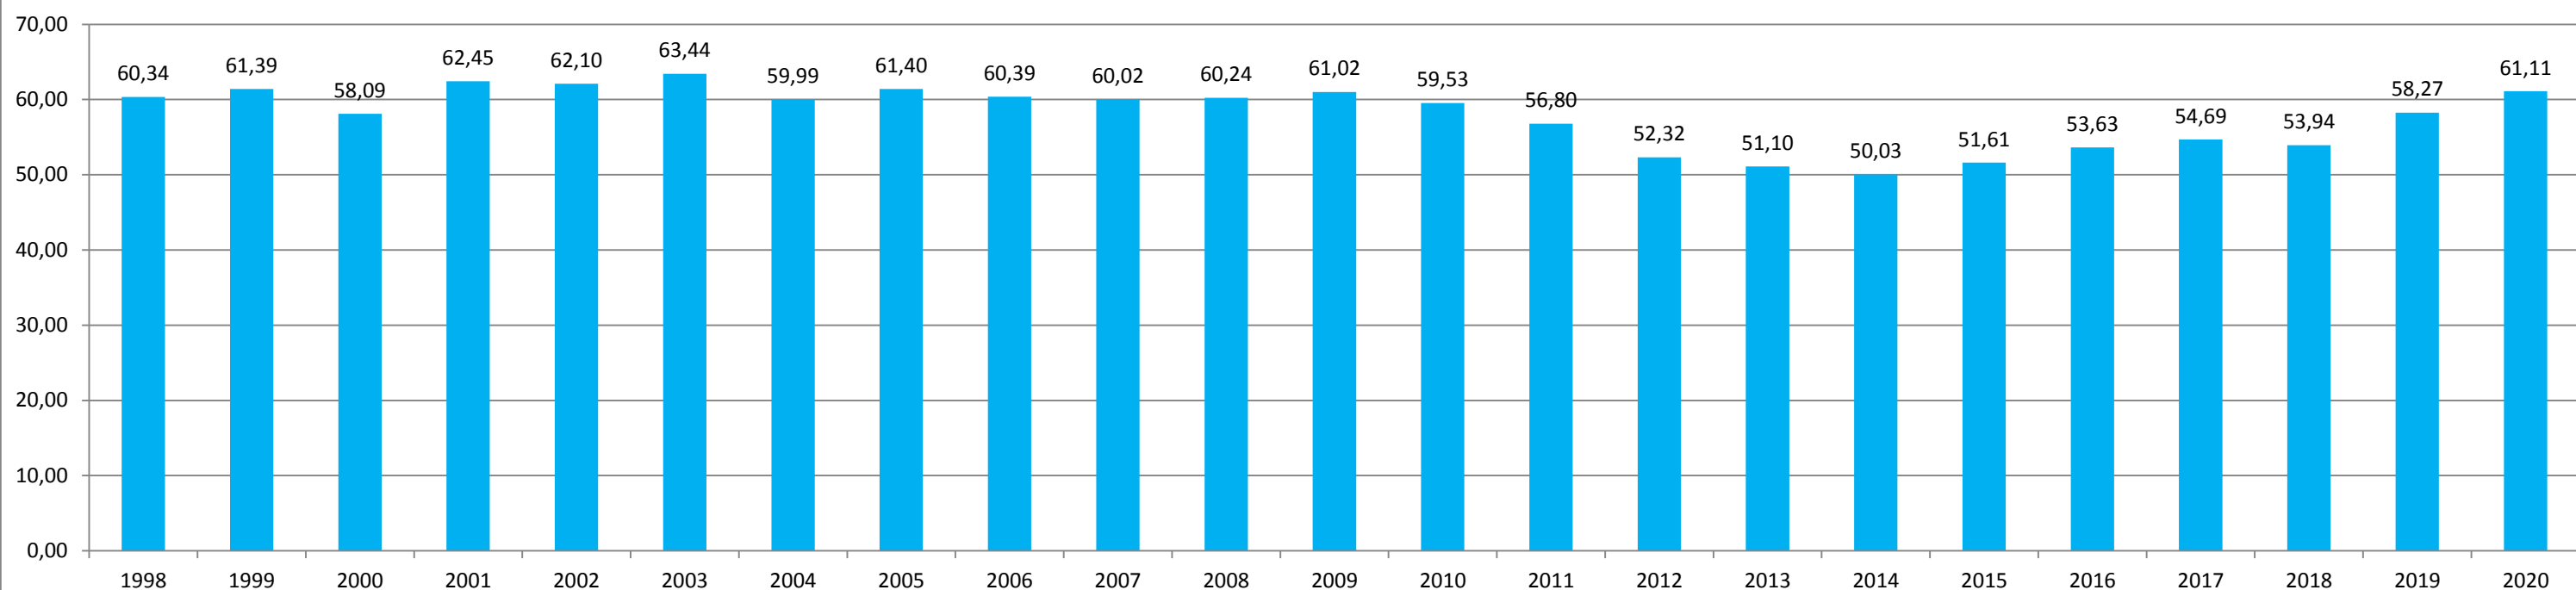

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v % - provoz vodovodů Letohrad

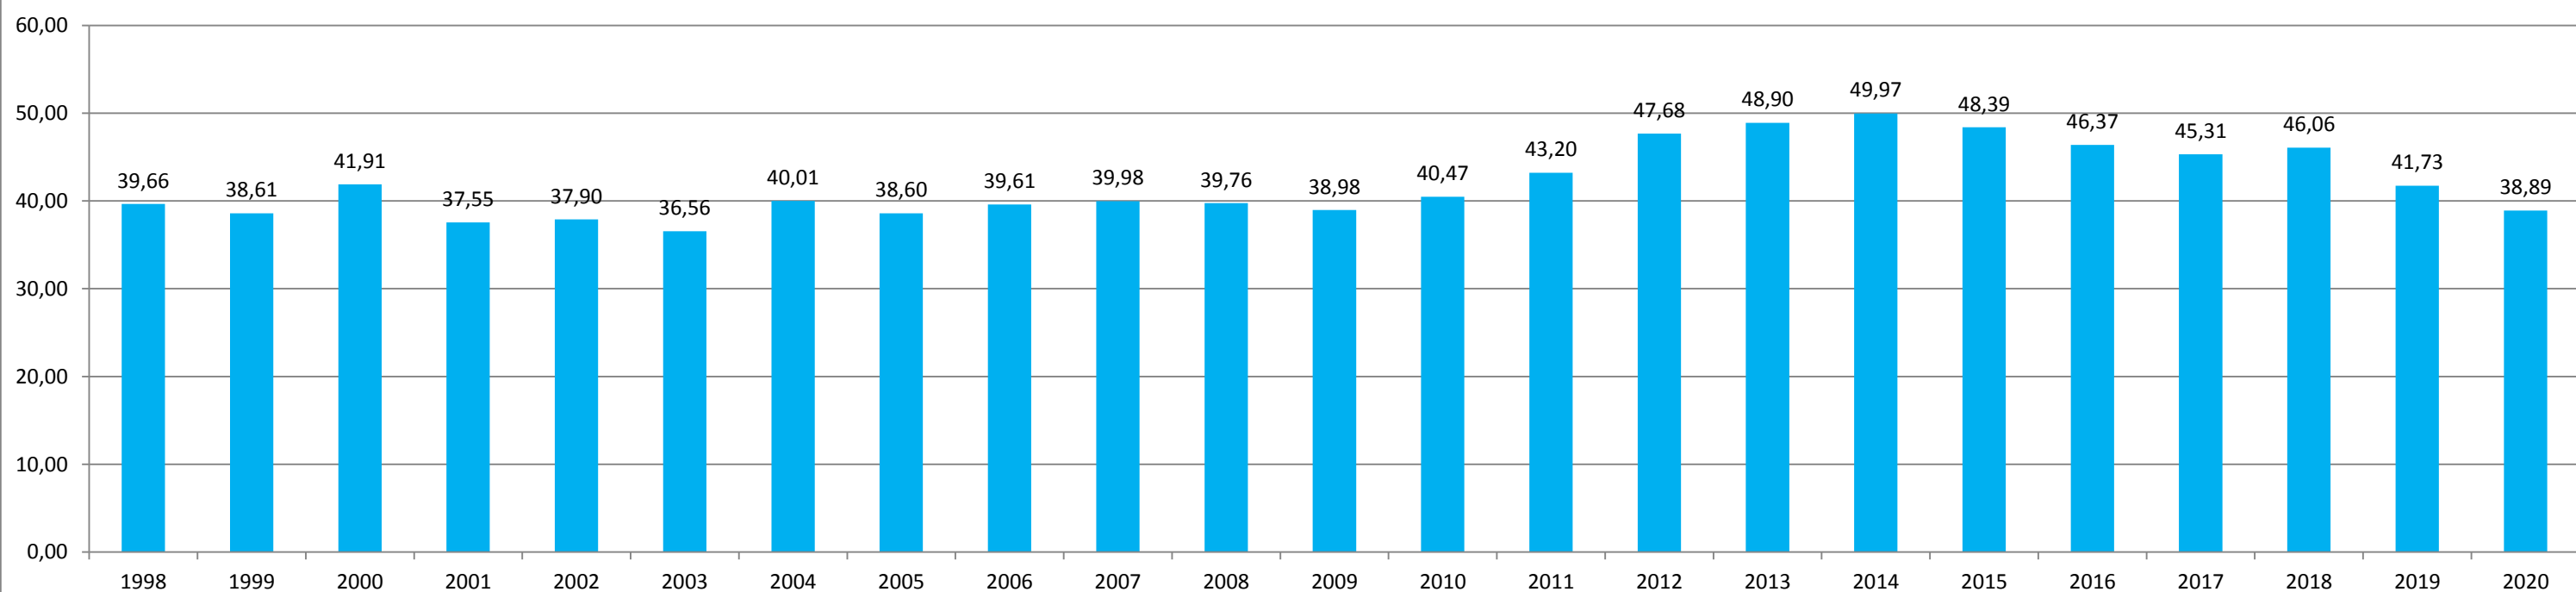

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020




**VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ**
akciová společnost

PROVOZ VODOVODŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	1 786	1 694	1 720	973	470	481	476	456	448	467	445	474	433	445	435	418	412	425	409	416	429	424	416
Fakturovaná voda v tis. m ³	1 368	1 324	1 321	798	363	404	355	357	364	366	355	357	348	352	348	348	345	358	351	355	367	364	367
Vlastní spotřeba v tis. m ³	46	43	43	30	16	17	17	16	16	15	15	15	16	15	12	11	10	11	10	10	11	11	10
Vlastní spotřeba v %	2,57	2,56	2,52	3,12	3,35	3,57	3,60	3,53	3,59	3,27	3,40	3,08	3,73	3,40	2,86	2,66	2,47	2,48	2,48	2,49	2,48	2,48	2,49
Voda nefakturovaná v tis. m ³	418	370	400	175	106	77	121	99	84	101	90	117	85	92	86	70	67	67	59	61	62	60	49
Voda nefakturovaná v %	23,40	21,83	23,23	18,01	22,64	15,96	25,41	21,68	18,69	21,62	20,31	24,66	19,71	20,73	19,84	16,74	16,26	15,82	14,38	14,65	14,54	14,14	11,87
Ztráty v síti v tis. m ³	372	326	356	145	91	60	104	83	68	86	75	102	69	77	74	59	57	57	49	51	52	49	39
Ztráty v síti v %	20,83	19,27	20,71	14,89	19,30	12,39	21,80	18,15	15,10	18,35	16,91	21,58	15,97	17,33	16,98	14,08	13,79	13,34	11,90	12,16	12,06	11,66	9,38

Rozdíl	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Voda urč. k realizaci v tis. m ³	-92	26	-747	-503	11	-4	-21	-7	19	-22	28	-41	12	-10	-16	-7	13	-15	7	13	-5	-13
Voda urč. k realizaci v %	-5,13	1,53	-43,42	-51,73	2,29	-0,85	-4,38	-1,60	4,17	-4,63	6,36	-8,58	2,67	-2,28	-3,77	-1,58	3,24	-3,64	1,60	3,19	-1,18	-3,11
Fakturovaná voda v tis. m ³	-44	-4	-523	-435	40	-48	1	8	2	-11	2	-9	5	-4	0	-4	13	-7	5	12	-3	0
Fakturovaná voda v %	-3,19	-0,28	-39,57	-54,46	11,13	-12,00	0,40	2,15	0,43	-3,05	0,56	-2,57	1,37	-1,19	-0,04	-1,01	3,79	-1,98	1,28	3,33	-0,73	-0,09
Vlastní spotřeba v tis. m ³	-3	0	-13	-15	1	0	-1	0	-1	0	-1	2	-1	-3	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Vlastní spotřeba v %	-0,01	-0,04	0,60	0,23	0,22	0,04	-0,07	0,06	-0,32	0,13	-0,31	0,65	-0,33	-0,54	-0,20	-0,19	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01
Voda nefakturovaná v tis. m ³	-48	30	-224	-69	-30	44	-22	-15	17	-10	26	-31	7	-6	-16	-3	0	-8	2	1	-2	-13
Voda nefakturovaná v %	-1,56	1,40	-5,22	4,63	-6,69	9,45	-3,73	-2,99	2,92	-1,30	4,35	-4,95	1,02	-0,89	-3,10	-0,48	-0,44	-1,44	0,27	-0,11	-0,39	-2,67
Ztráty v síti v tis. m ³	-45	30	-211	-54	-31	44	-21	-15	18	-10	27	-33	8	-3	-15	-2	0	-8	2	1	-2	-13
Ztráty v síti v %	-1,55	1,44	-5,82	4,40	-6,91	9,42	-3,65	-3,05	3,25	-1,43	4,66	-5,60	1,35	-0,34	-2,90	-0,29	-0,45	-1,44	0,26	-0,10	-0,39	-2,68


Voda nefakturovaná v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

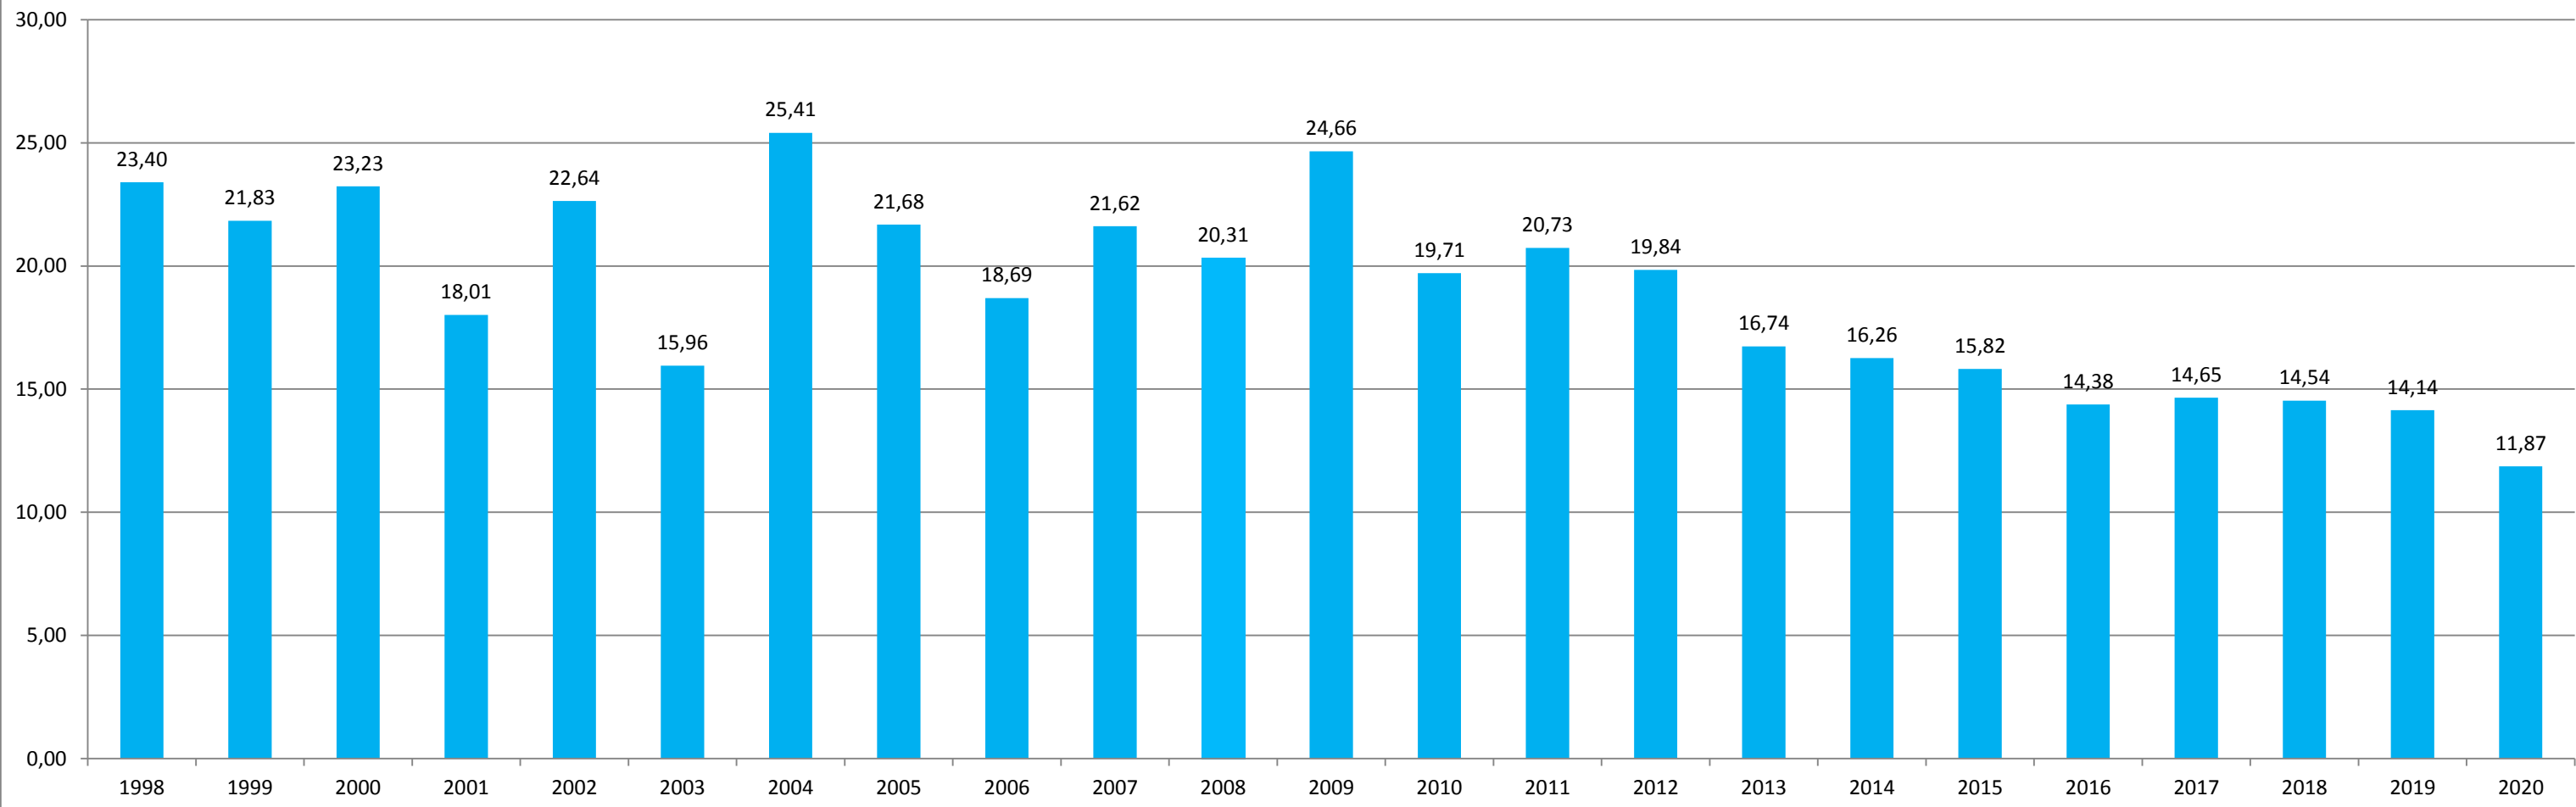


Ztráty ve vodovodní síti v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

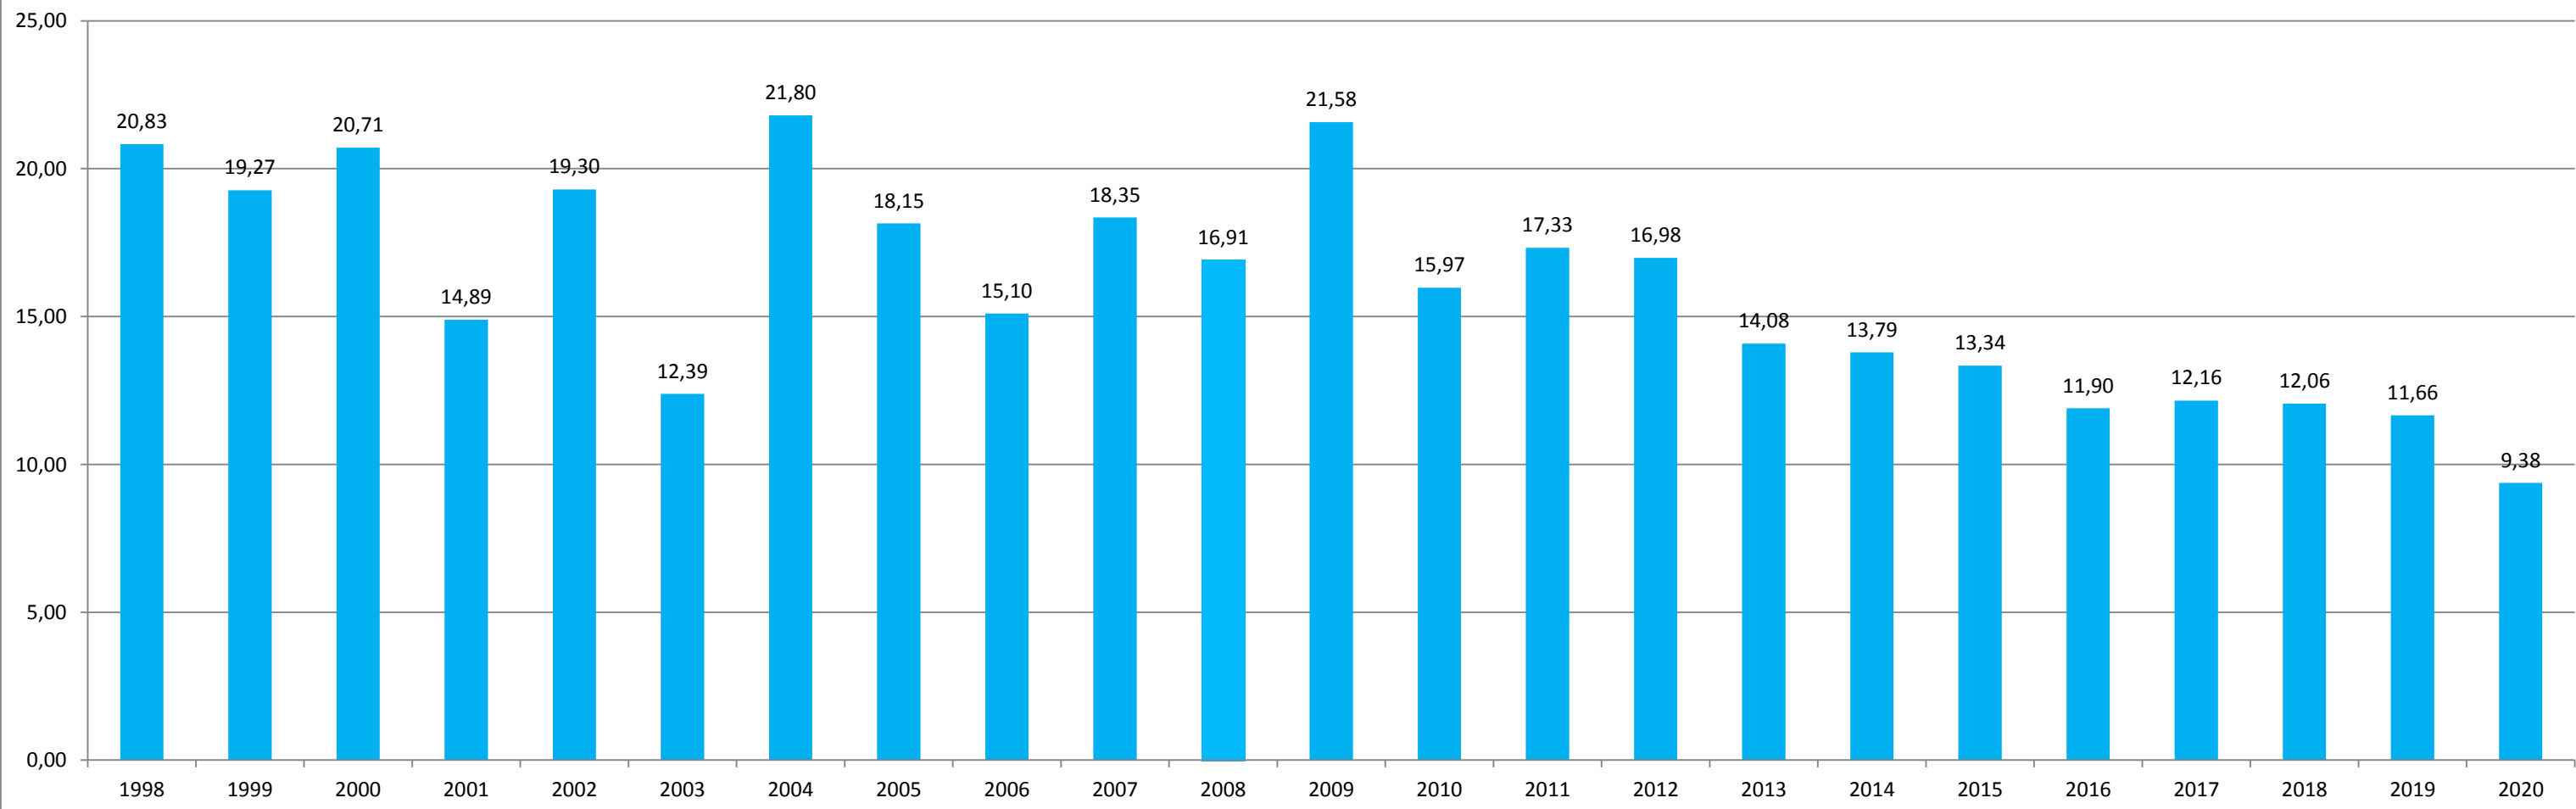


Voda určená k realizaci v tis. m³ - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

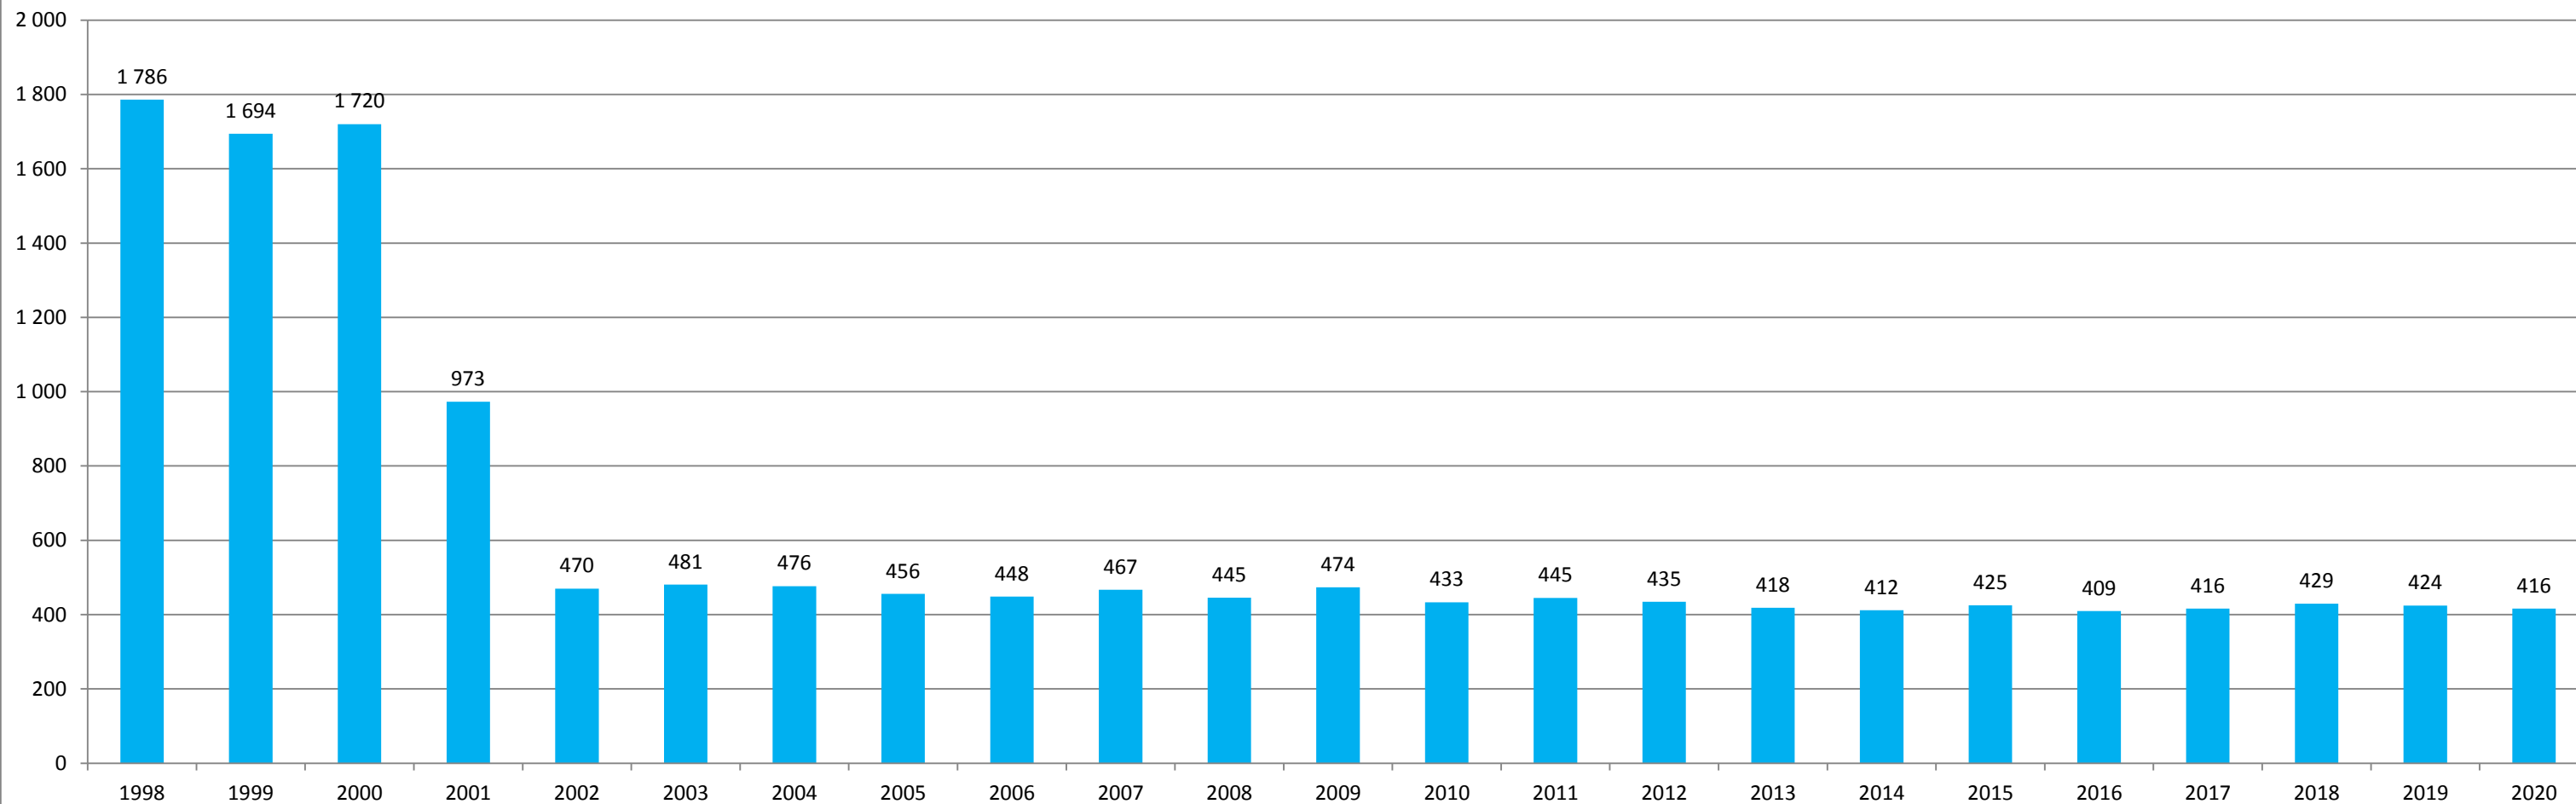


Vlastní spotřeba vody v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

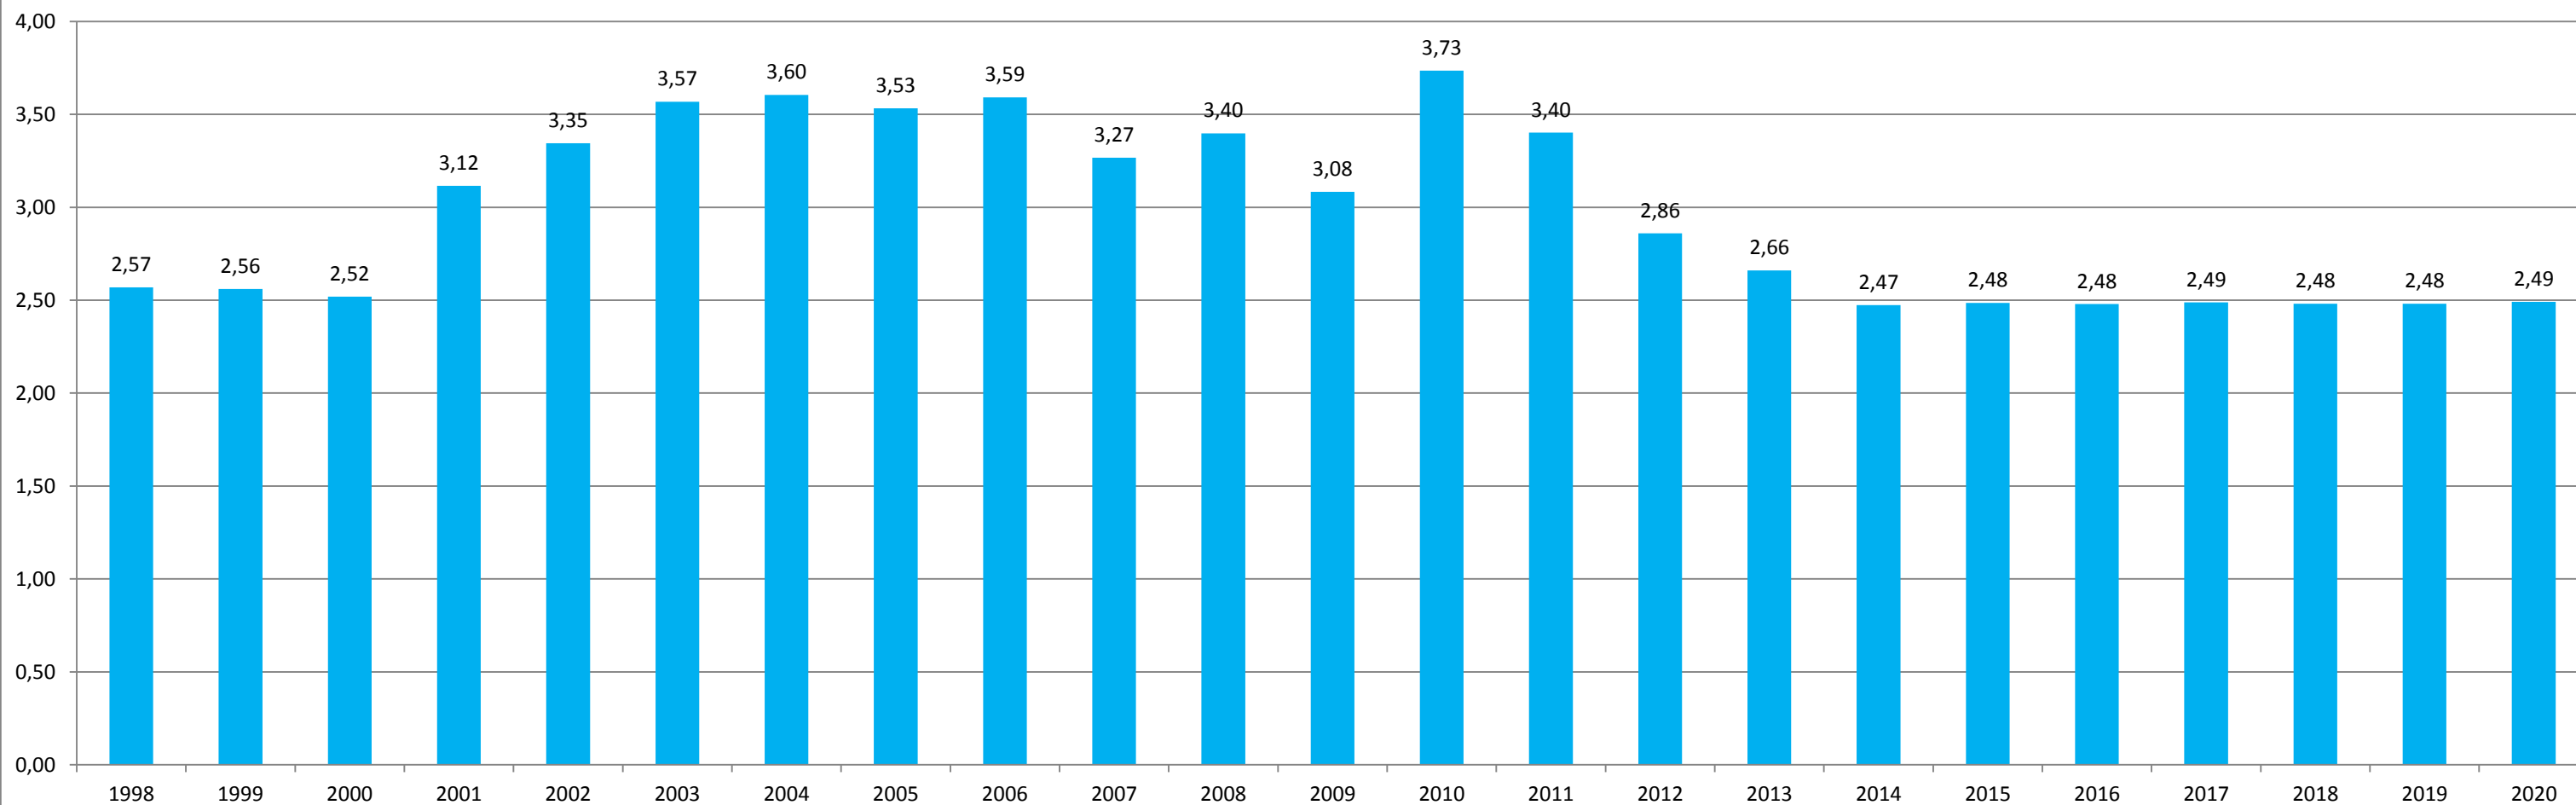

Fakturovaná voda v tis. m³ - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

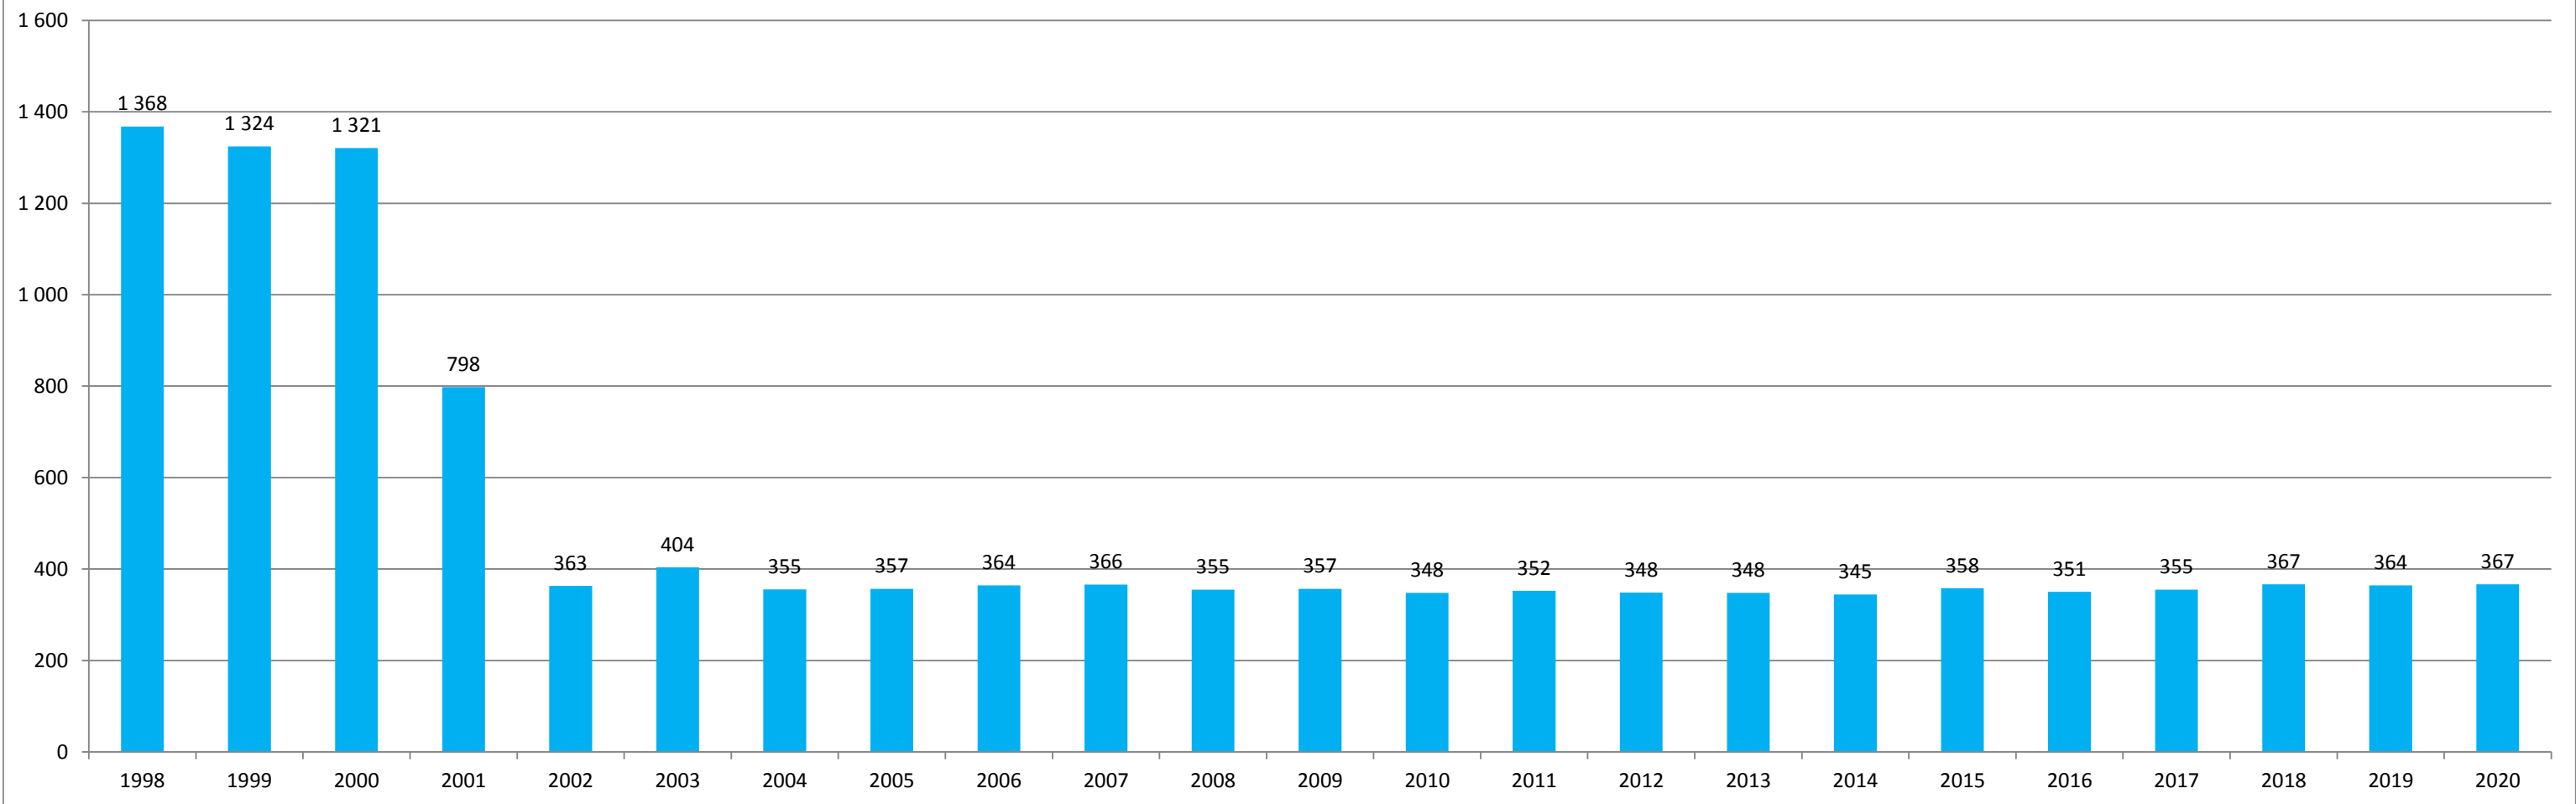


Podíl vody fakturované z vody určené k realizaci v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

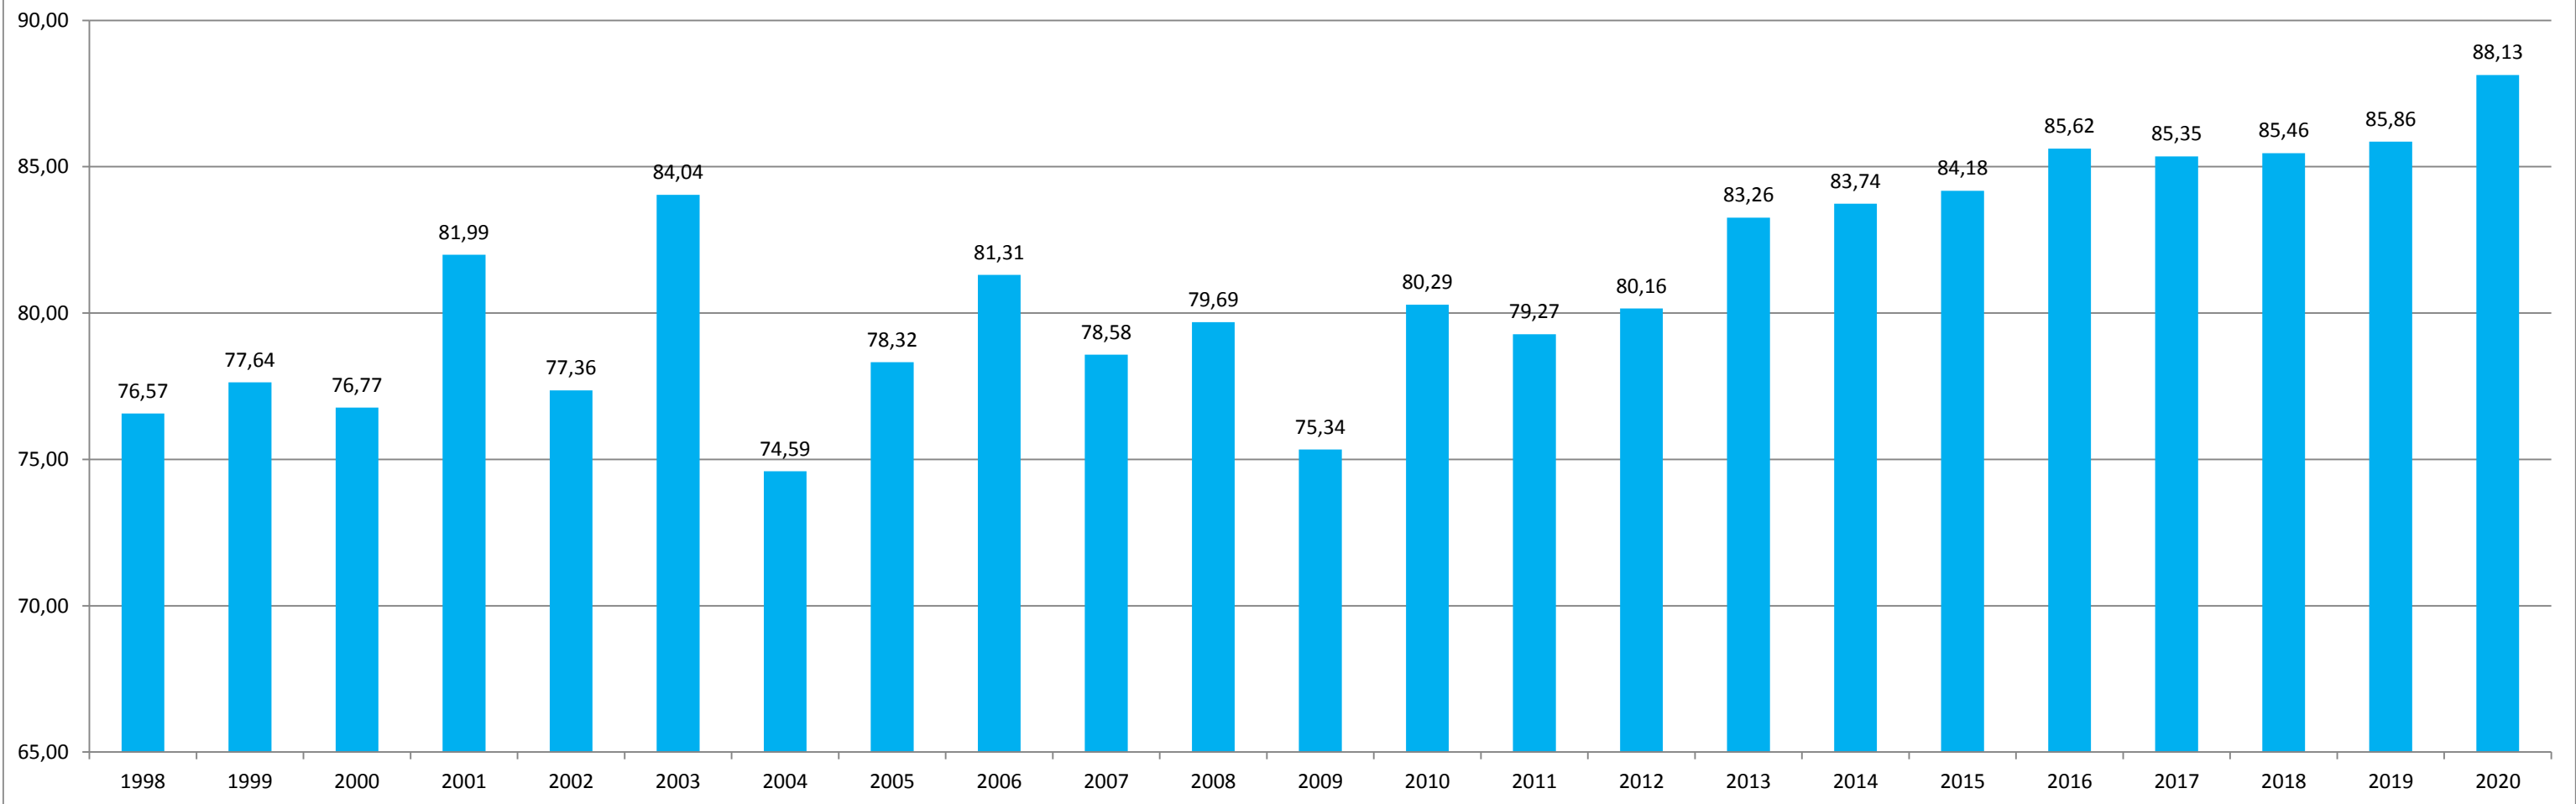

Fakturace	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obyvatelstvo v tis. m ³	846	812	845	530	249	288	241	242	244	241	241	238	233	226	219	219	211	223	216	220	229	228	231
Uvedeno v %	61,87	61,78	63,99	66,46	68,43	71,28	67,87	67,81	66,93	65,65	67,89	66,56	67,13	64,16	62,84	62,91	61,37	62,46	61,72	61,84	62,33	62,65	63,12
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³	521	503	476	268	115	116	114	115	121	126	114	119	114	126	129	129	133	134	134	135	138	136	135
Uvedeno v %	38,13	38,22	36,01	33,54	31,57	28,72	32,13	32,19	33,07	34,35	32,11	33,44	32,87	35,84	37,16	37,09	38,63	37,54	38,28	38,16	37,67	37,35	36,88
Suma	1 367	1 315	1 321	798	363	404	355	357	364	367	355	357	348	352	348	348	345	358	351	355	367	364	367
Podíl VF z VuKR v %	76,57	77,64	76,77	81,99	77,36	84,04	74,59	78,32	81,31	78,58	79,69	75,34	80,29	79,27	80,16	83,26	83,74	84,18	85,62	85,35	85,46	85,86	88,13
Rozdíl		98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Obyvatelstvo v tis. m ³		-33	33	-315	-282	39	-47	1	2	-3	0	-3	-4	-7	-7	0	-8	12	-7	3	9	0	3
Uvedeno v %		-0,09	2,22	2,46	1,97	2,85	-3,41	-0,06	-0,88	-1,27	2,24	-1,33	0,57	-2,96	-1,33	0,08	-1,54	1,09	-0,74	0,12	0,49	0,32	0,79
Ostatní, Prům. Zem. v tis. m ³		-19	-27	-208	-153	1	-2	1	6	5	-12	5	-5	12	3	0	4	1	0	1	3	-2	-3
Uvedeno v %		0,09	-2,22	-2,46	-1,97	-2,85	3,41	0,06	0,88	1,27	-2,24	1,33	-0,57	2,96	1,33	-0,08	1,54	-1,09	0,74	-0,12	-0,49	-0,32	-0,79

Podíl vody fakturované obyvatelstvu v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

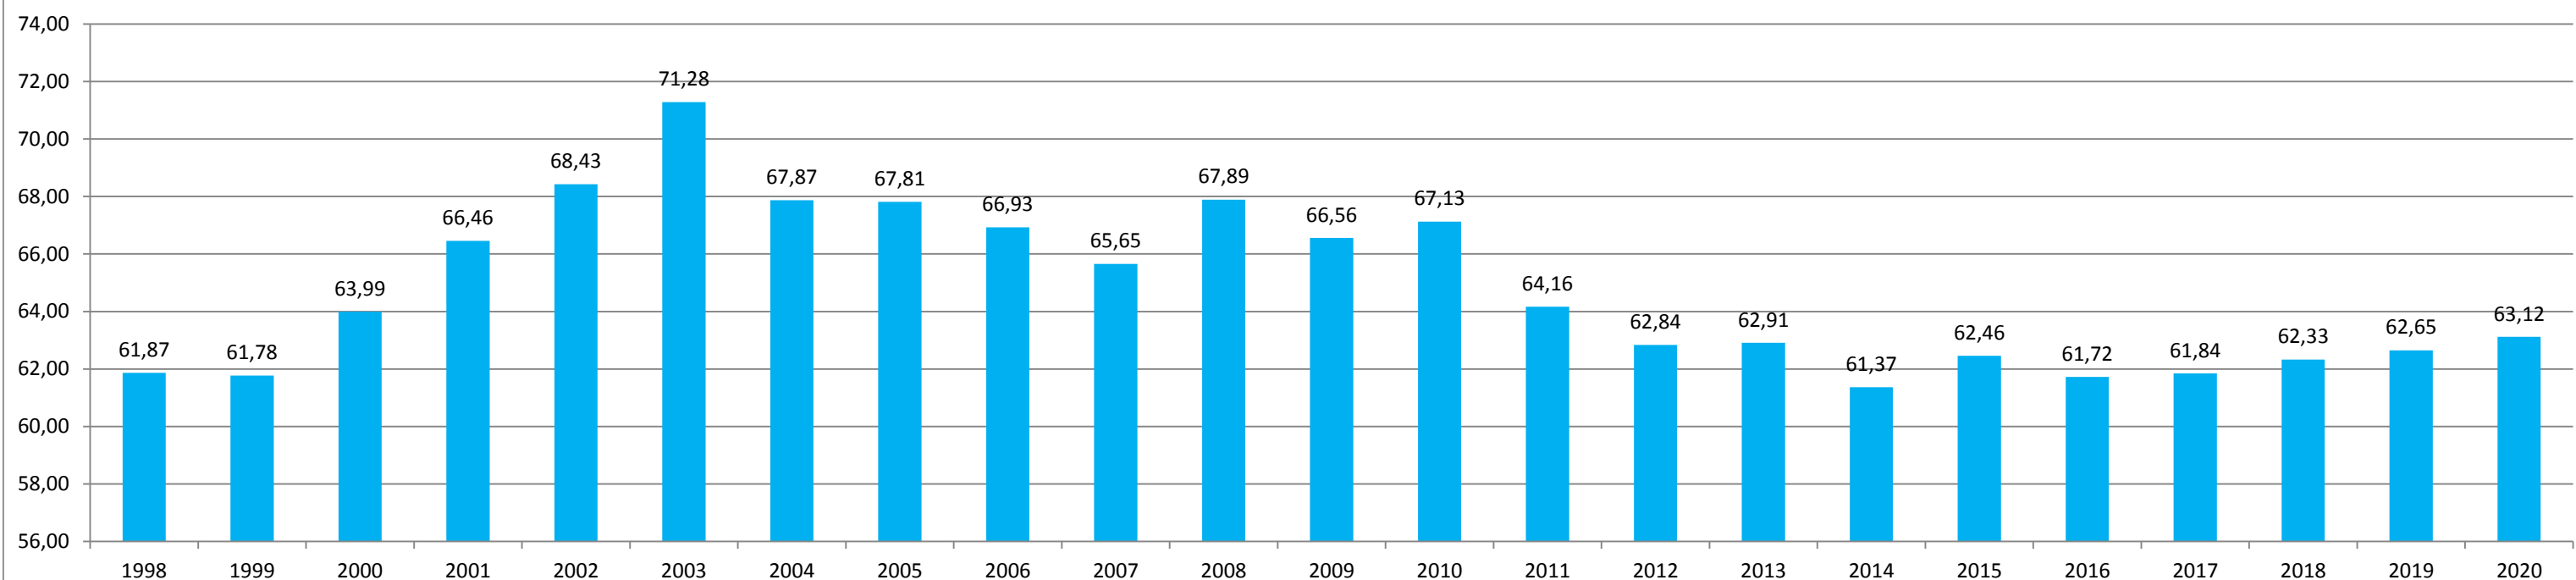

Podíl vody fakturované průmyslu, zemědělství a ostatním v % - provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

