


Přehled vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 2020 v porovnání s rokem 2019




PROVOZY VODOVODŮ

		Choceň	Jablonné nad Orlicí	Lanškroun	Letohrad	Ústí nad Orlicí	VaK
Voda určená k realizaci v m³	2020	618 447	822 700	1 126 479	804 382	415 944	3 787 952
	2019	616 955	827 611	1 190 436	810 845	424 222	3 870 069
	Rozdíl	1 492	-4 911	-63 957	-6 463	-8 278	-82 117
Fakturovaná voda v m³	2020	539 210	695 991	1 082 242	723 404	366 576	3 407 423
	2019	537 778	690 412	1 090 622	696 745	364 228	3 379 785
	Rozdíl	1 432	5 579	-8 380	26 659	2 348	27 638
Vlastní spotřeba vody	2020 v m ³	21 611	22 029	29 556	19 932	10 361	93 594
	2020 v %	3,49	2,68	2,62	2,48	2,49	2,47
	2019 v m ³	21 422	22 090	29 556	21 510	10 523	105 101
	2019 v %	3,47	2,67	2,48	2,65	2,48	2,72
	Rozdíl v %	0,02	0,01	0,14	-0,17	0,01	-0,24
Nefakturovaná voda	2020 v m ³	79 237	126 709	44 237	80 978	49 368	380 529
	2020 v %	12,81	15,40	3,93	10,07	11,87	10,05
	2019 v m ³	79 177	137 199	99 814	114 100	59 994	490 284
	2019 v %	12,83	16,58	8,38	14,07	14,14	12,67
	Rozdíl v %	-0,02	-1,18	-4,46	-4,00	-2,27	-2,62
Ztráty ve vodovodní síti	2020 v m ³	57 626	104 680	14 681	61 046	39 007	286 935
	2020 v %	9,32	12,72	1,30	7,59	9,38	7,57
	2019 v m ³	57 755	115 109	70 258	92 590	49 471	385 183
	2019 v %	9,36	13,91	5,90	11,42	11,66	9,95
	Rozdíl v %	-0,04	-1,18	-4,60	-3,83	-2,28	-2,38

Nefakturovaná voda v %

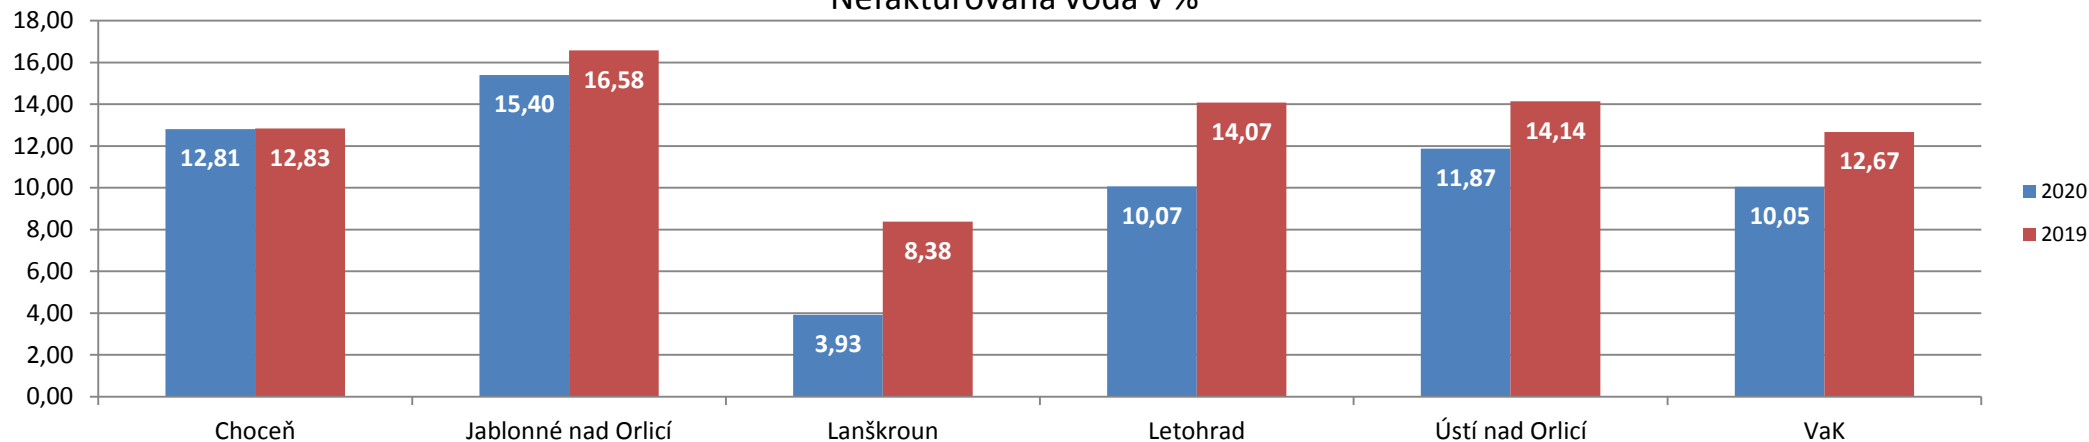

Ztráty ve vodovodní síti v %

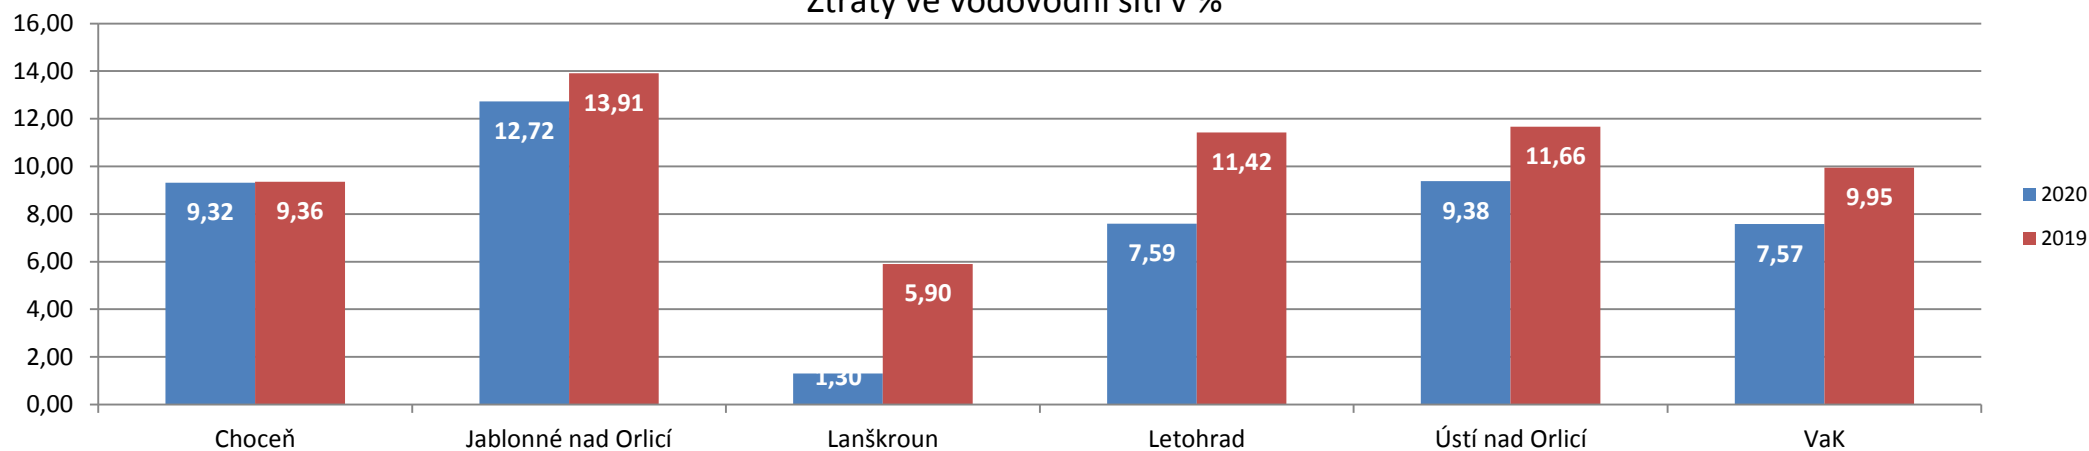

Vlastní spotřeba vody v %

